




Prescription du PLUi : 25 janvier 2018
Arrêt du PLUi : 31 août 2023
Approbation du PLUi :

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

5.3.2 Zonages d'assainissement



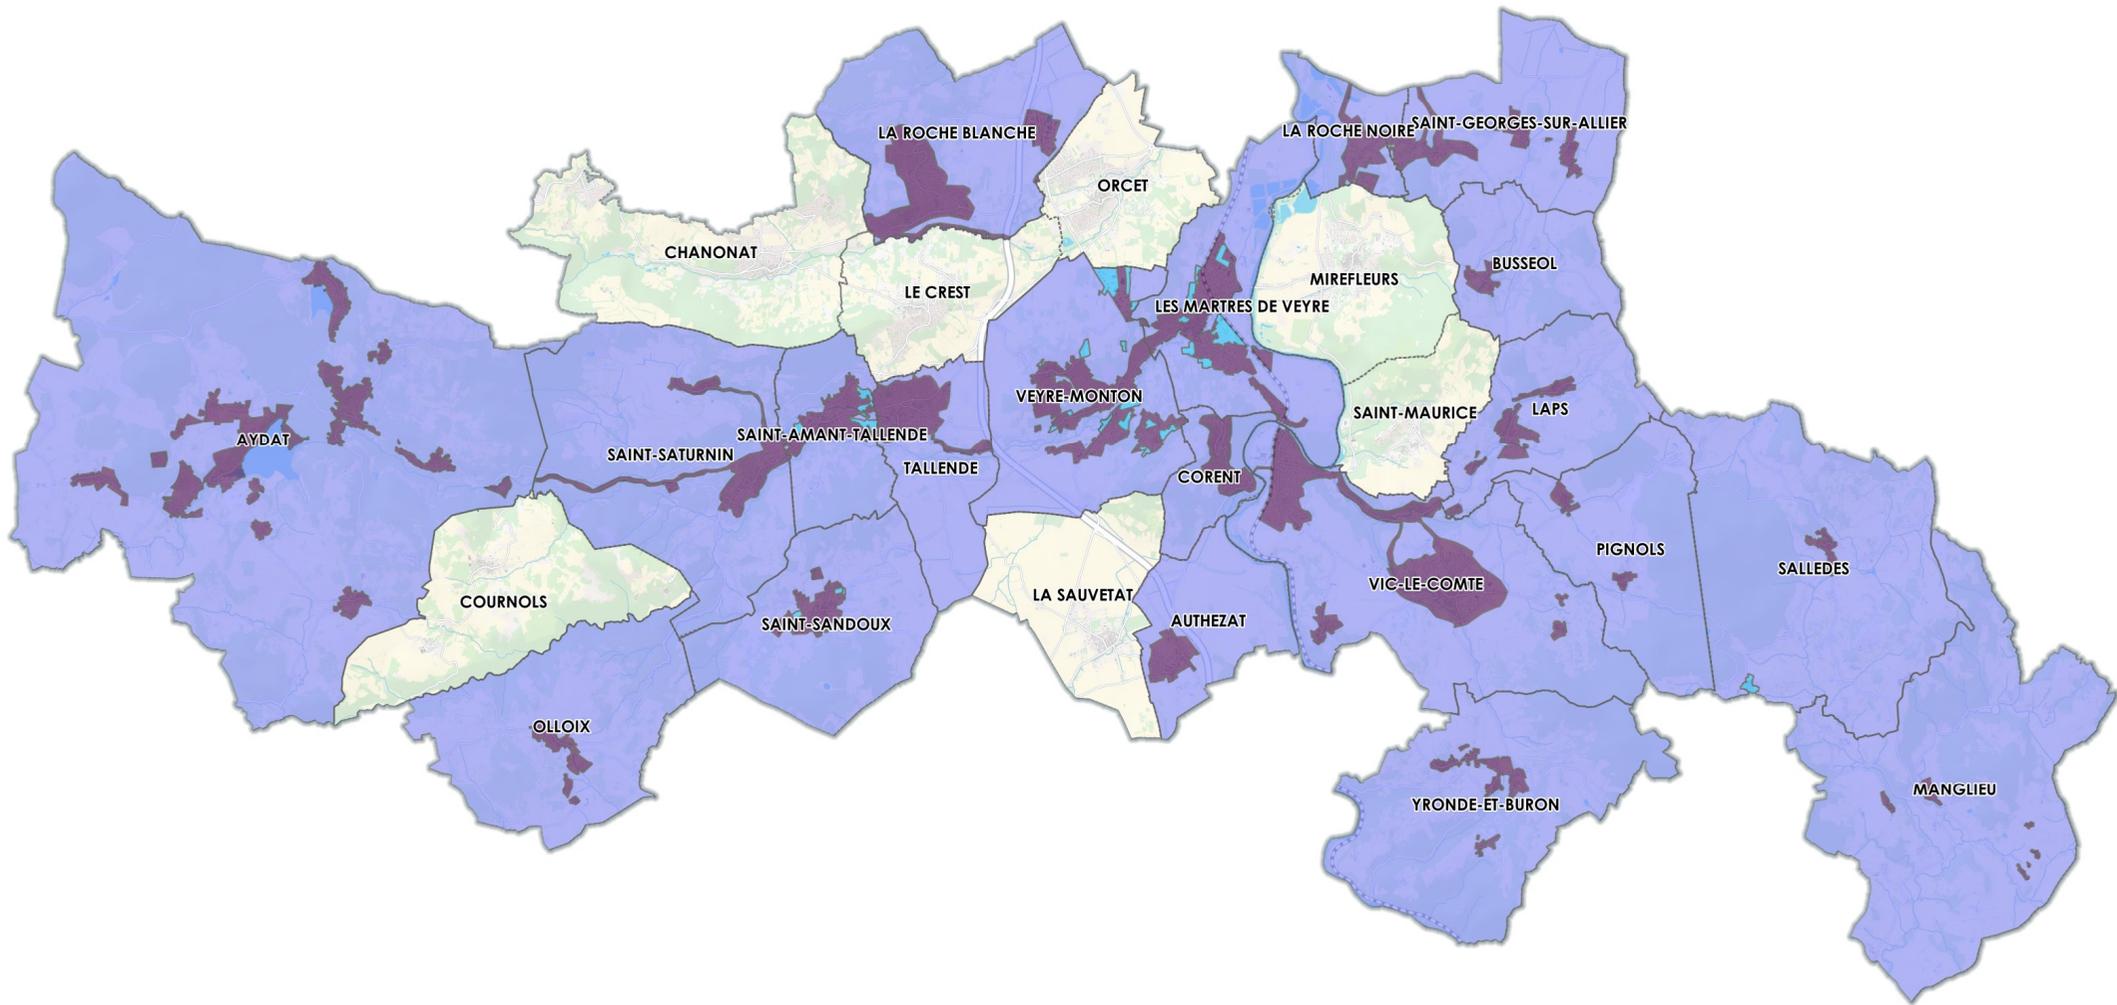

Zonage assainissement


- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 5 km
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de téltransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023
EVEN
CONSEIL

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

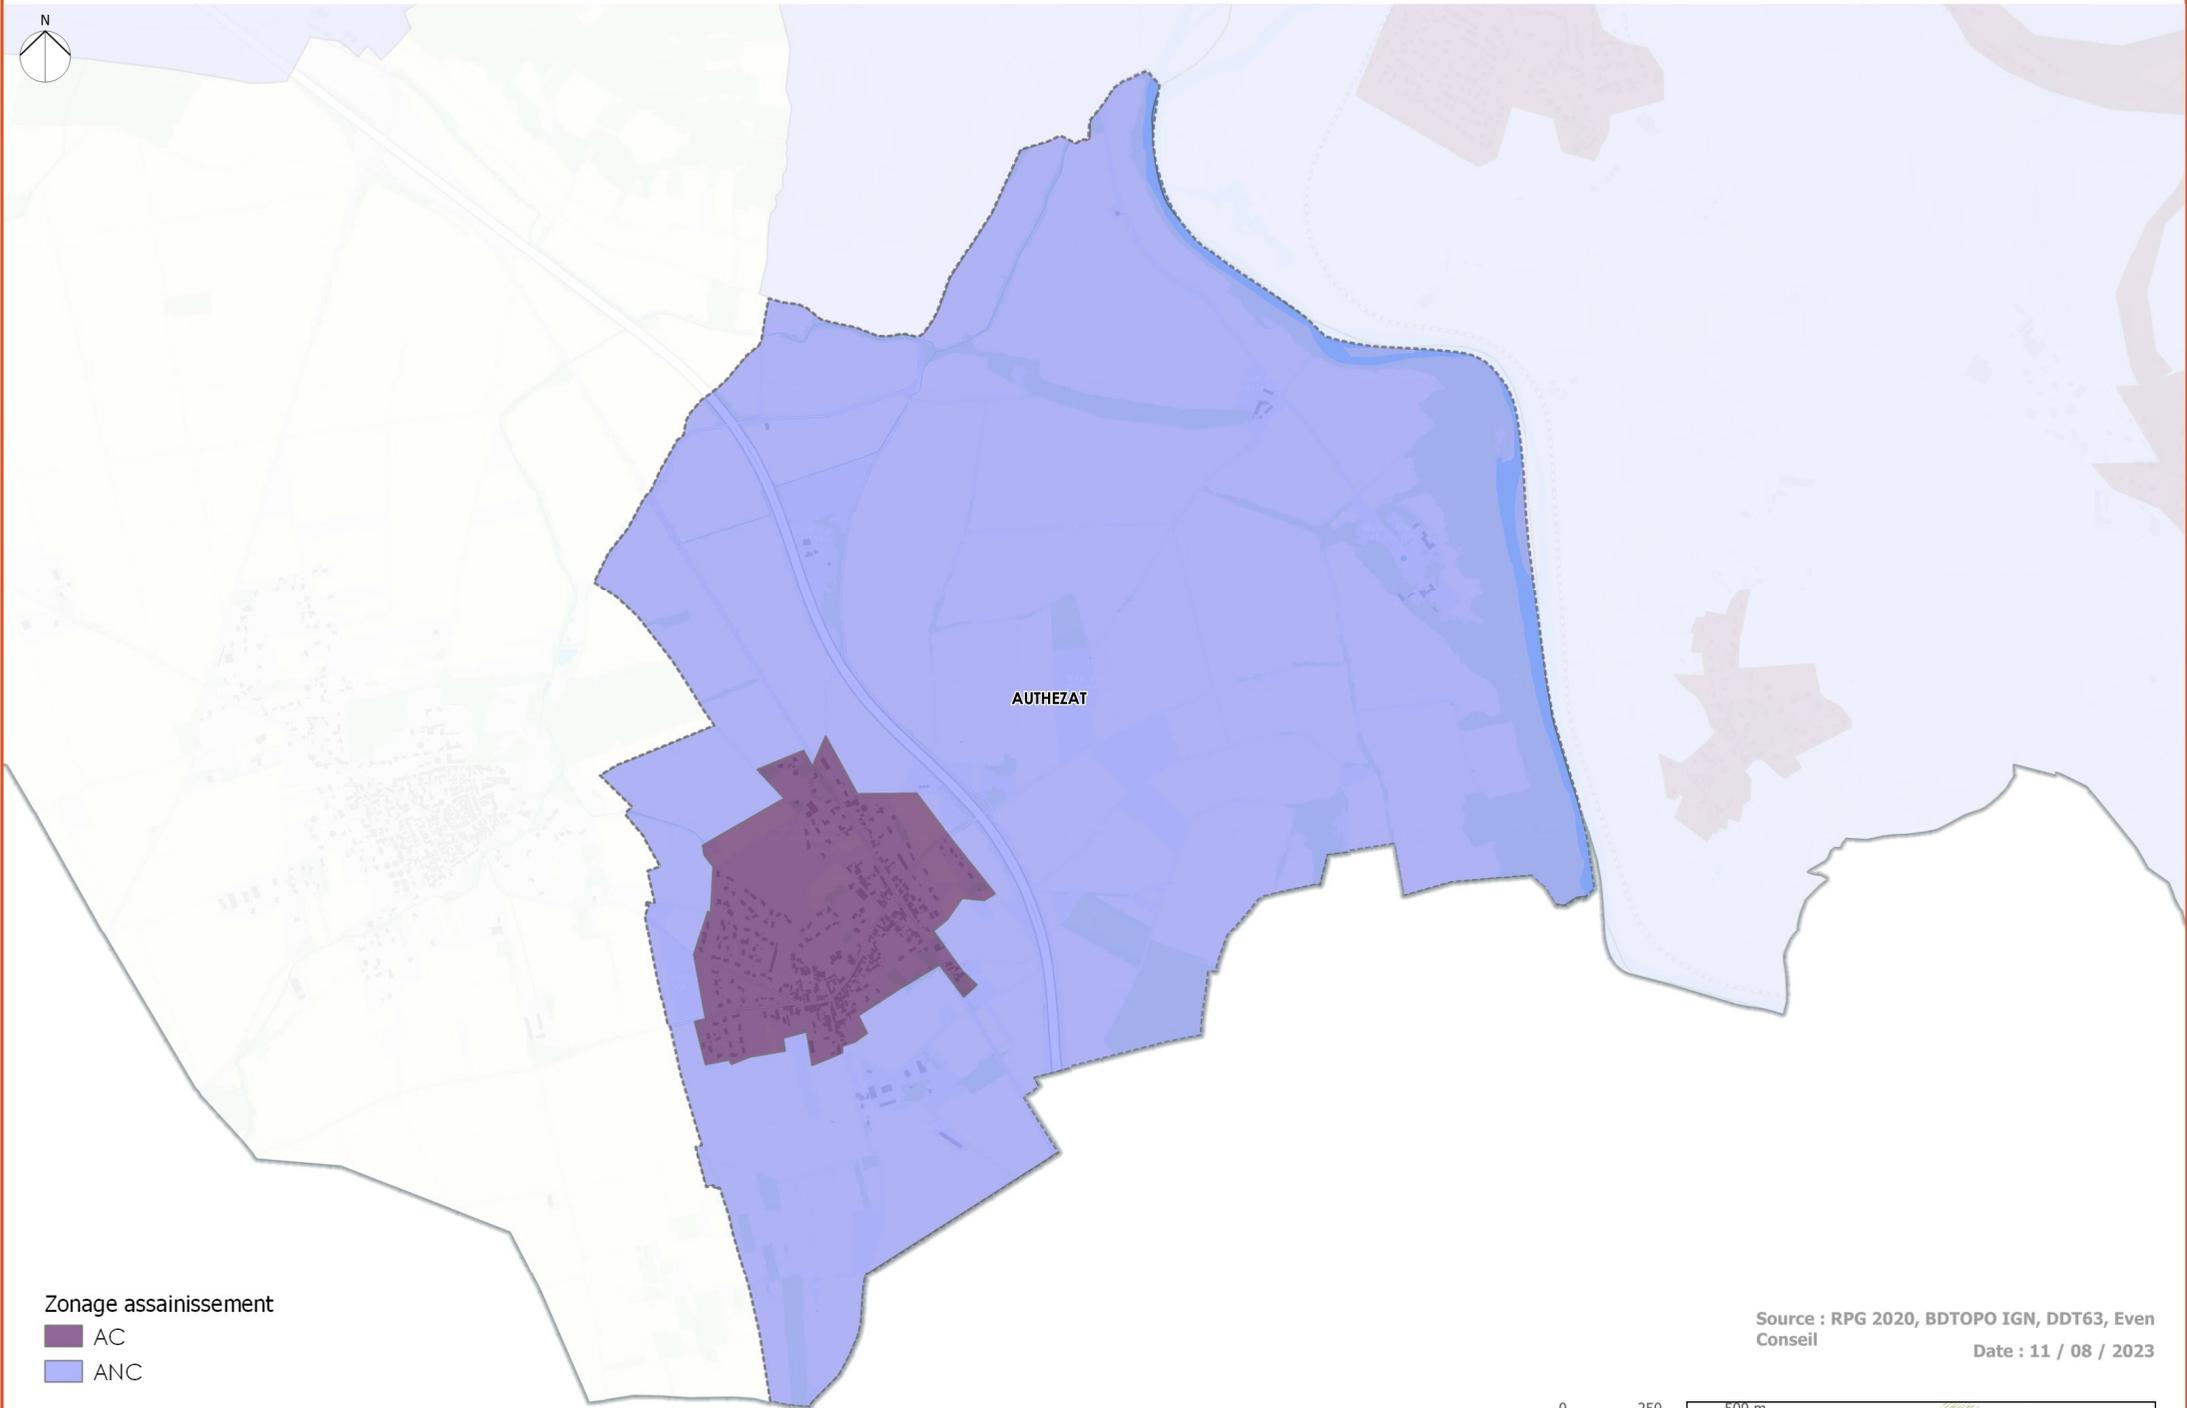

Zonage assainissement

- AC
- ANC


Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



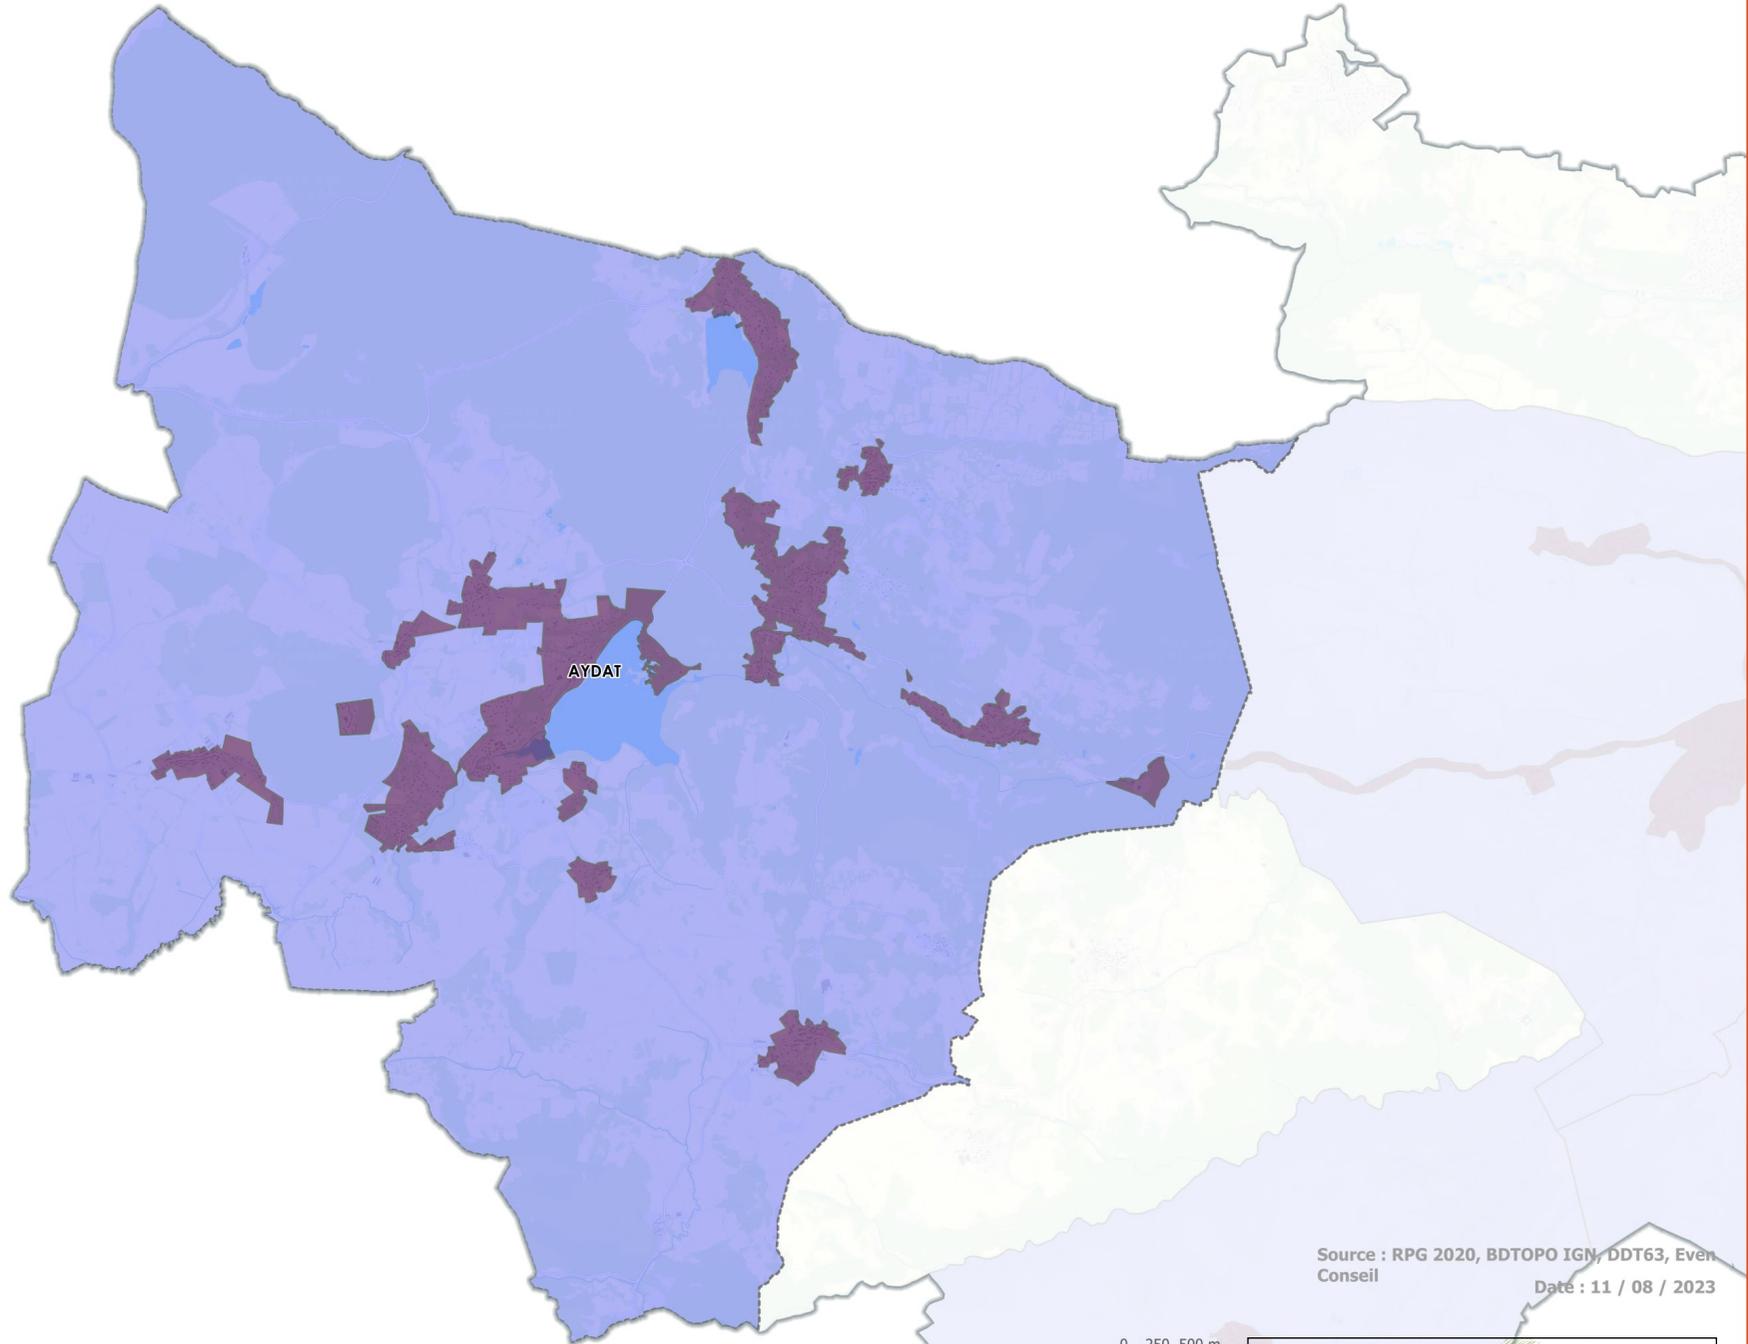

Zonage assainissement


- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



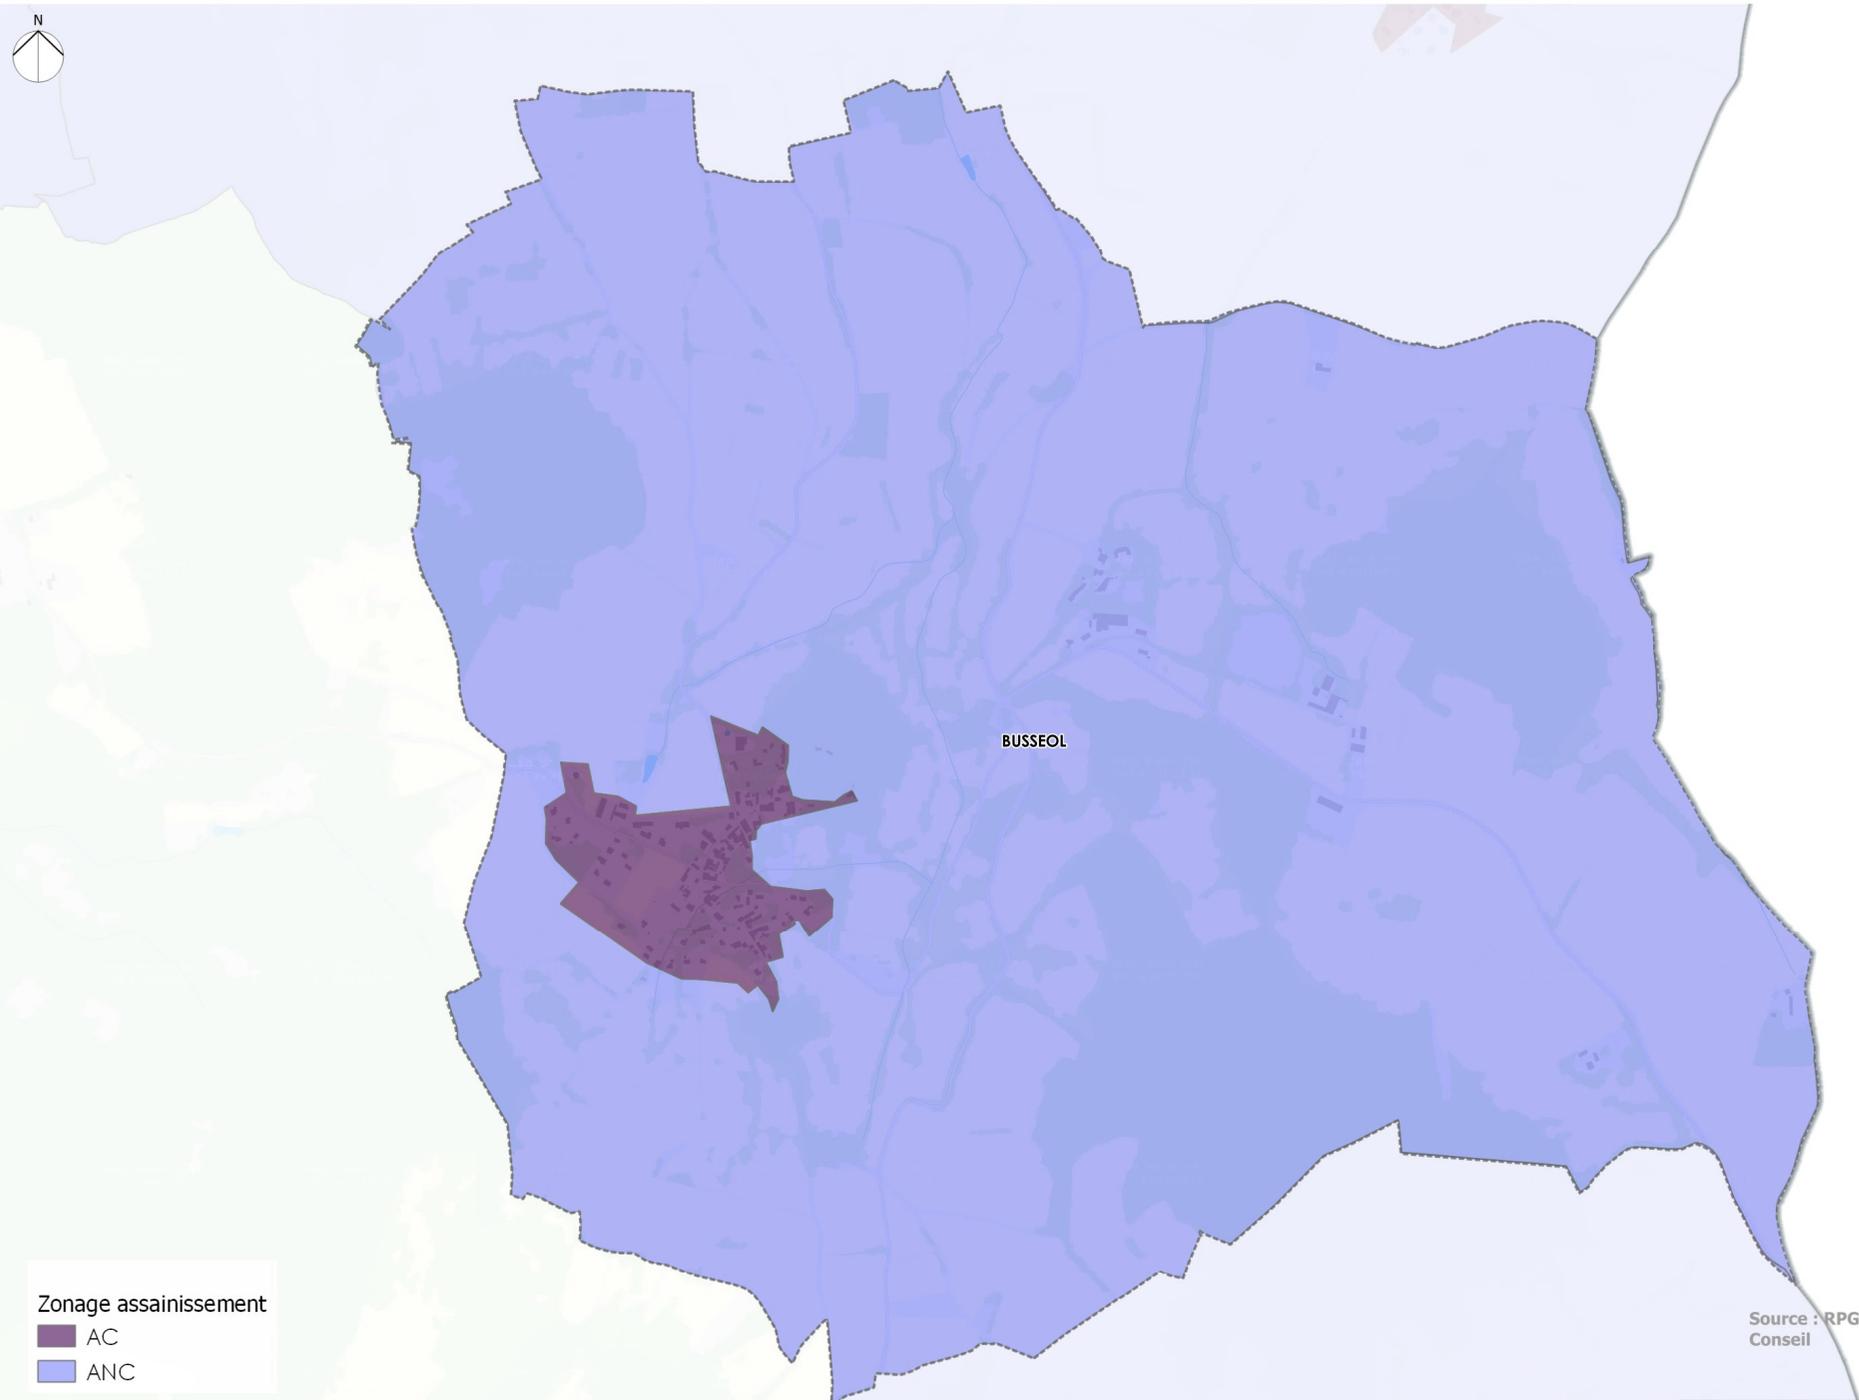


BUSSEOL

Zonage assainissement


- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023



Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

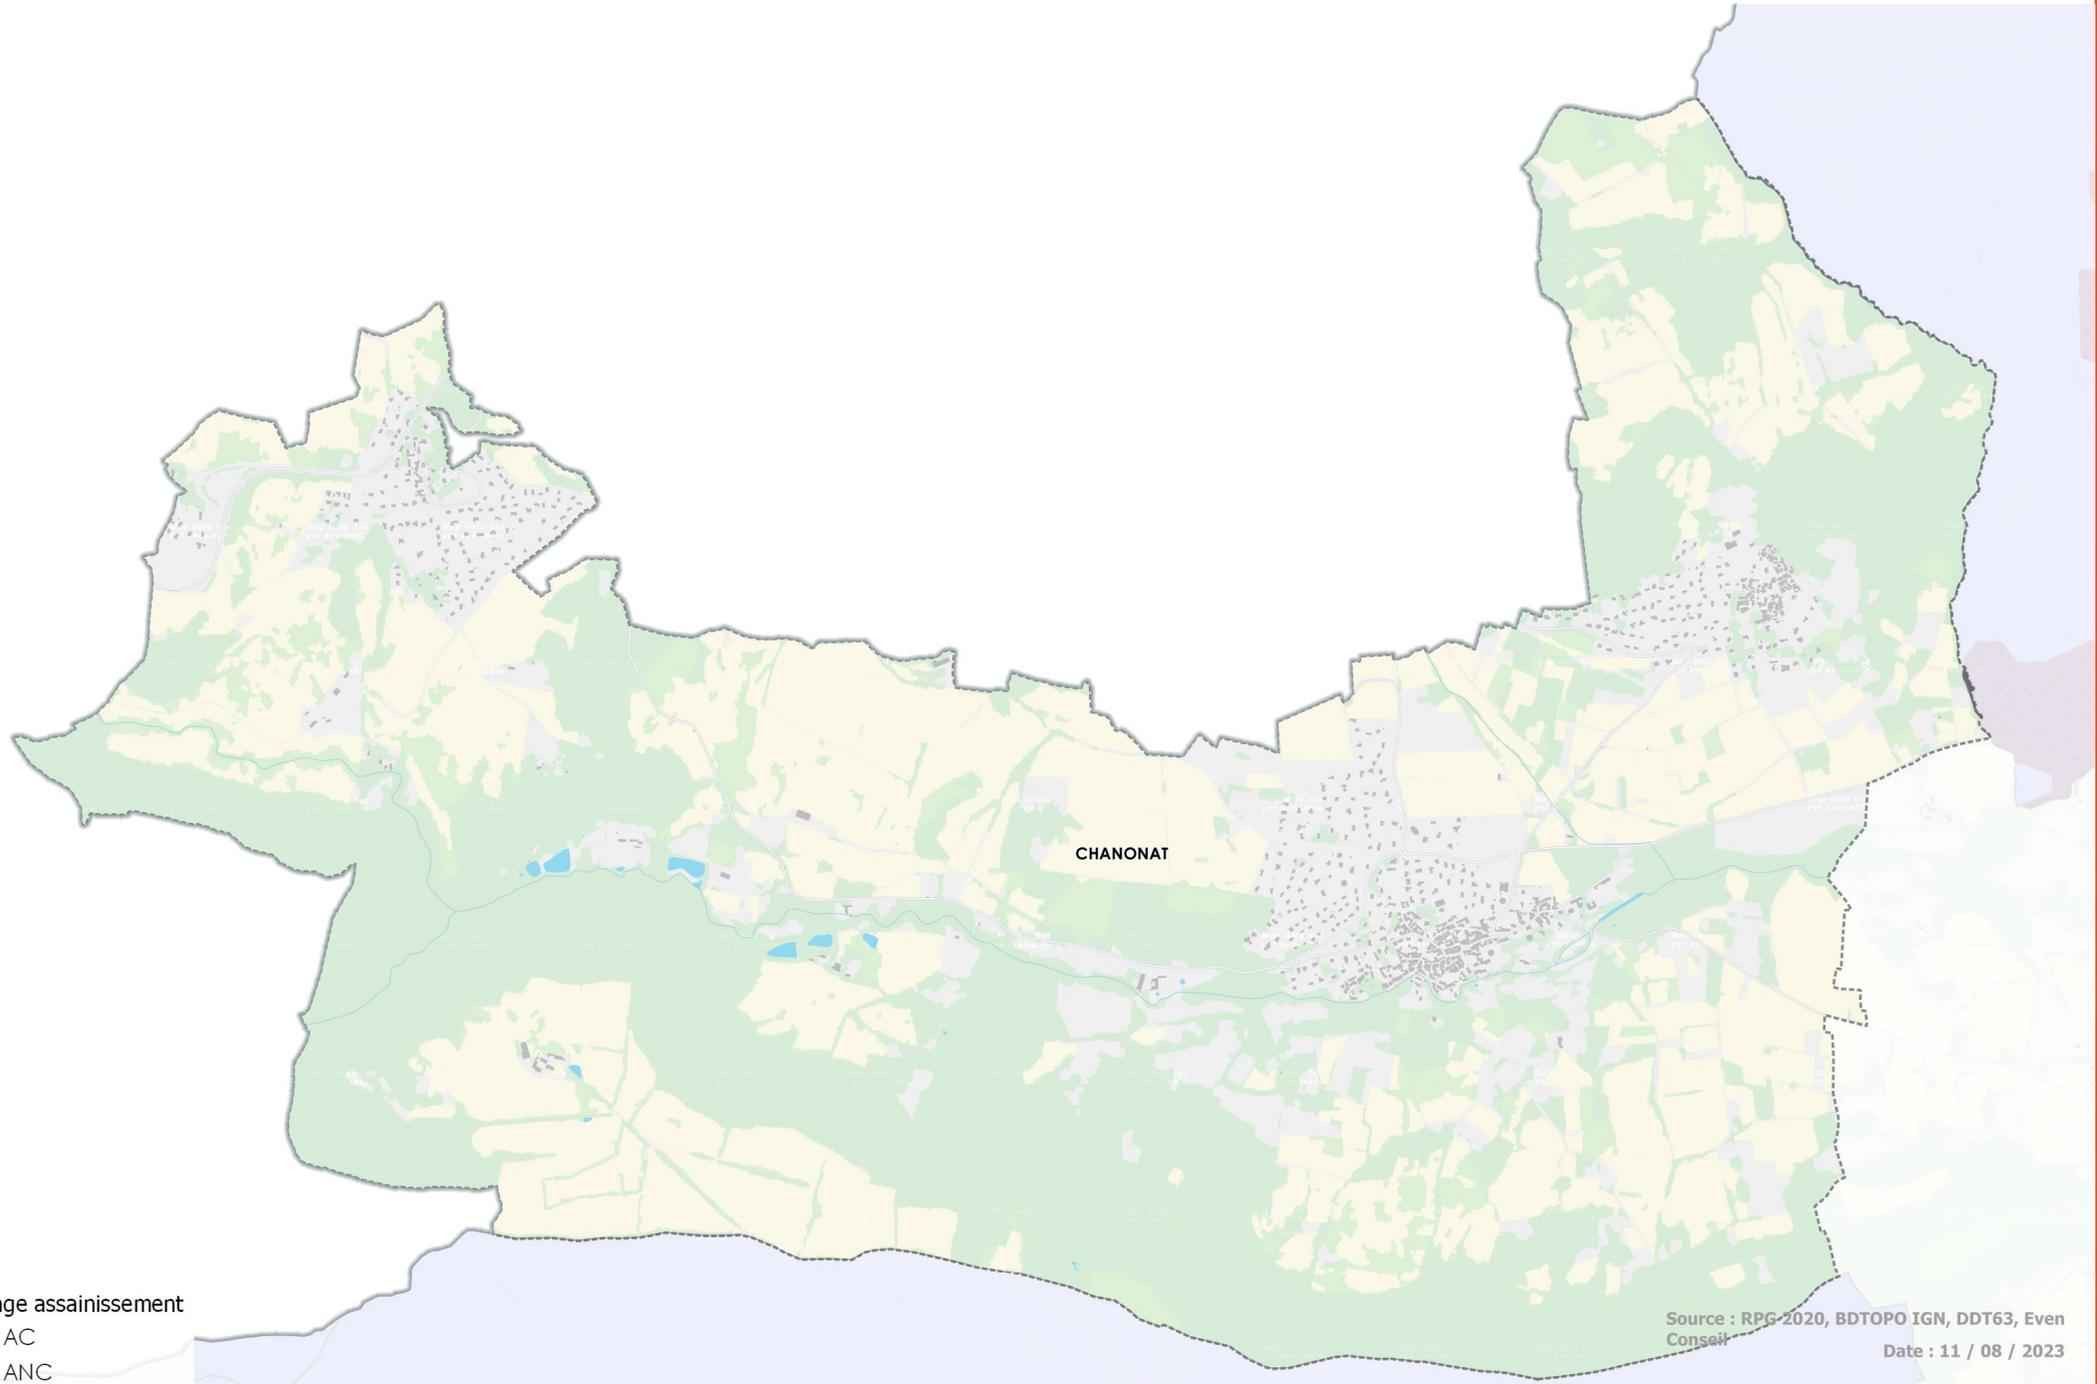

Zonage assainissement

- AC
- ANC


Source : RPG-2020, BDTPO IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

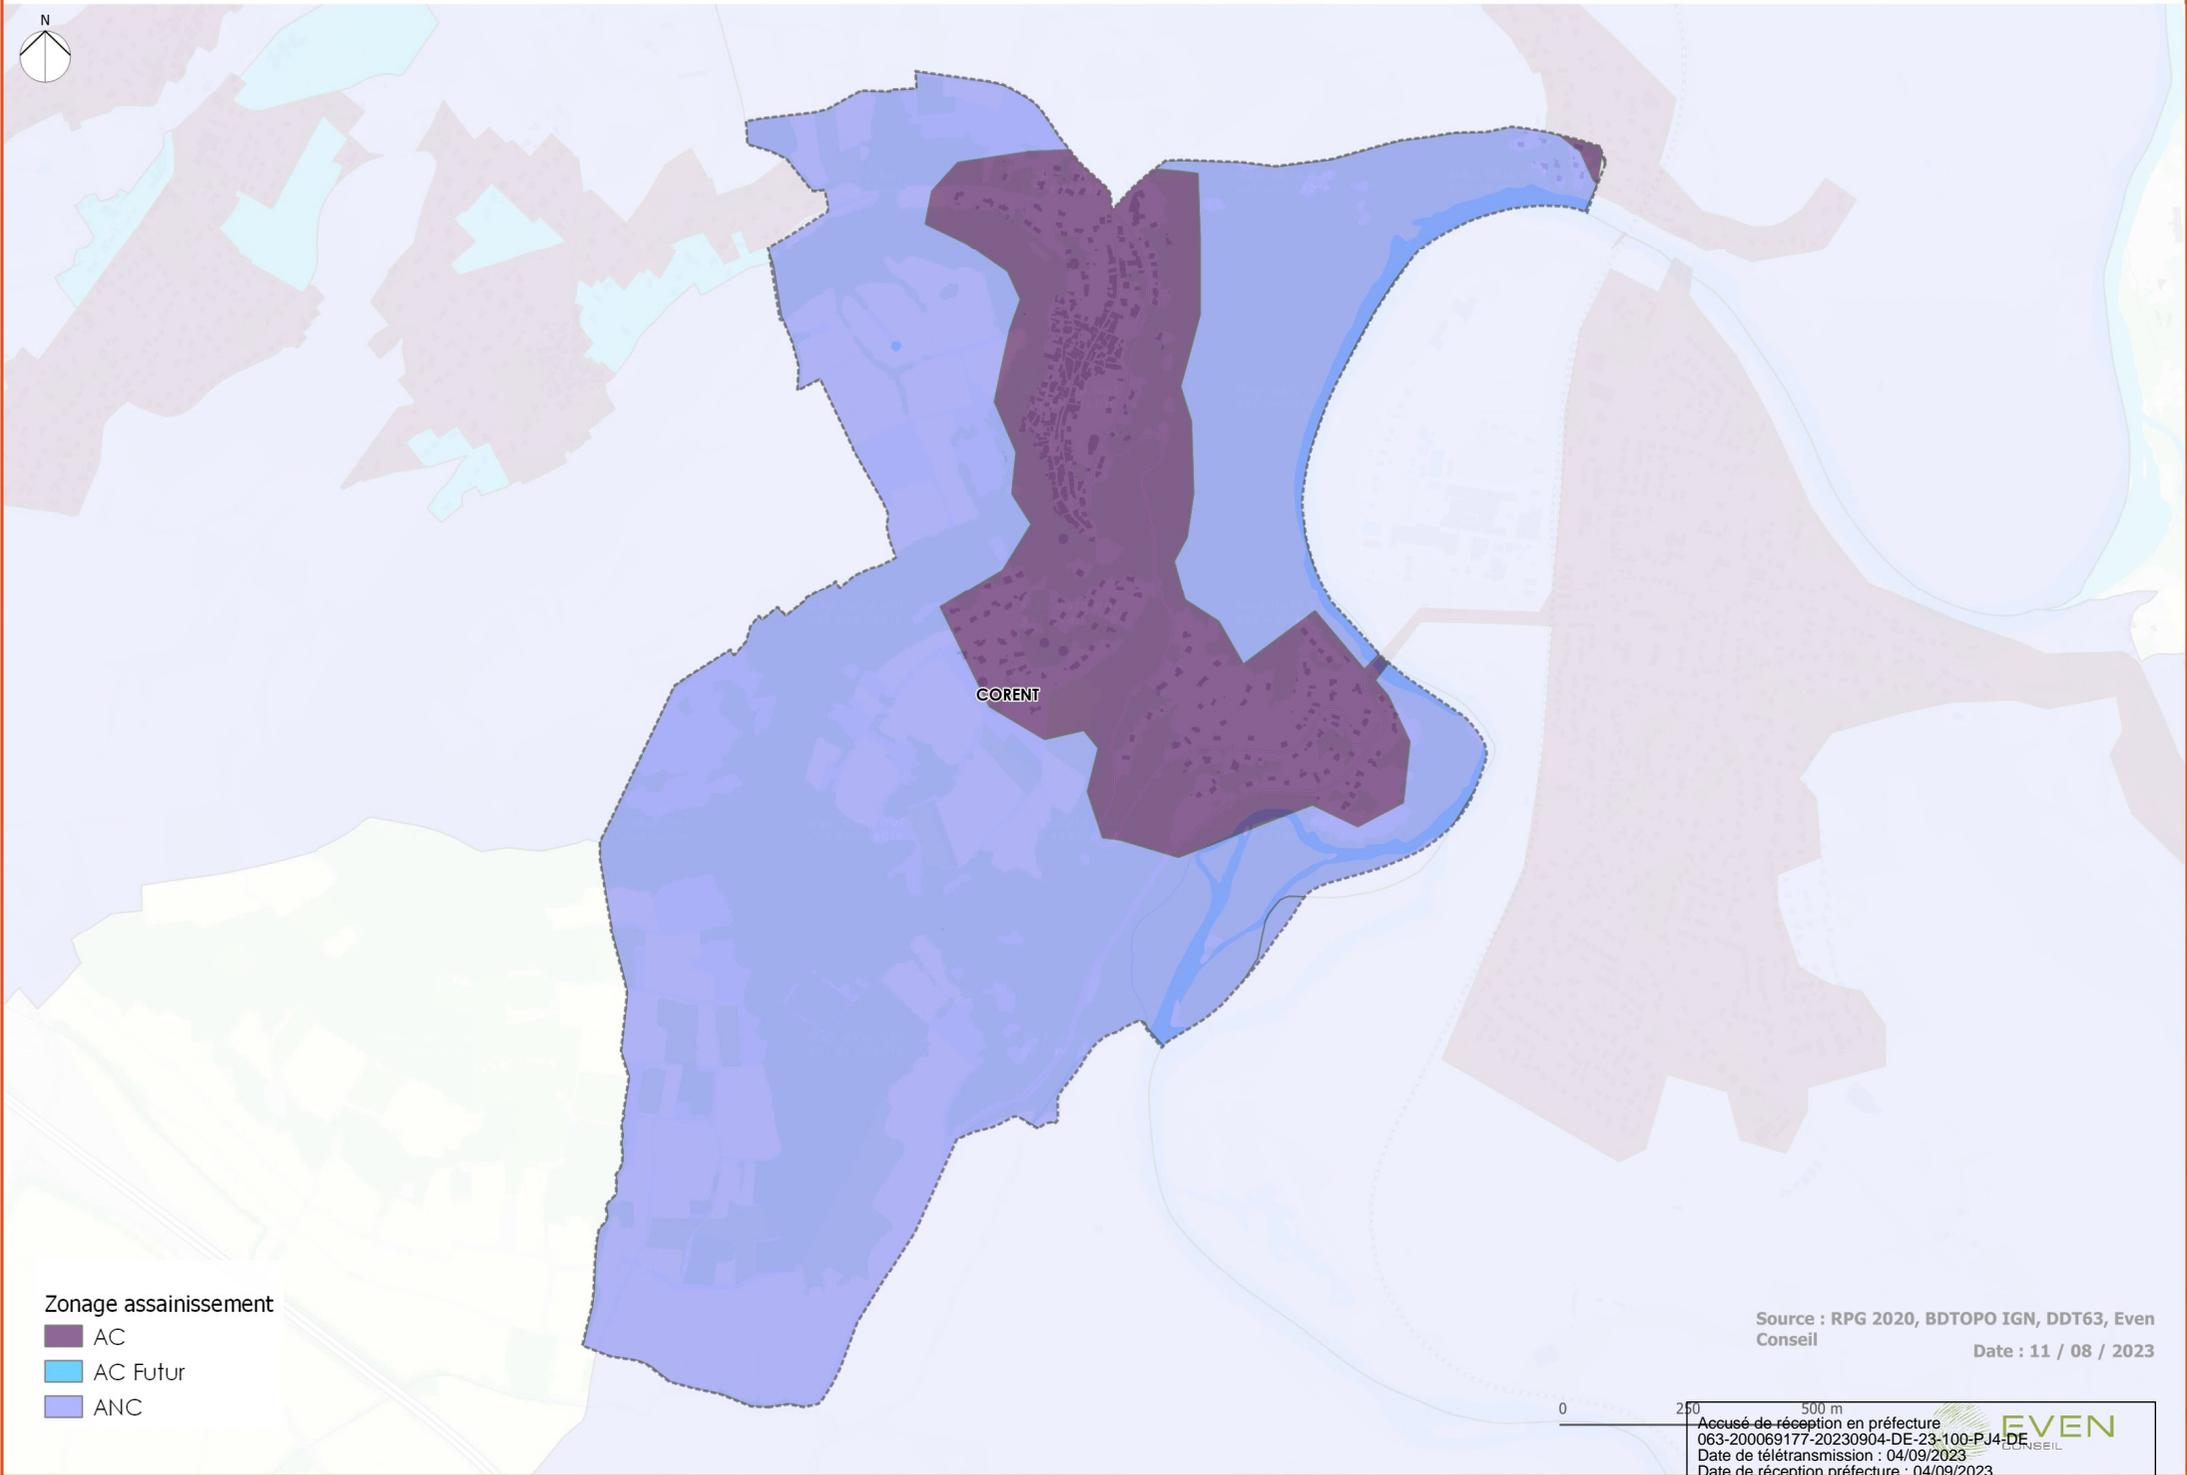

Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023


0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

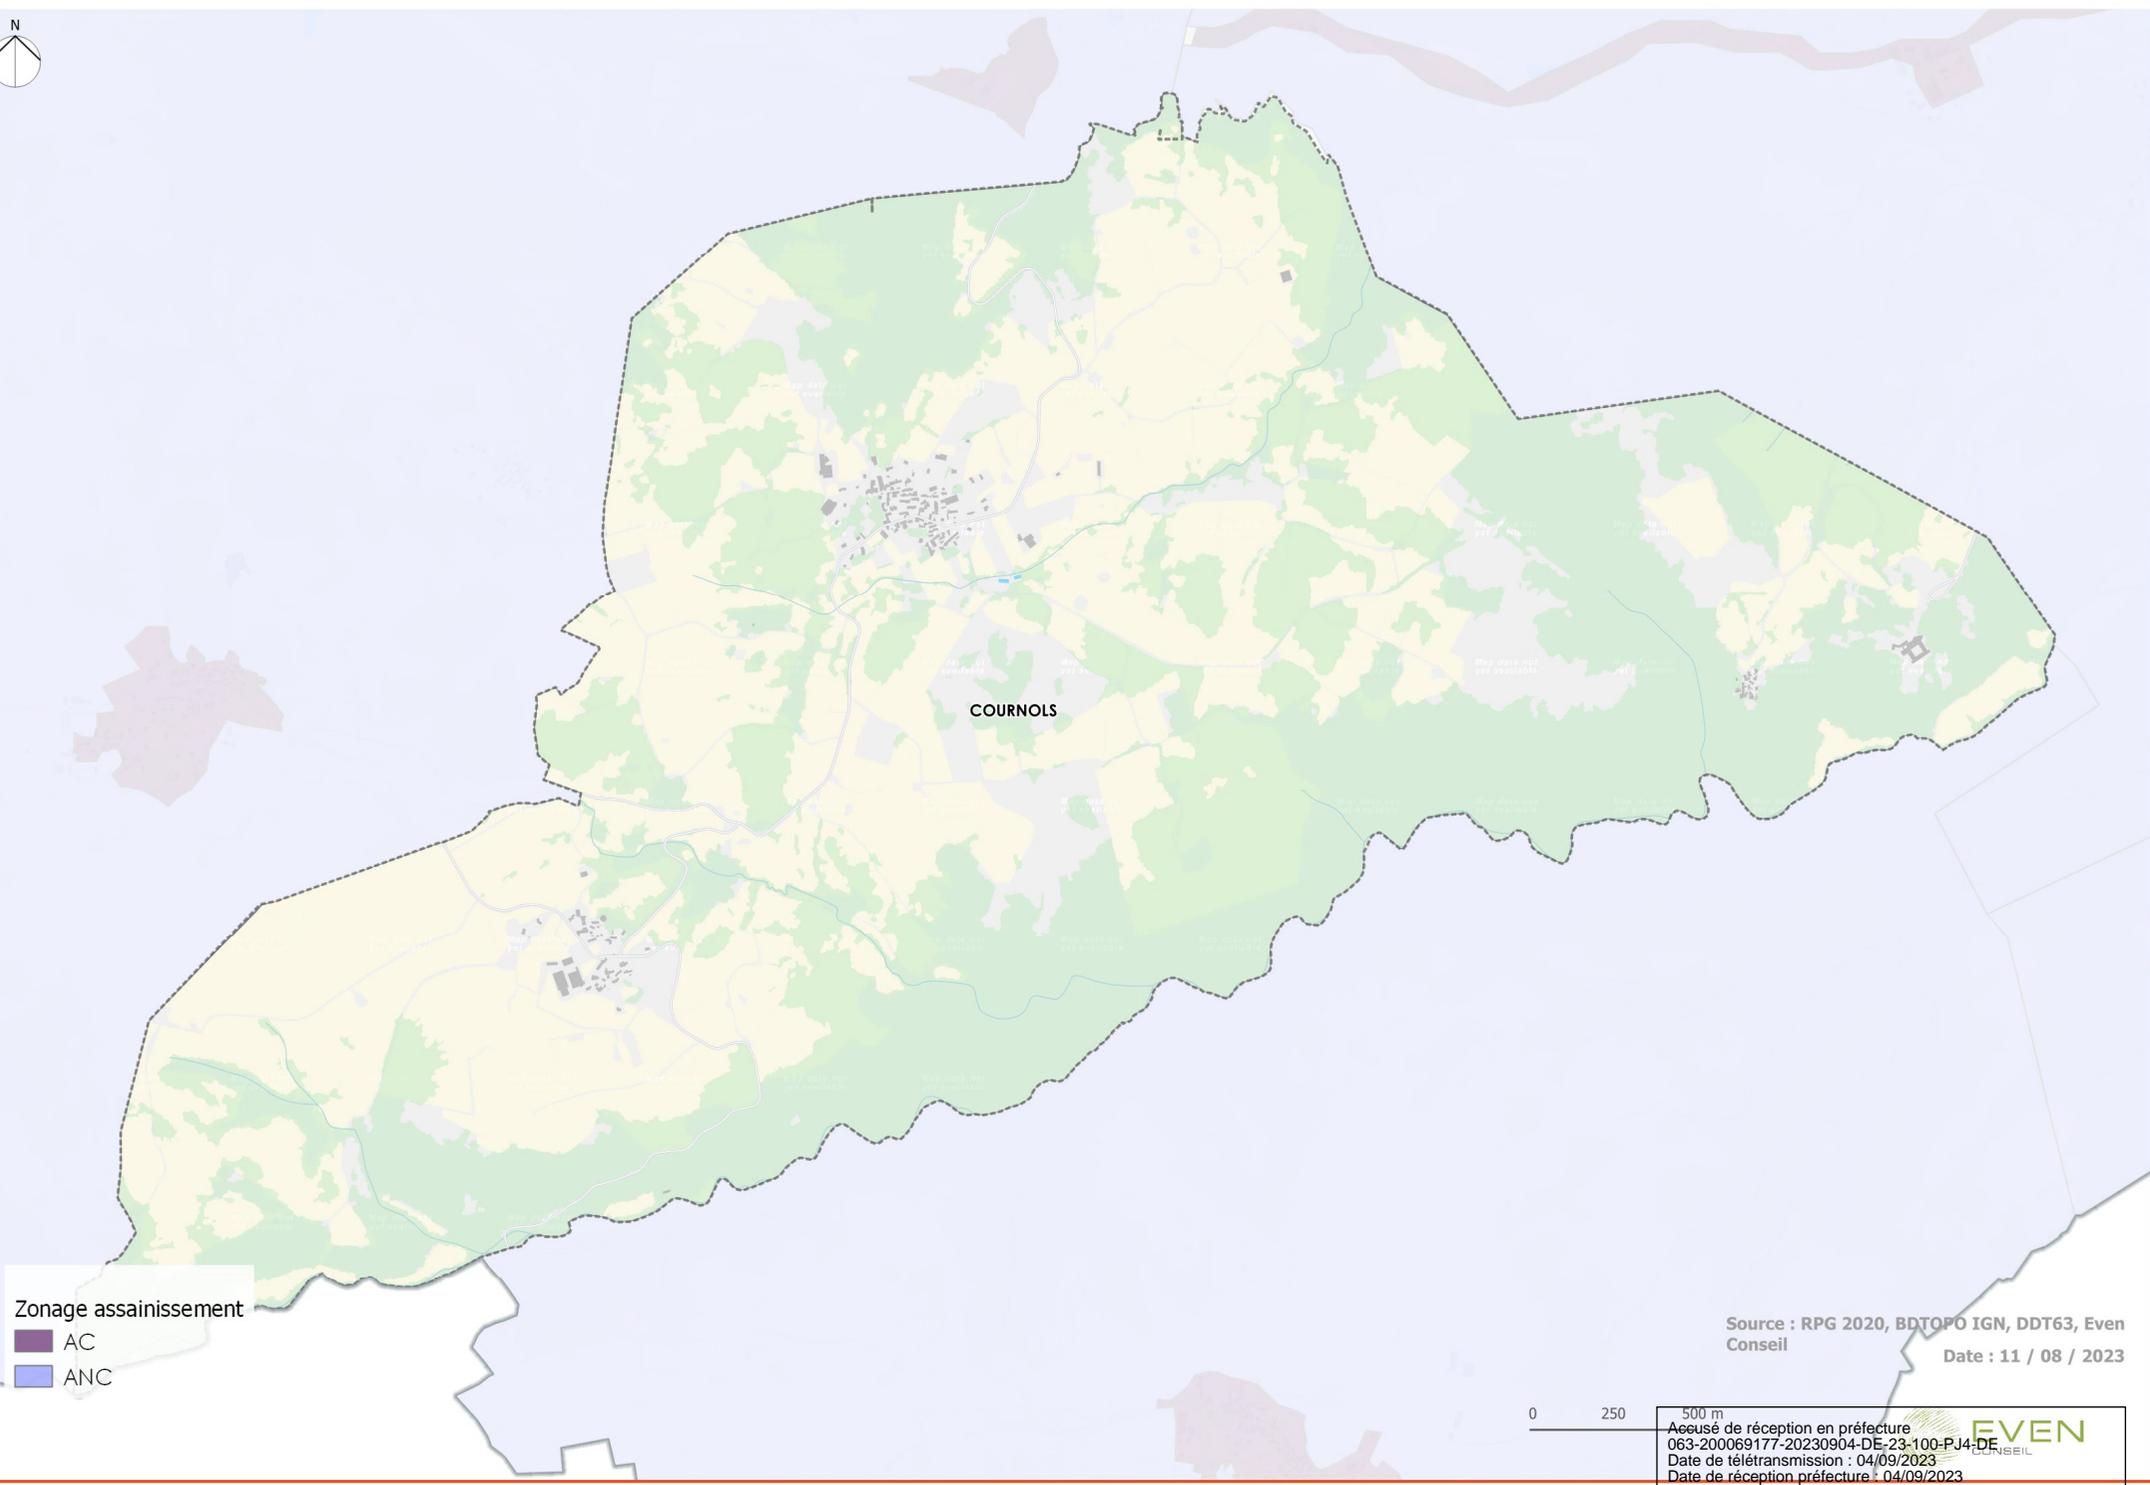


Zonage assainissement

- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOPO IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

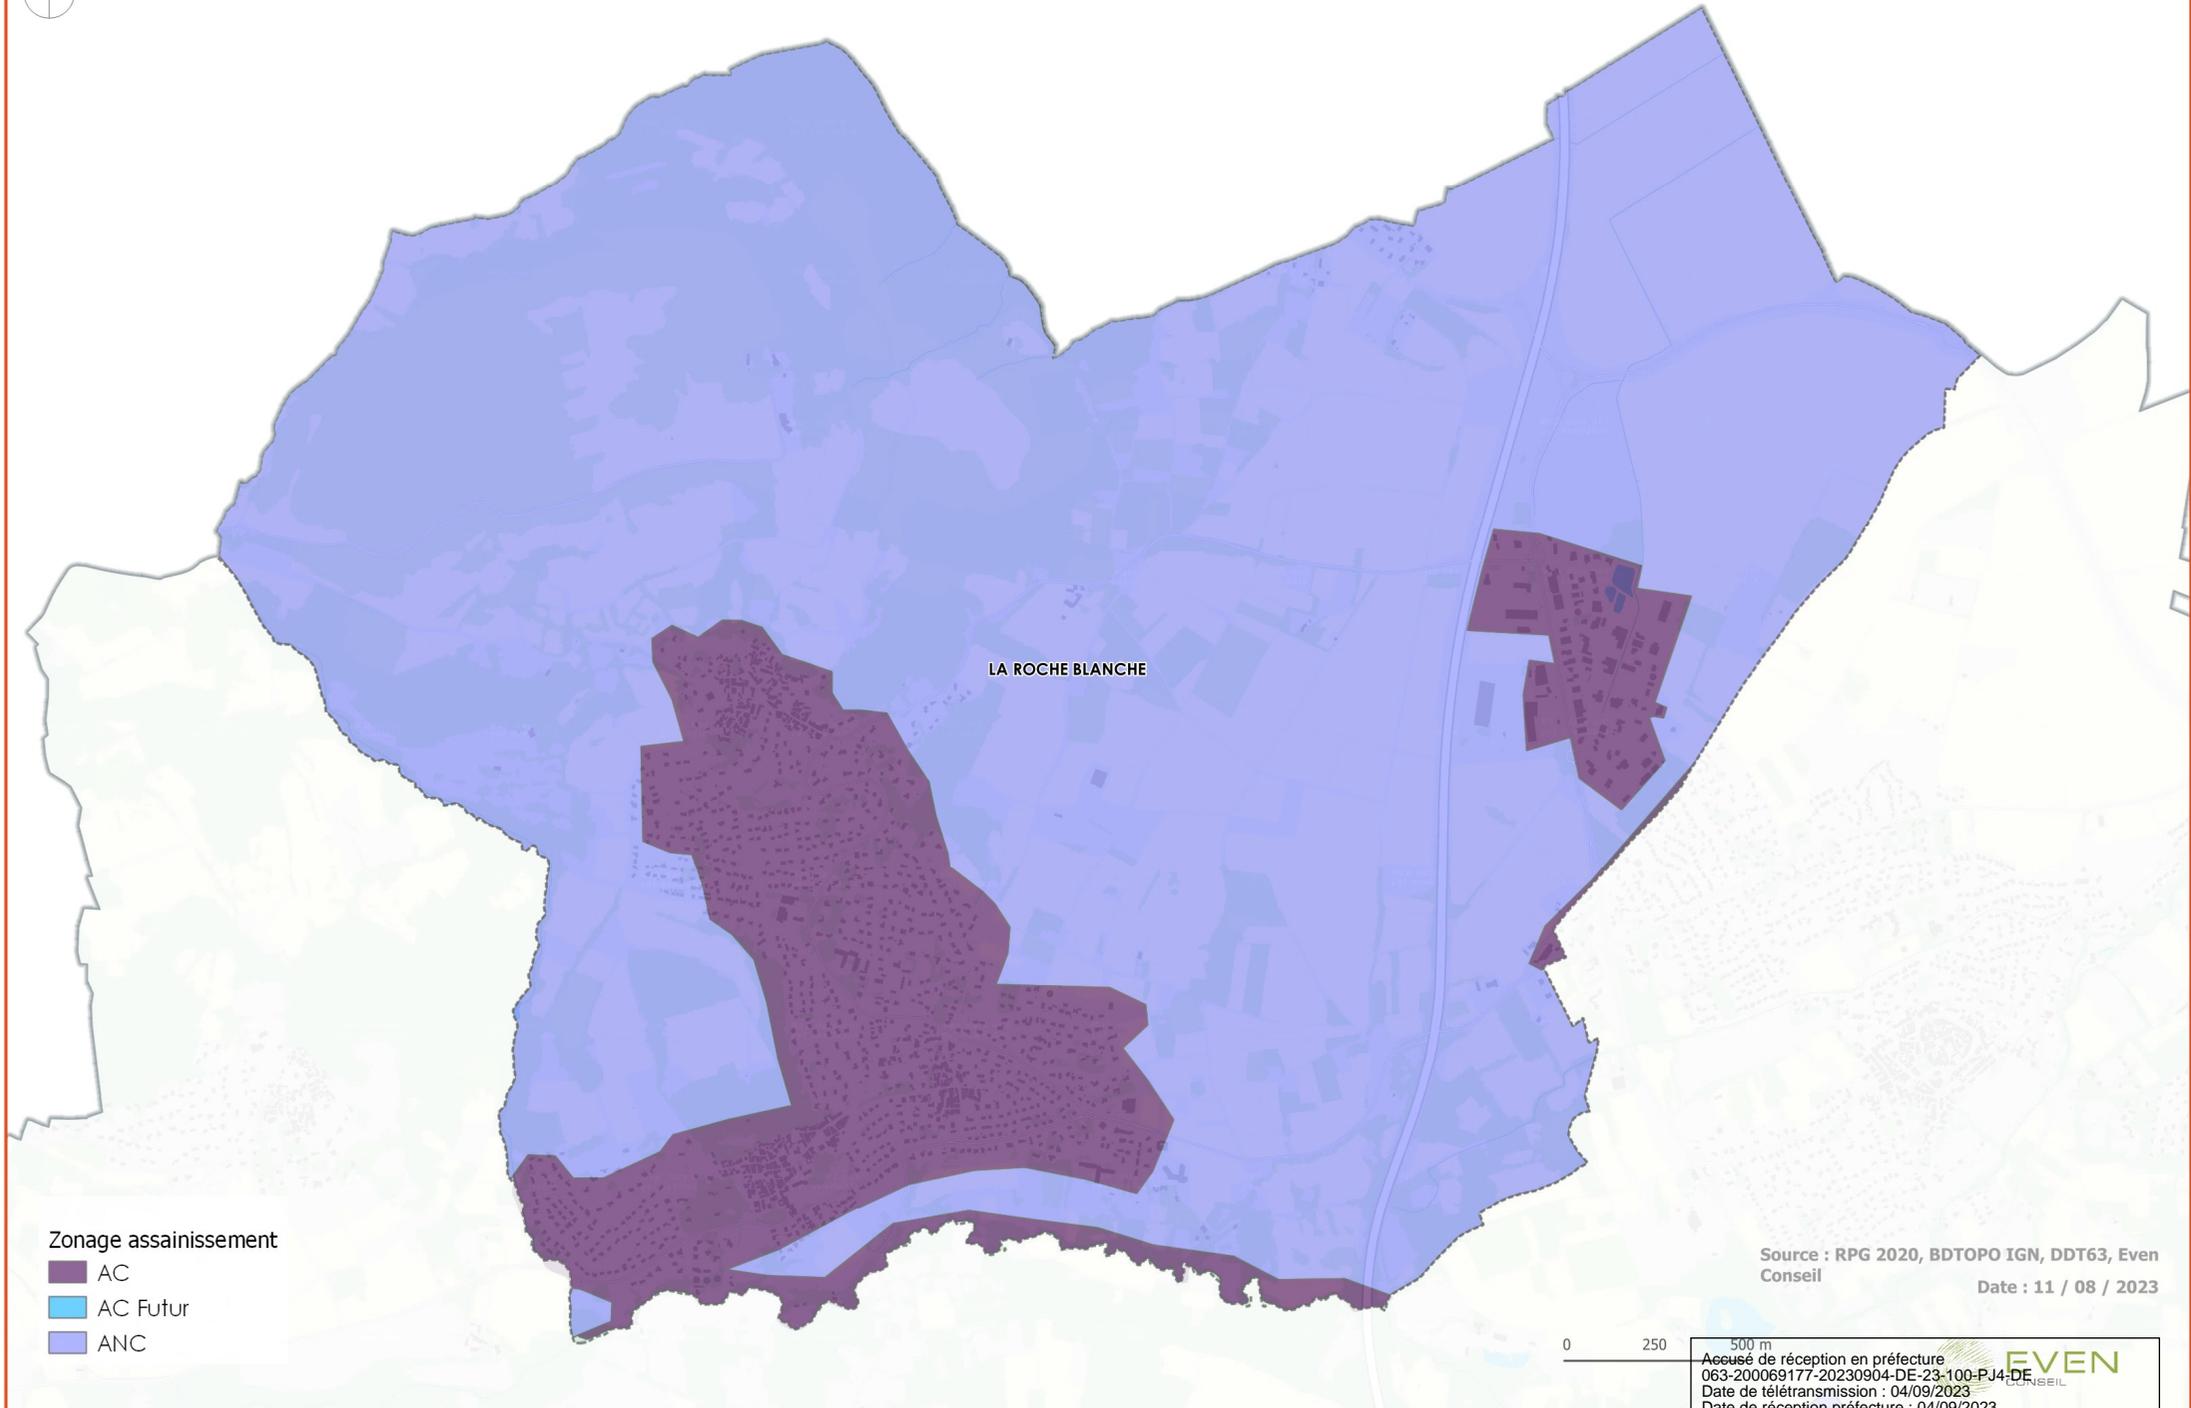

LA ROCHE BLANCHE

Zonage assainissement


- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

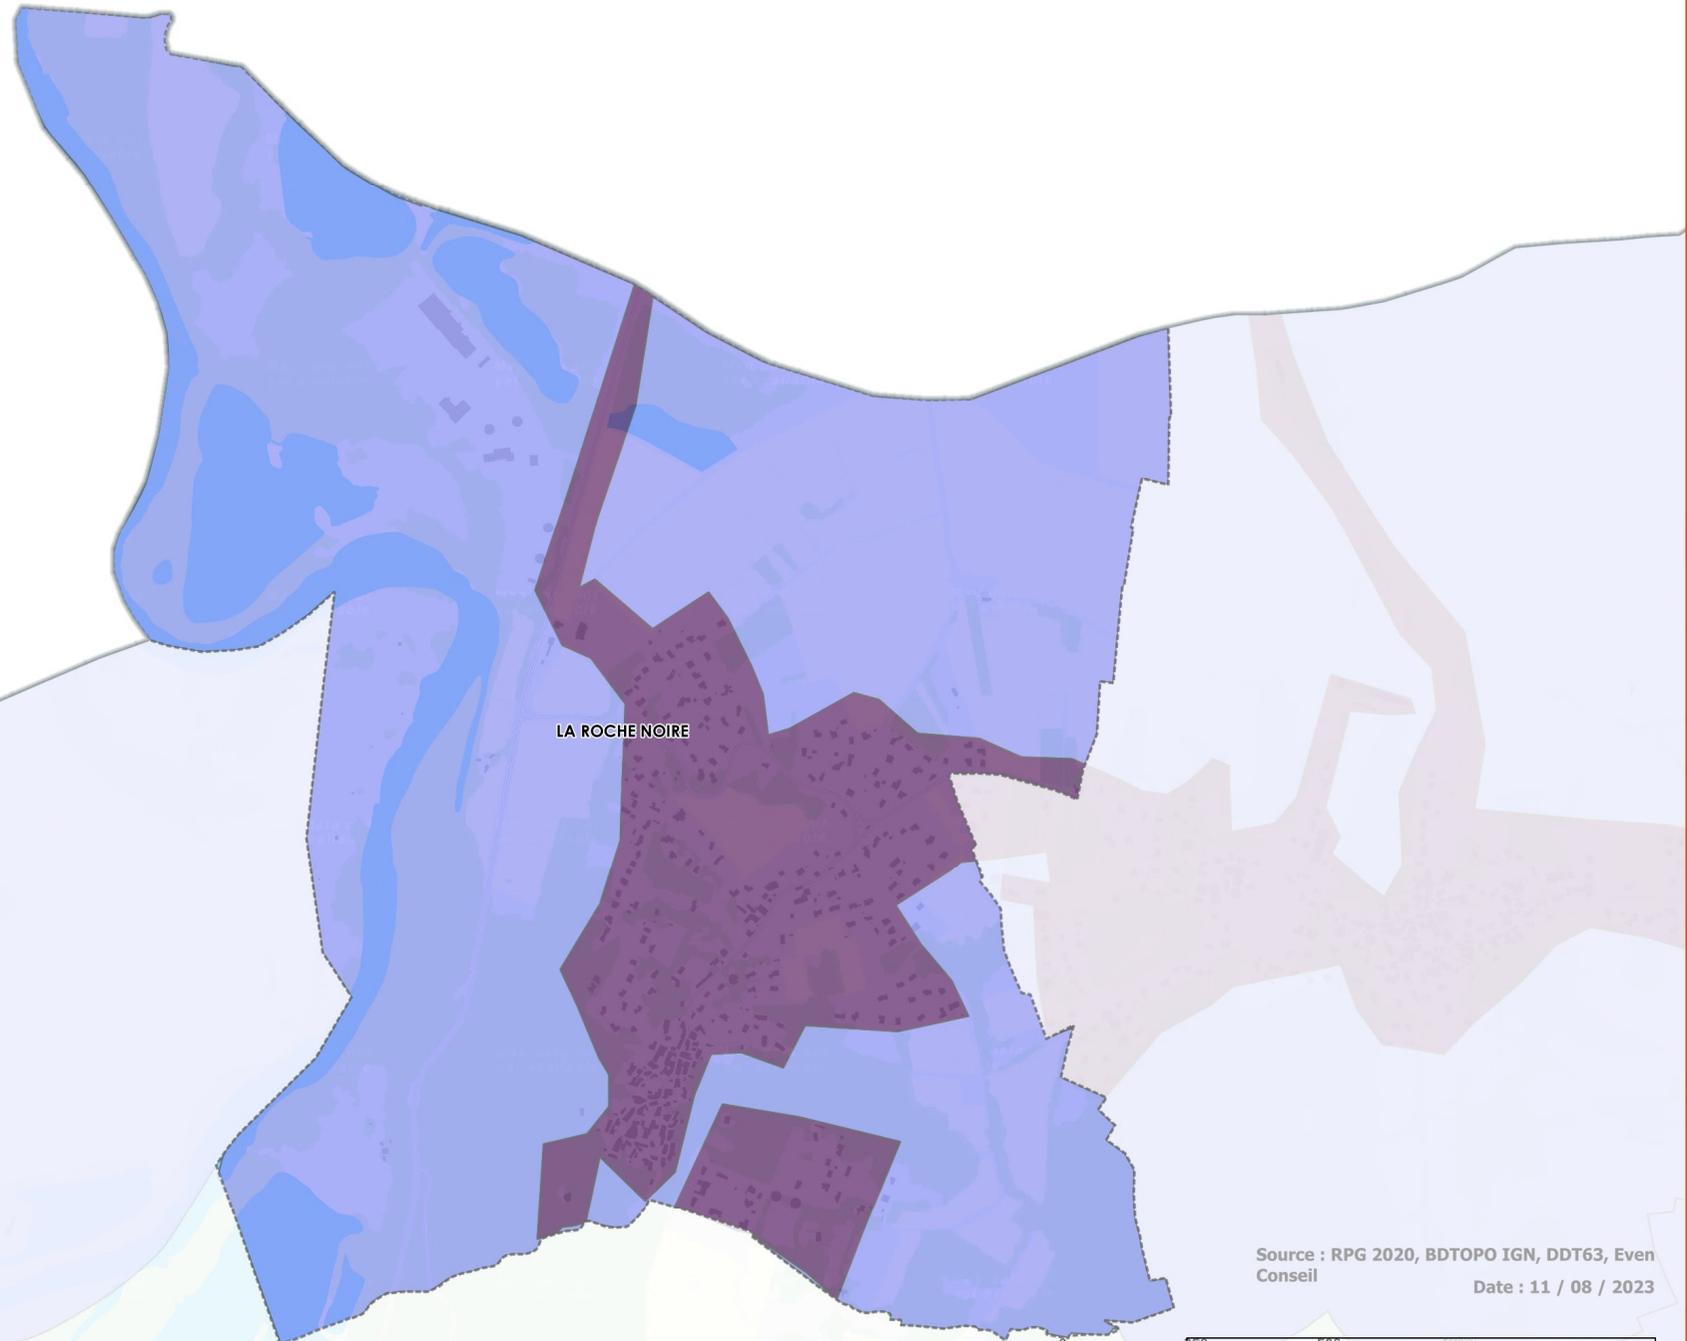


Zonage assainissement

- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023


Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

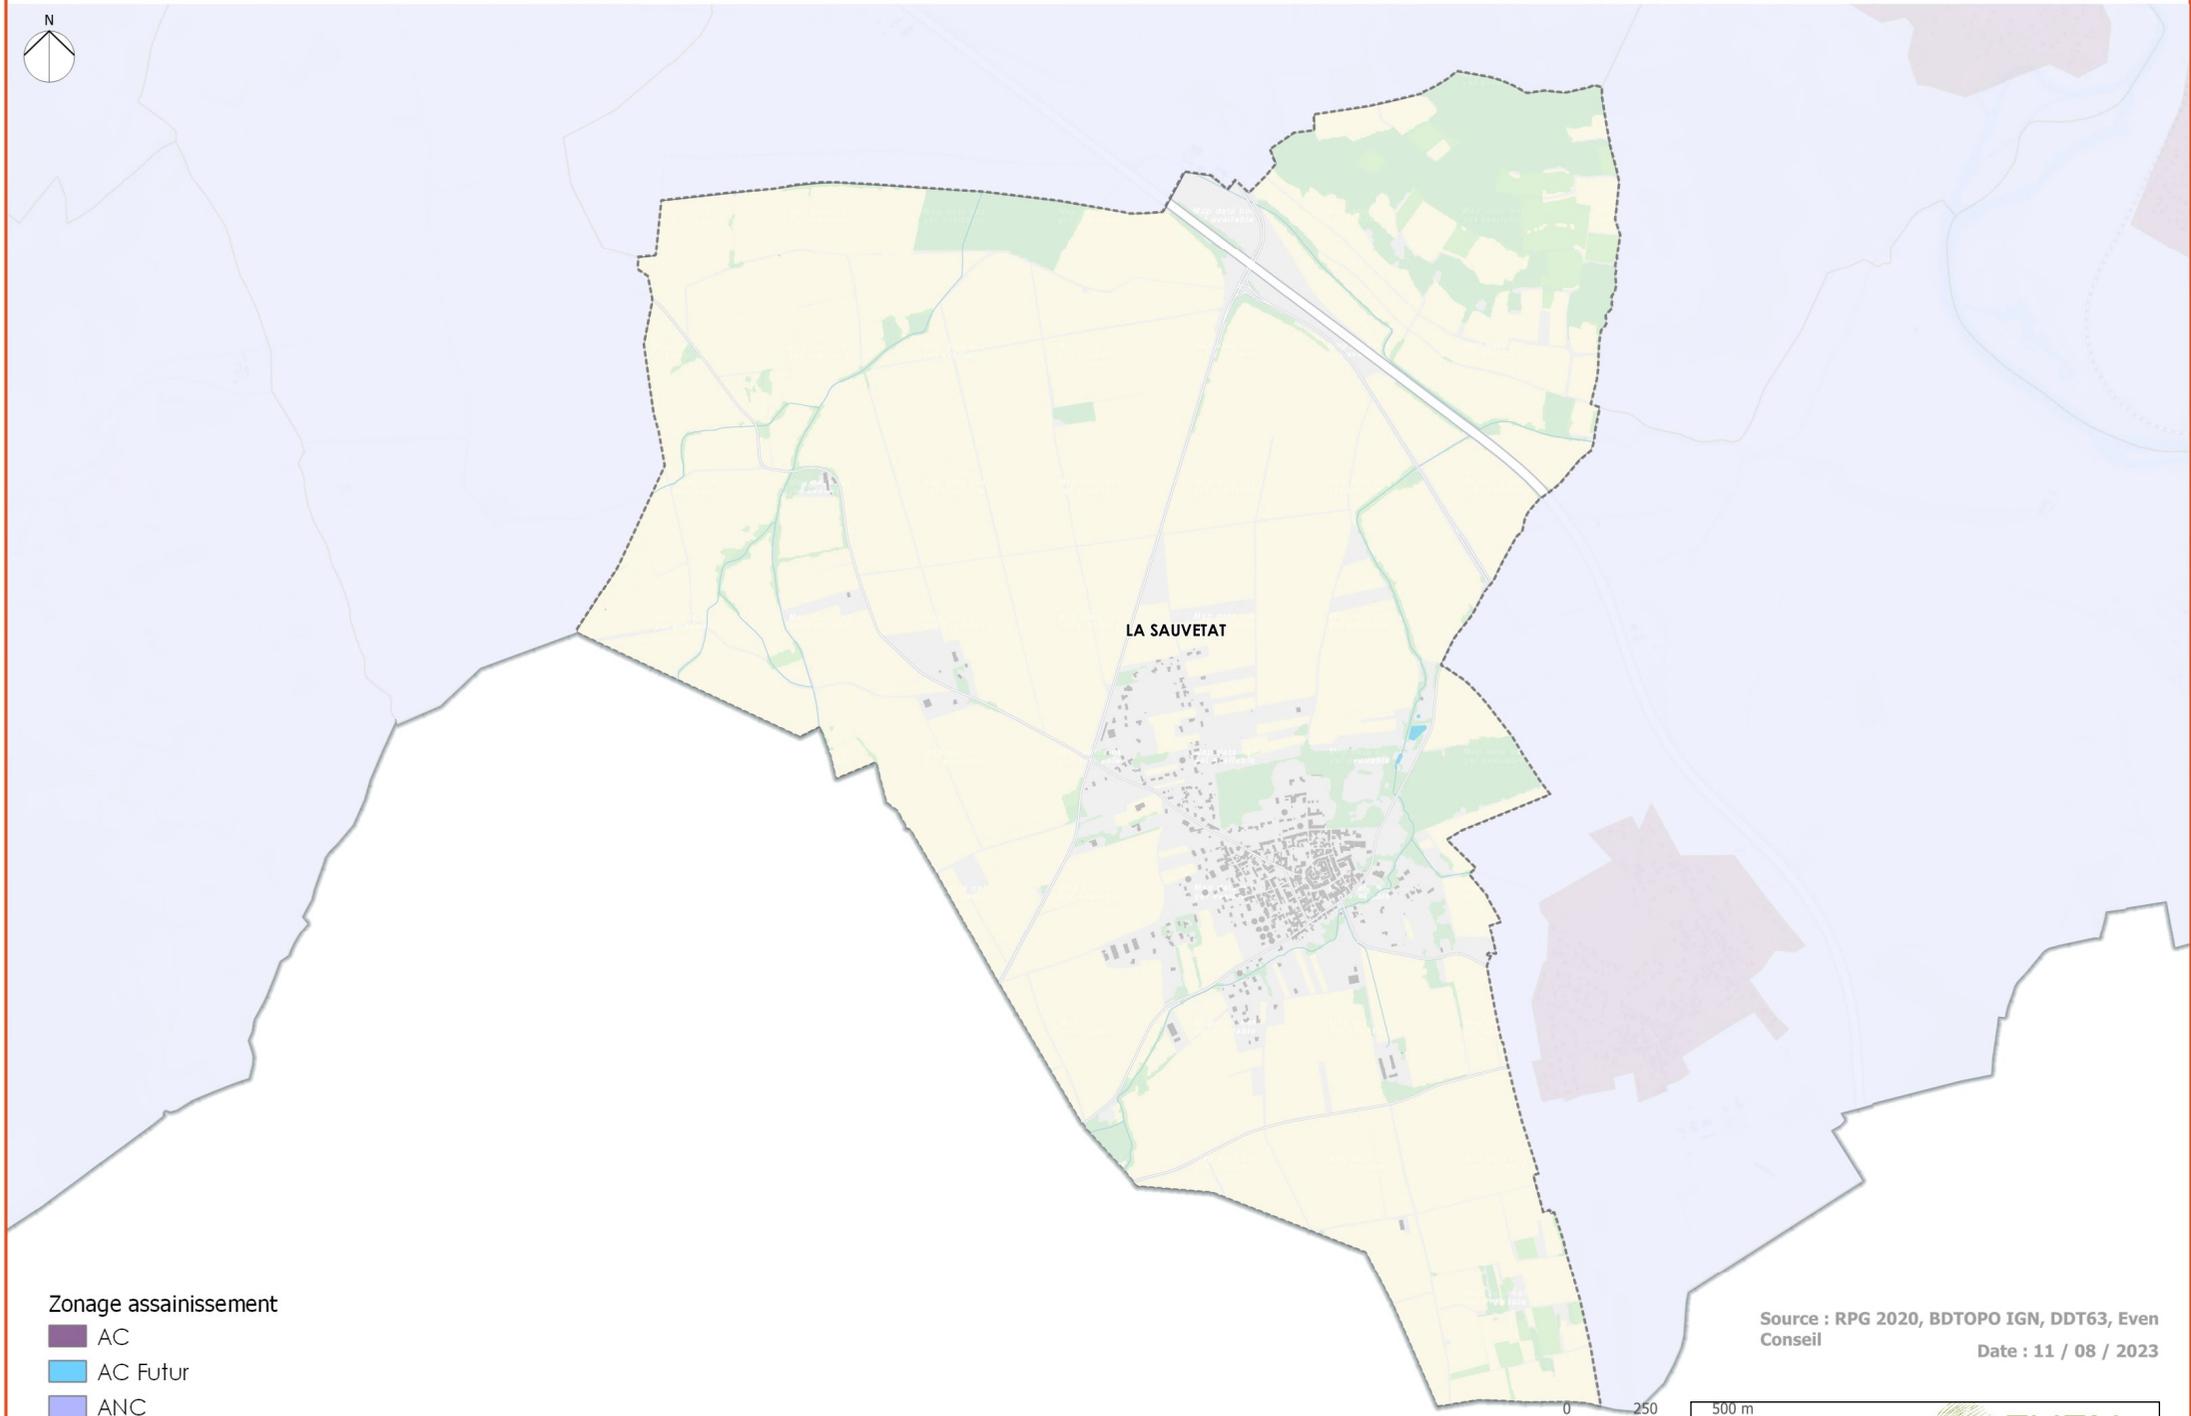

Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

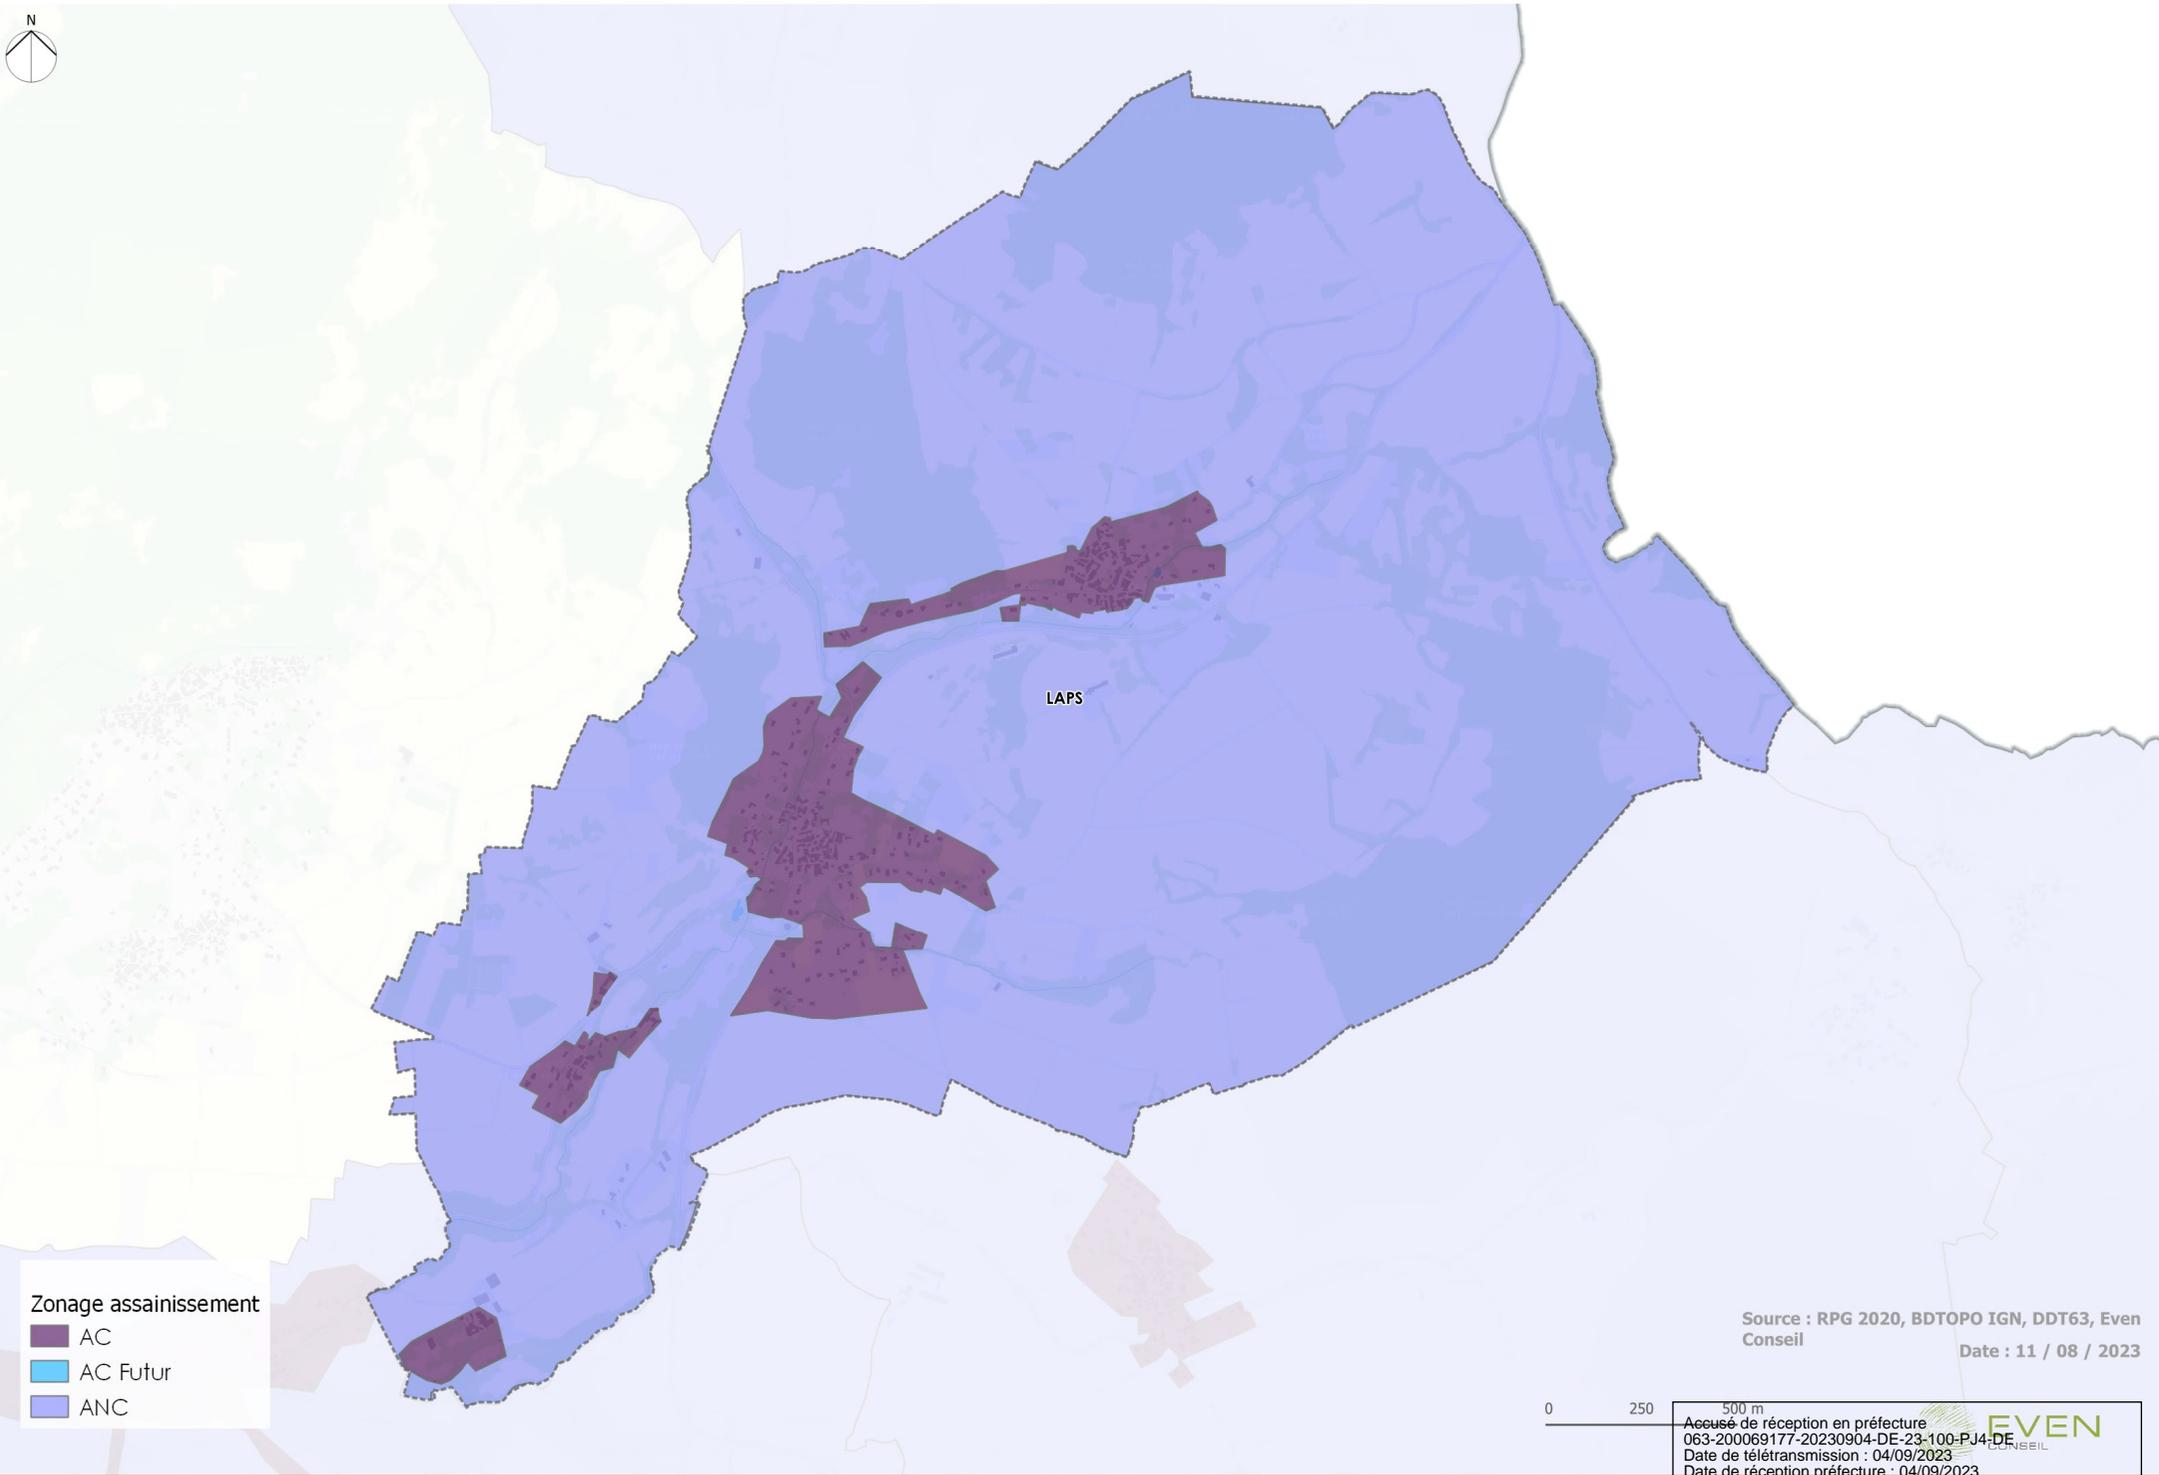

- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté




Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023



Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

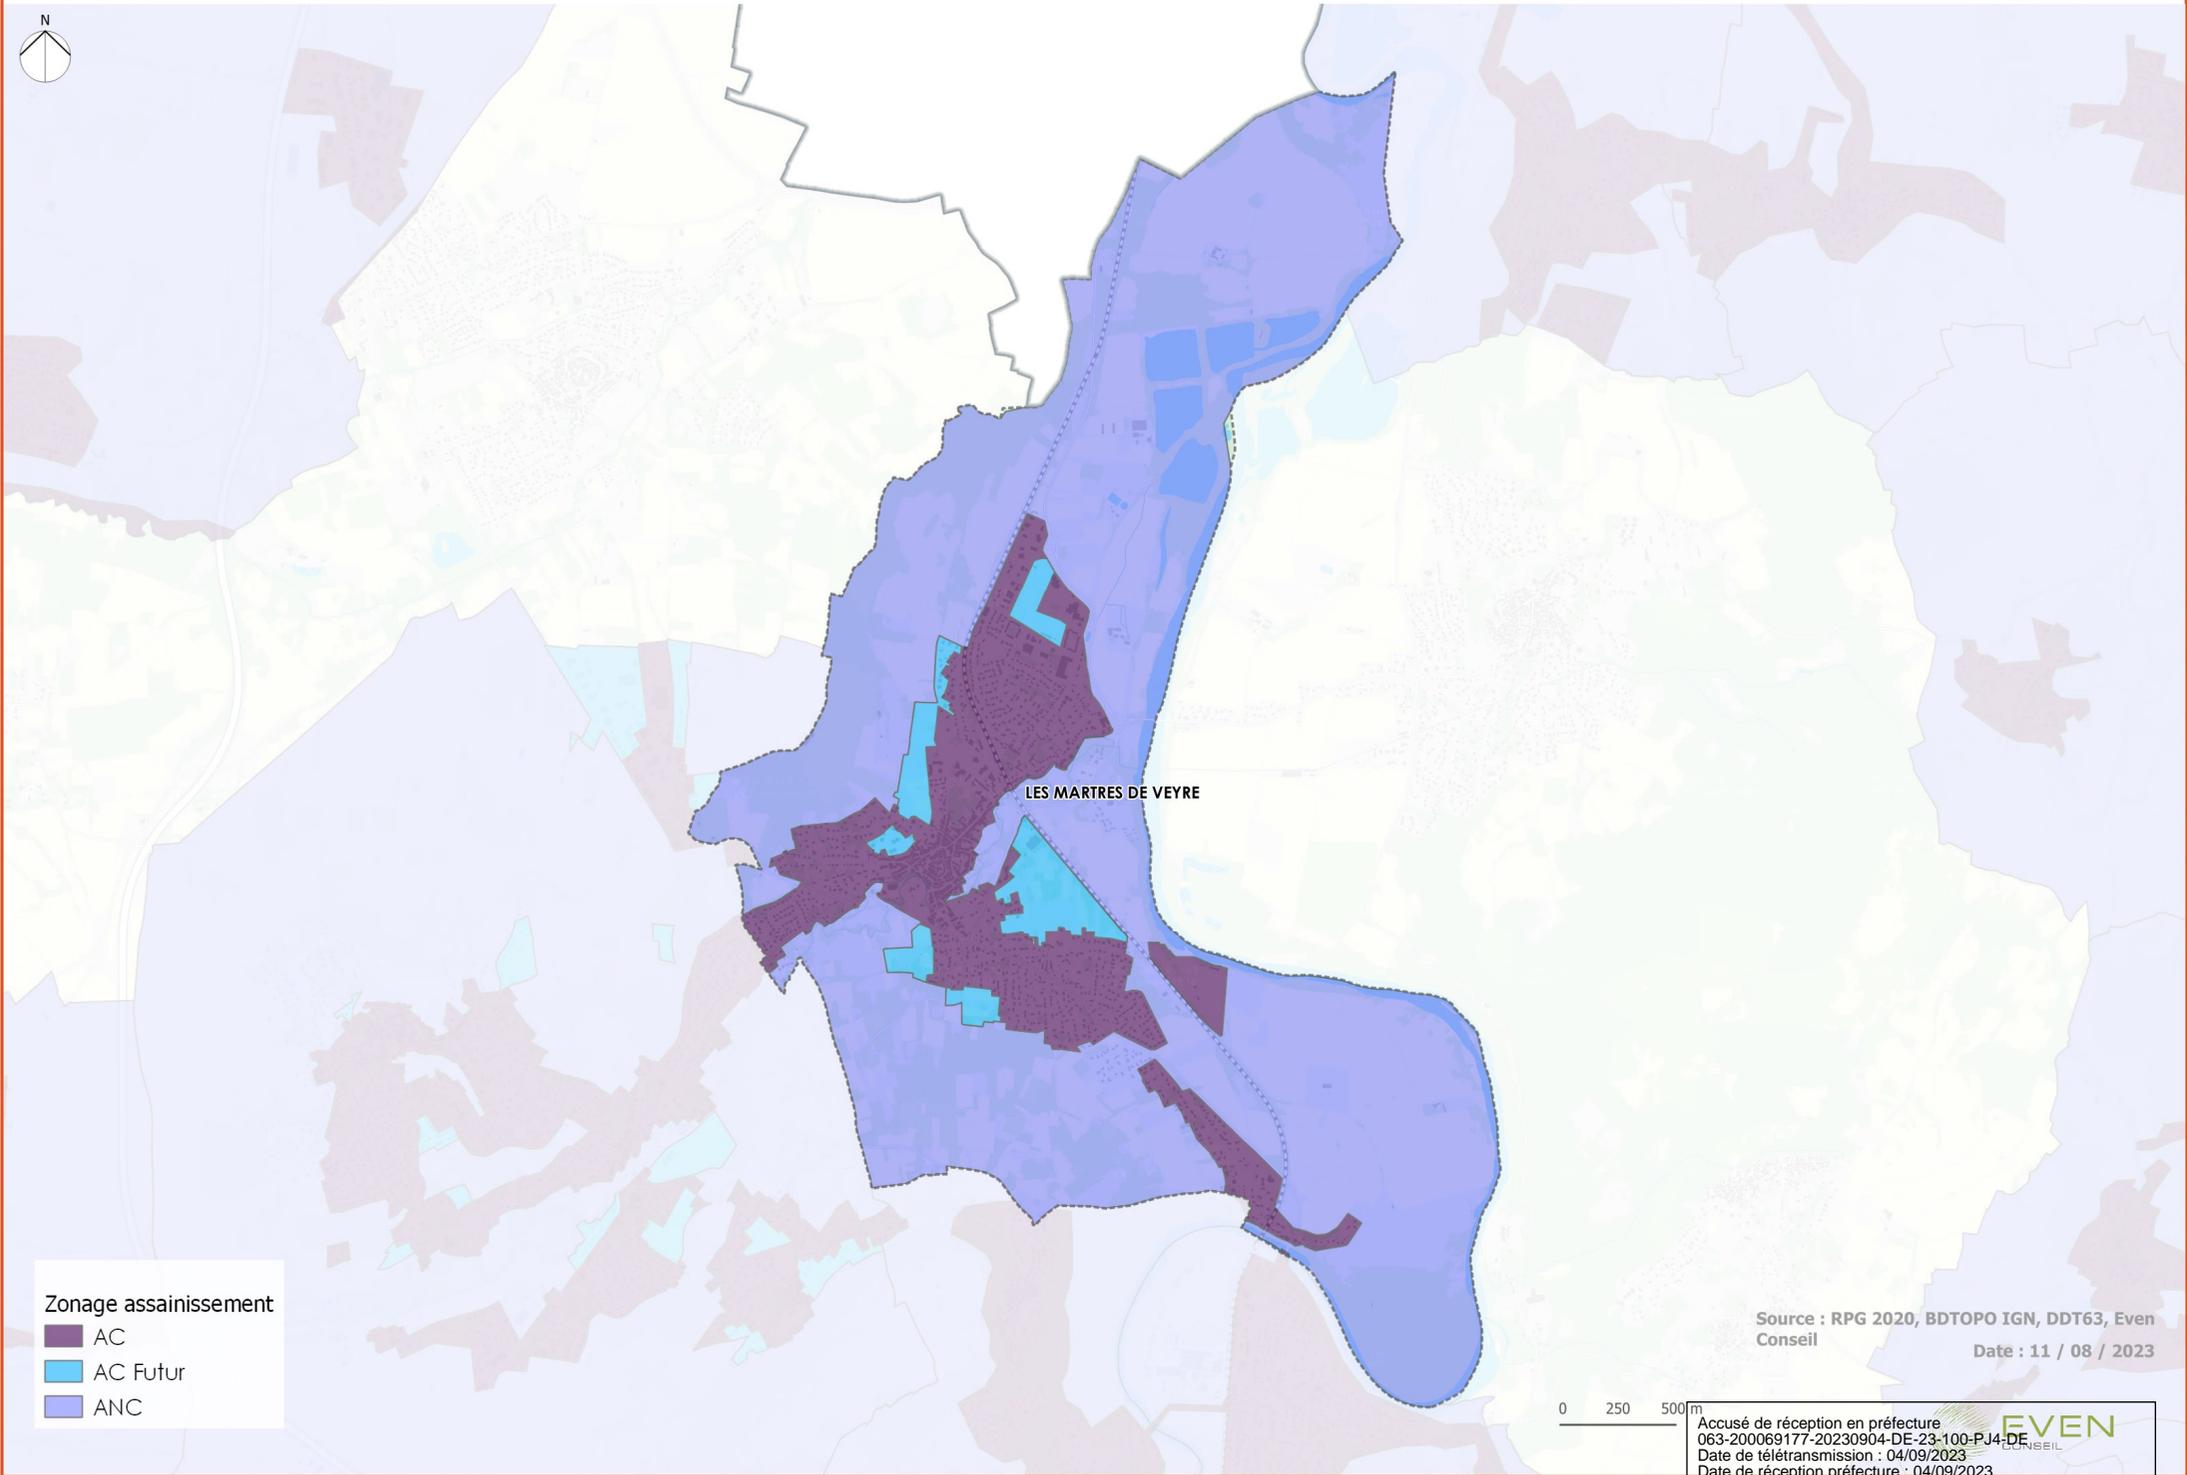


LES MARTRES DE VEYRE

- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500m

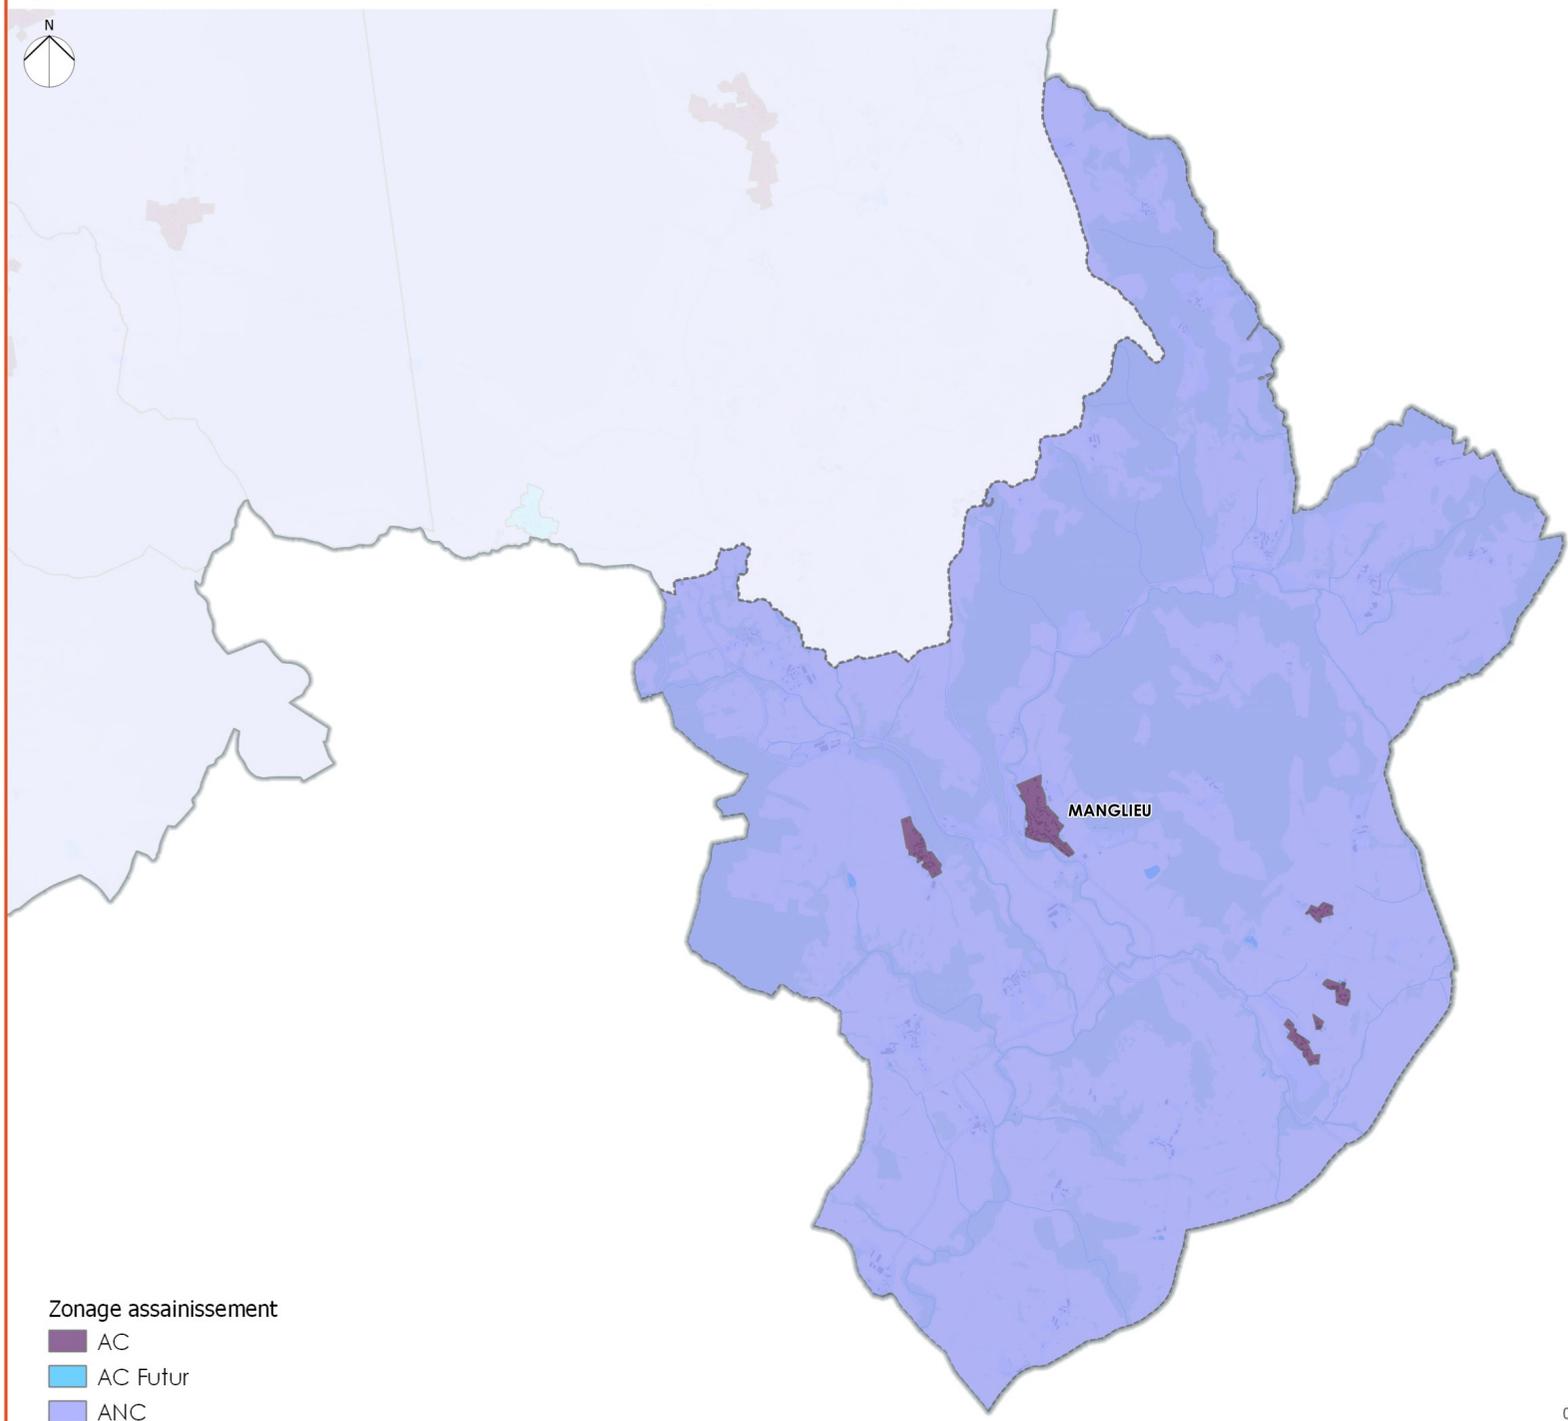

- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023





Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC


Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

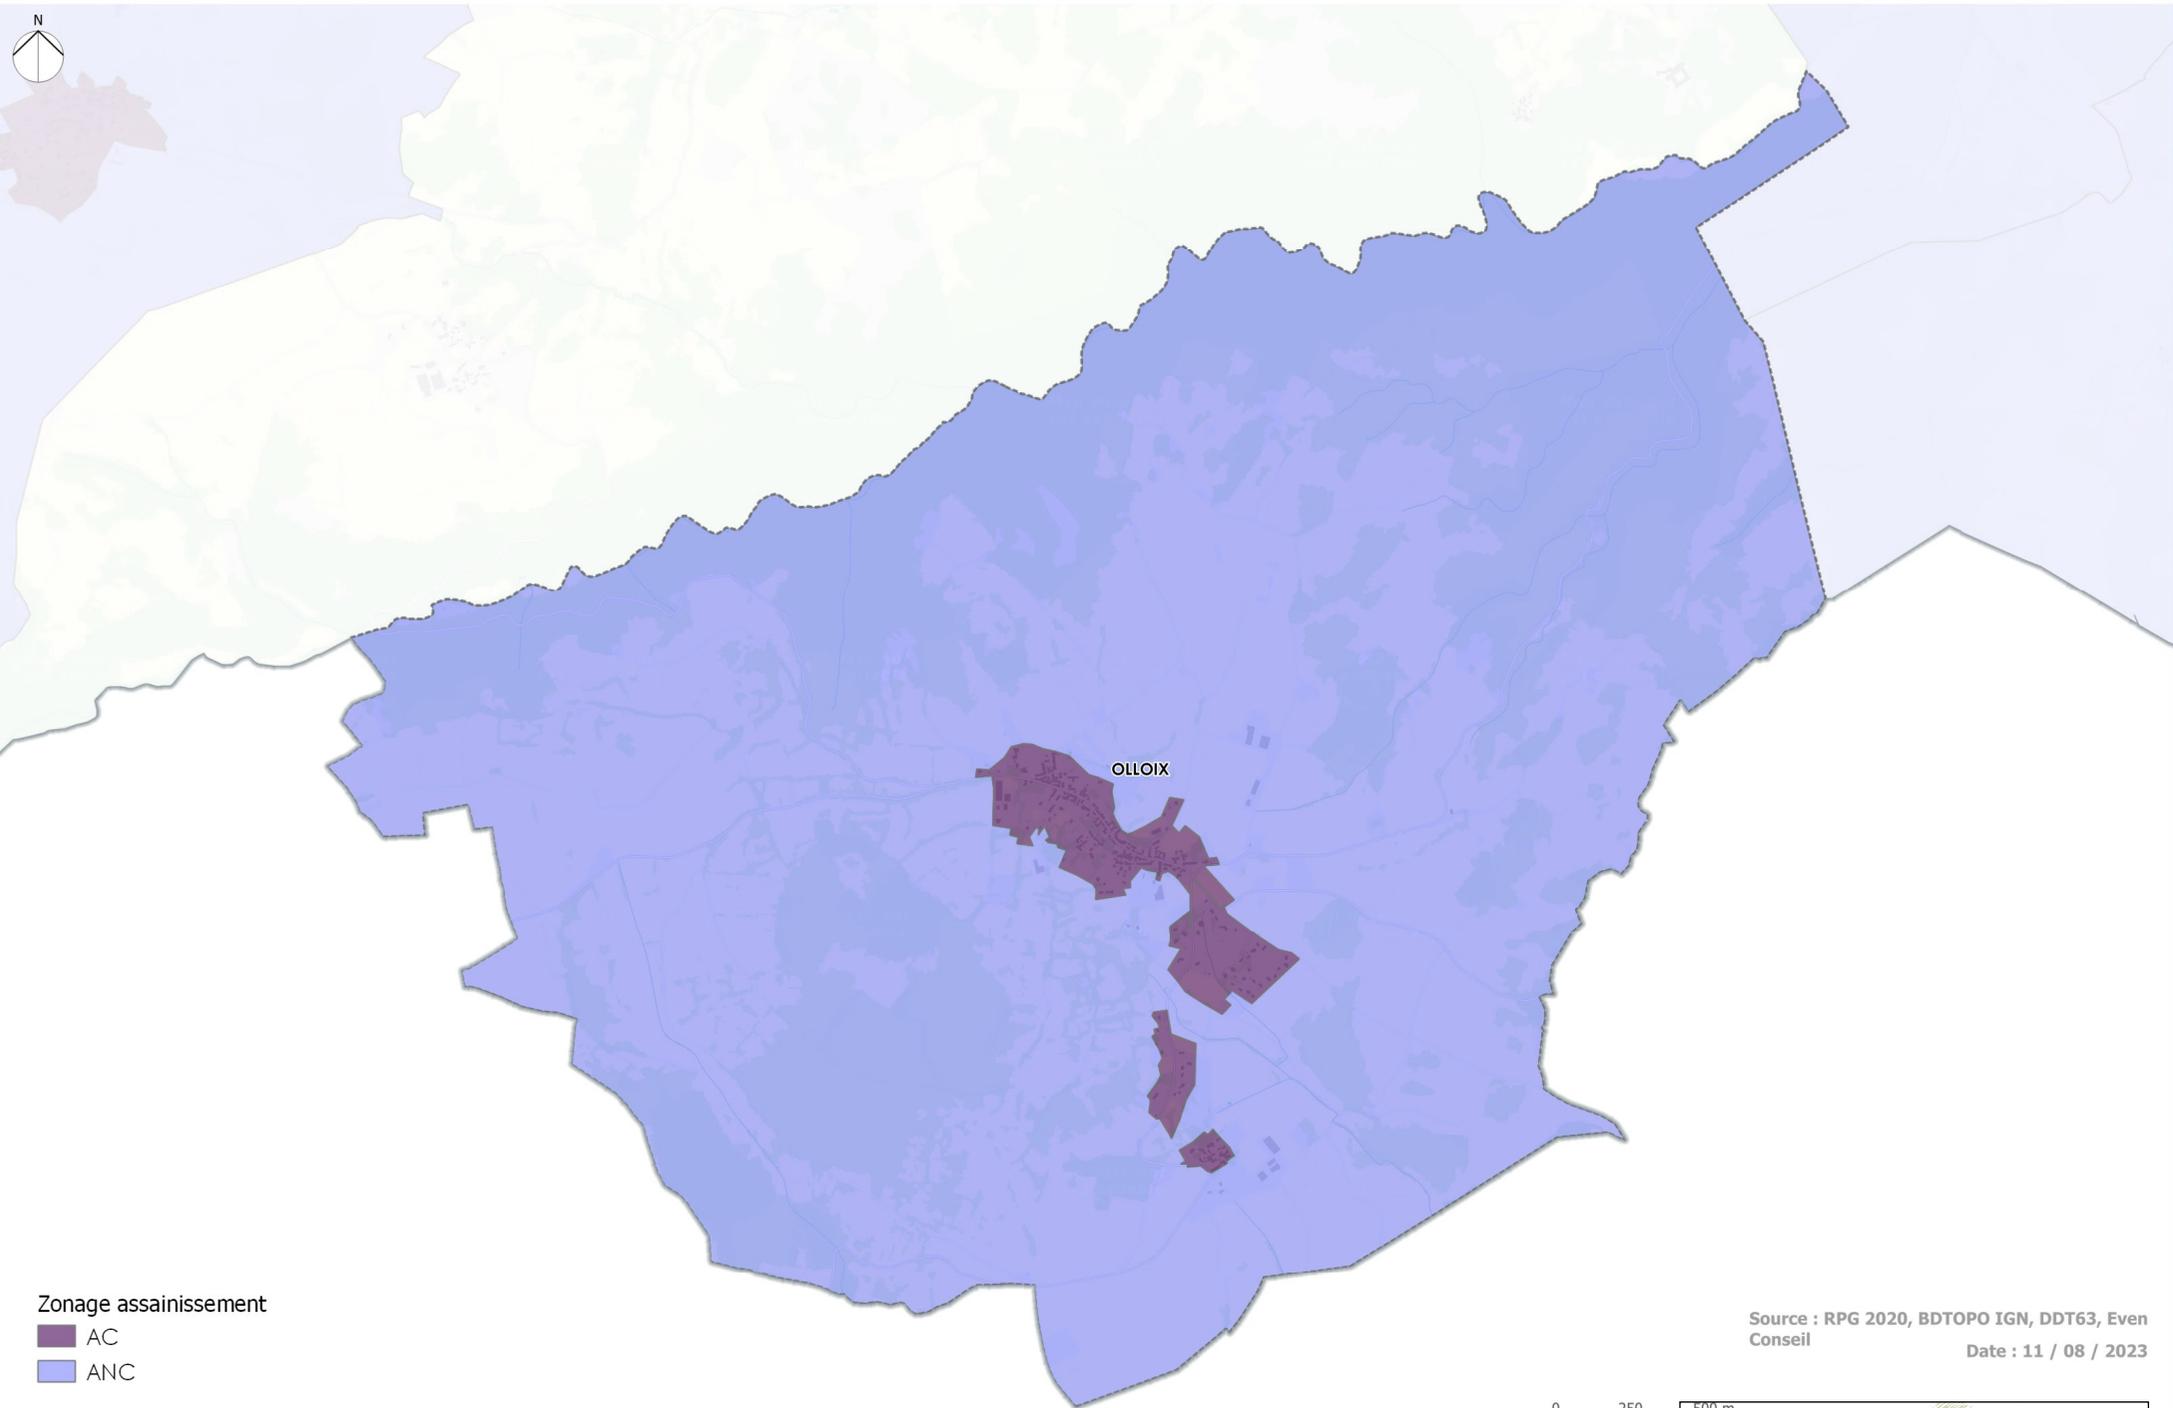


Zonage assainissement

- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

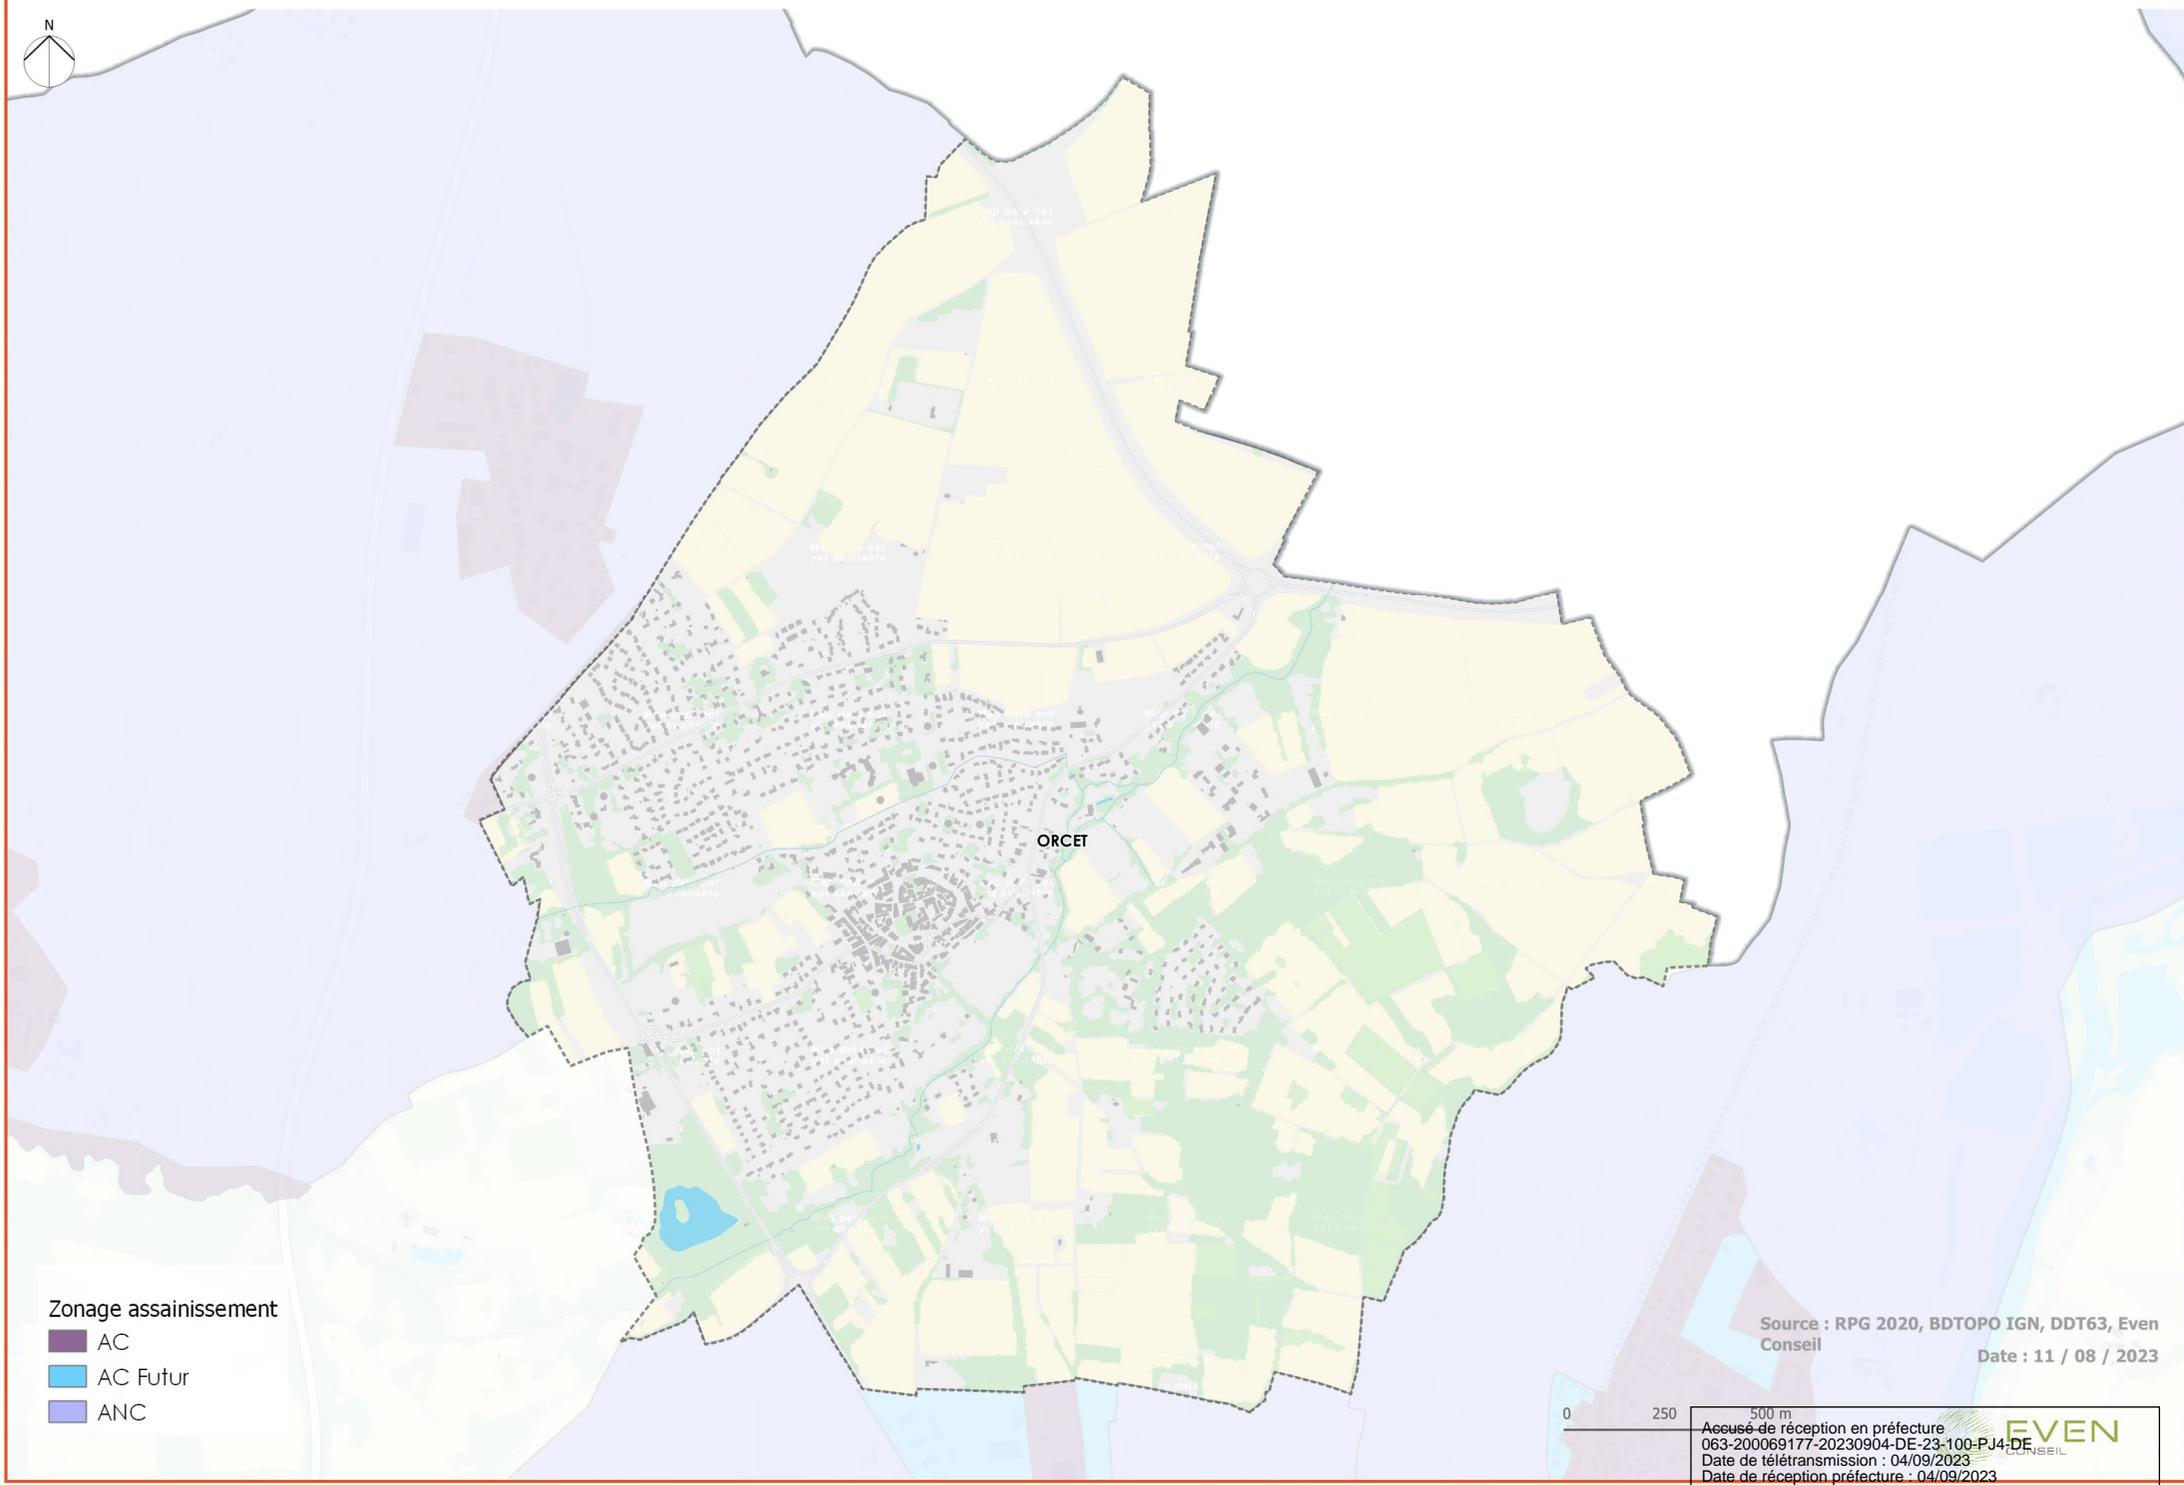

- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC


0 250 500 m

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

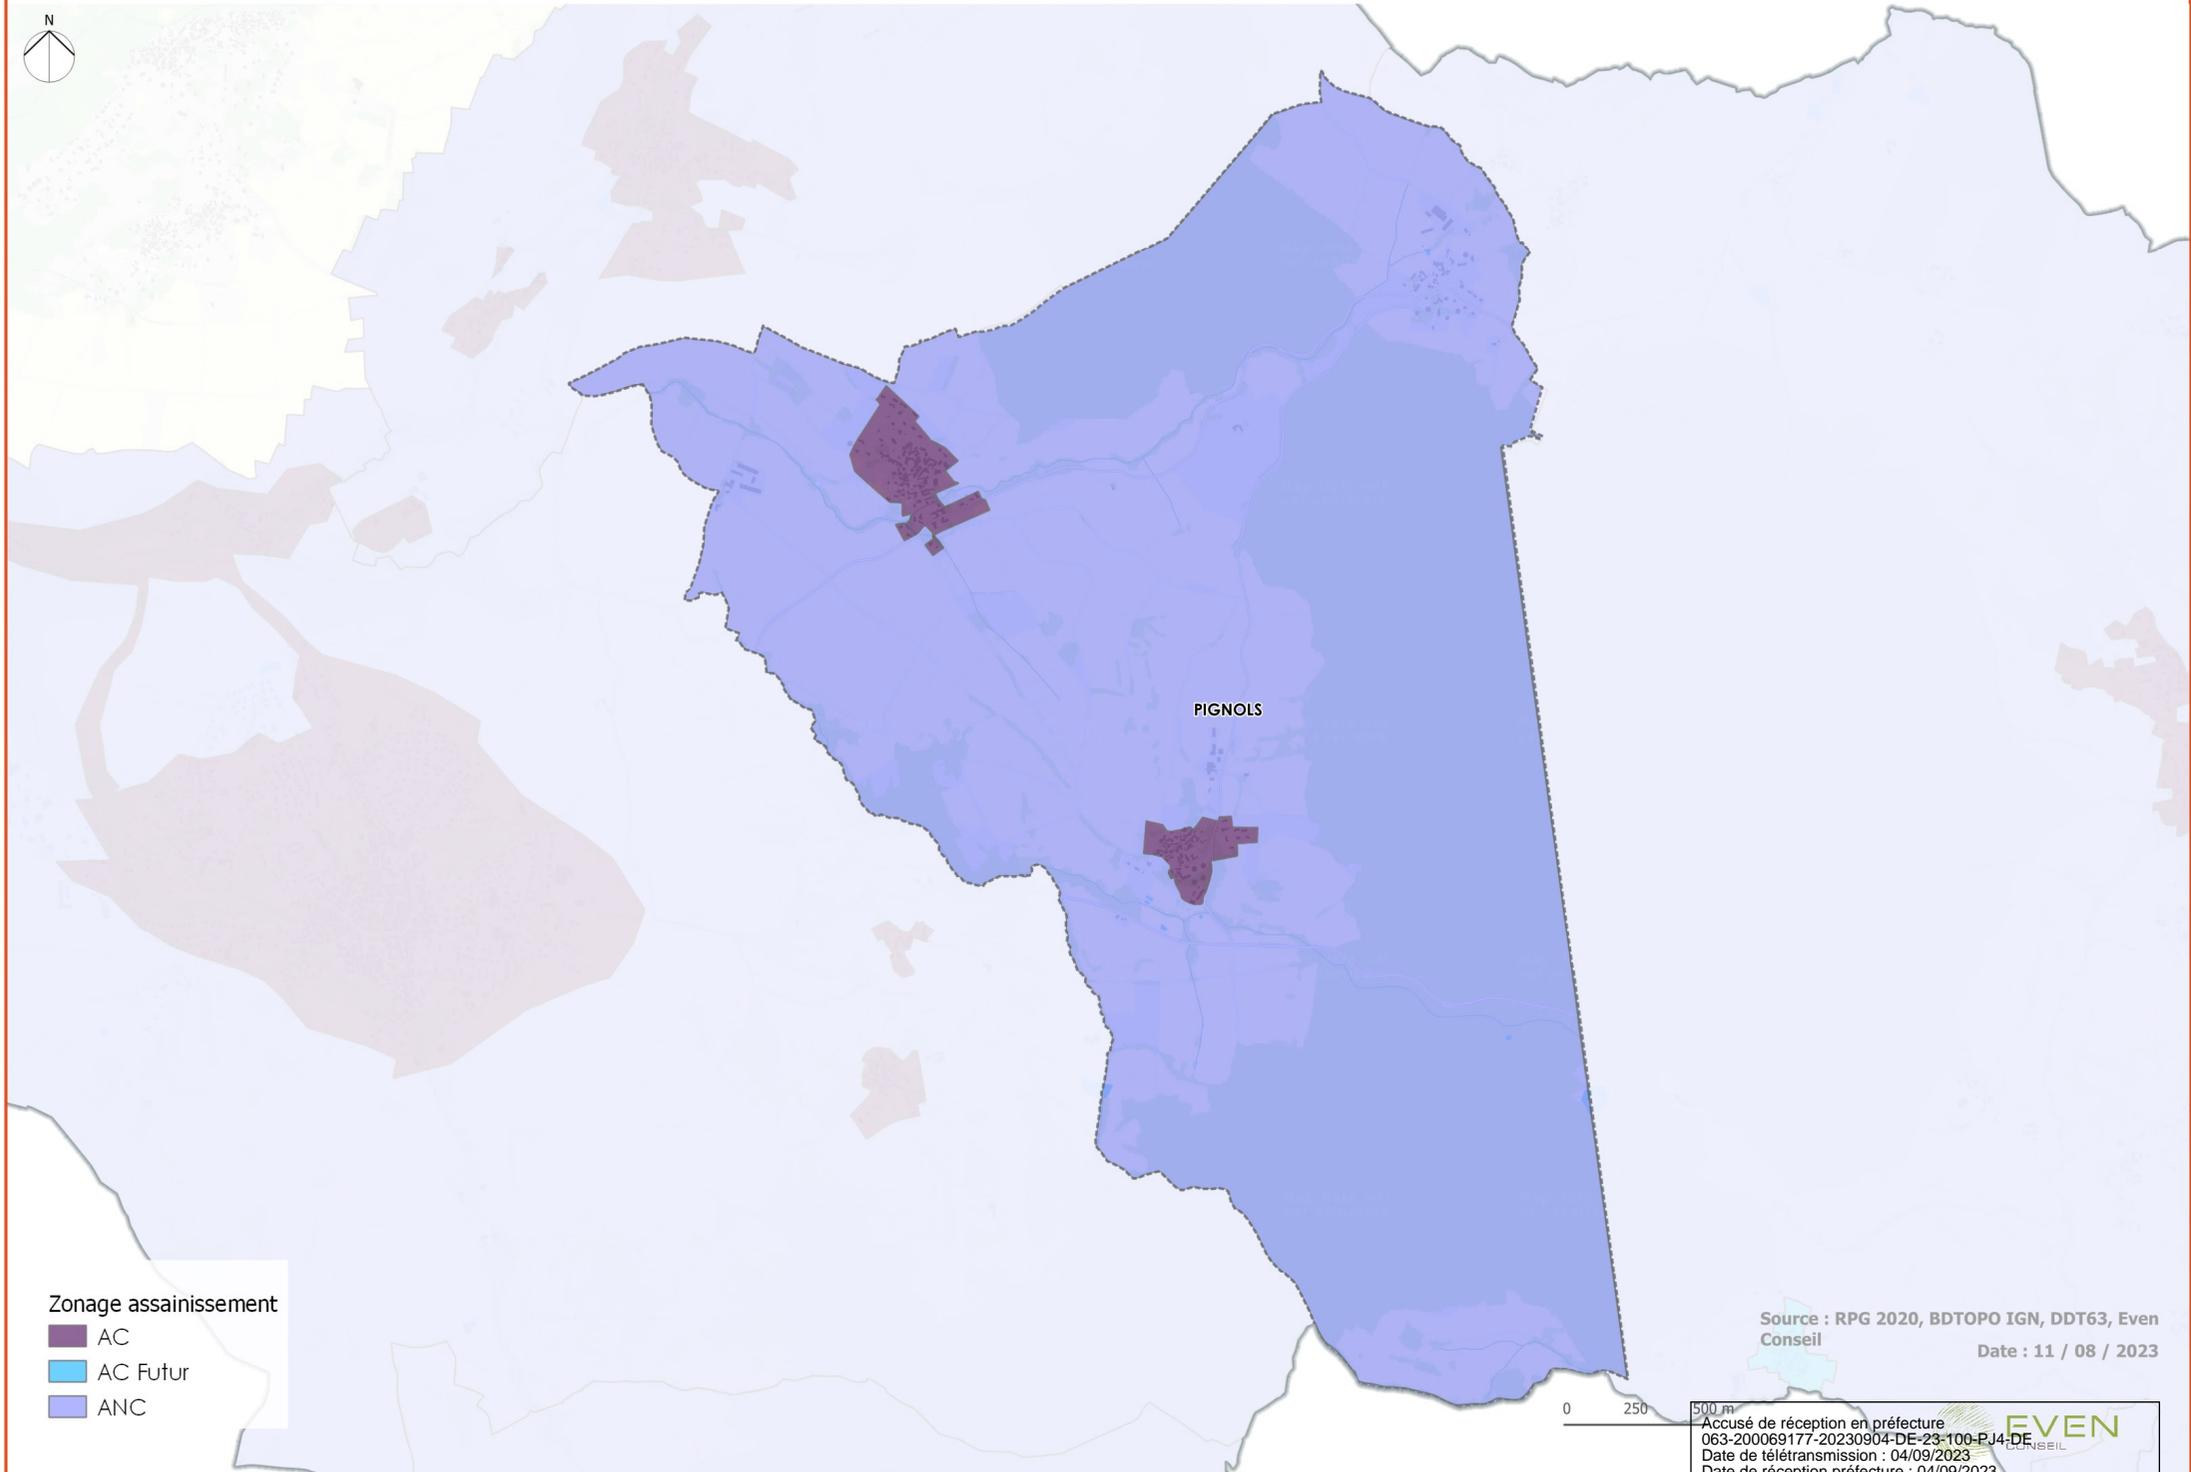

Zonage assainissement


- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



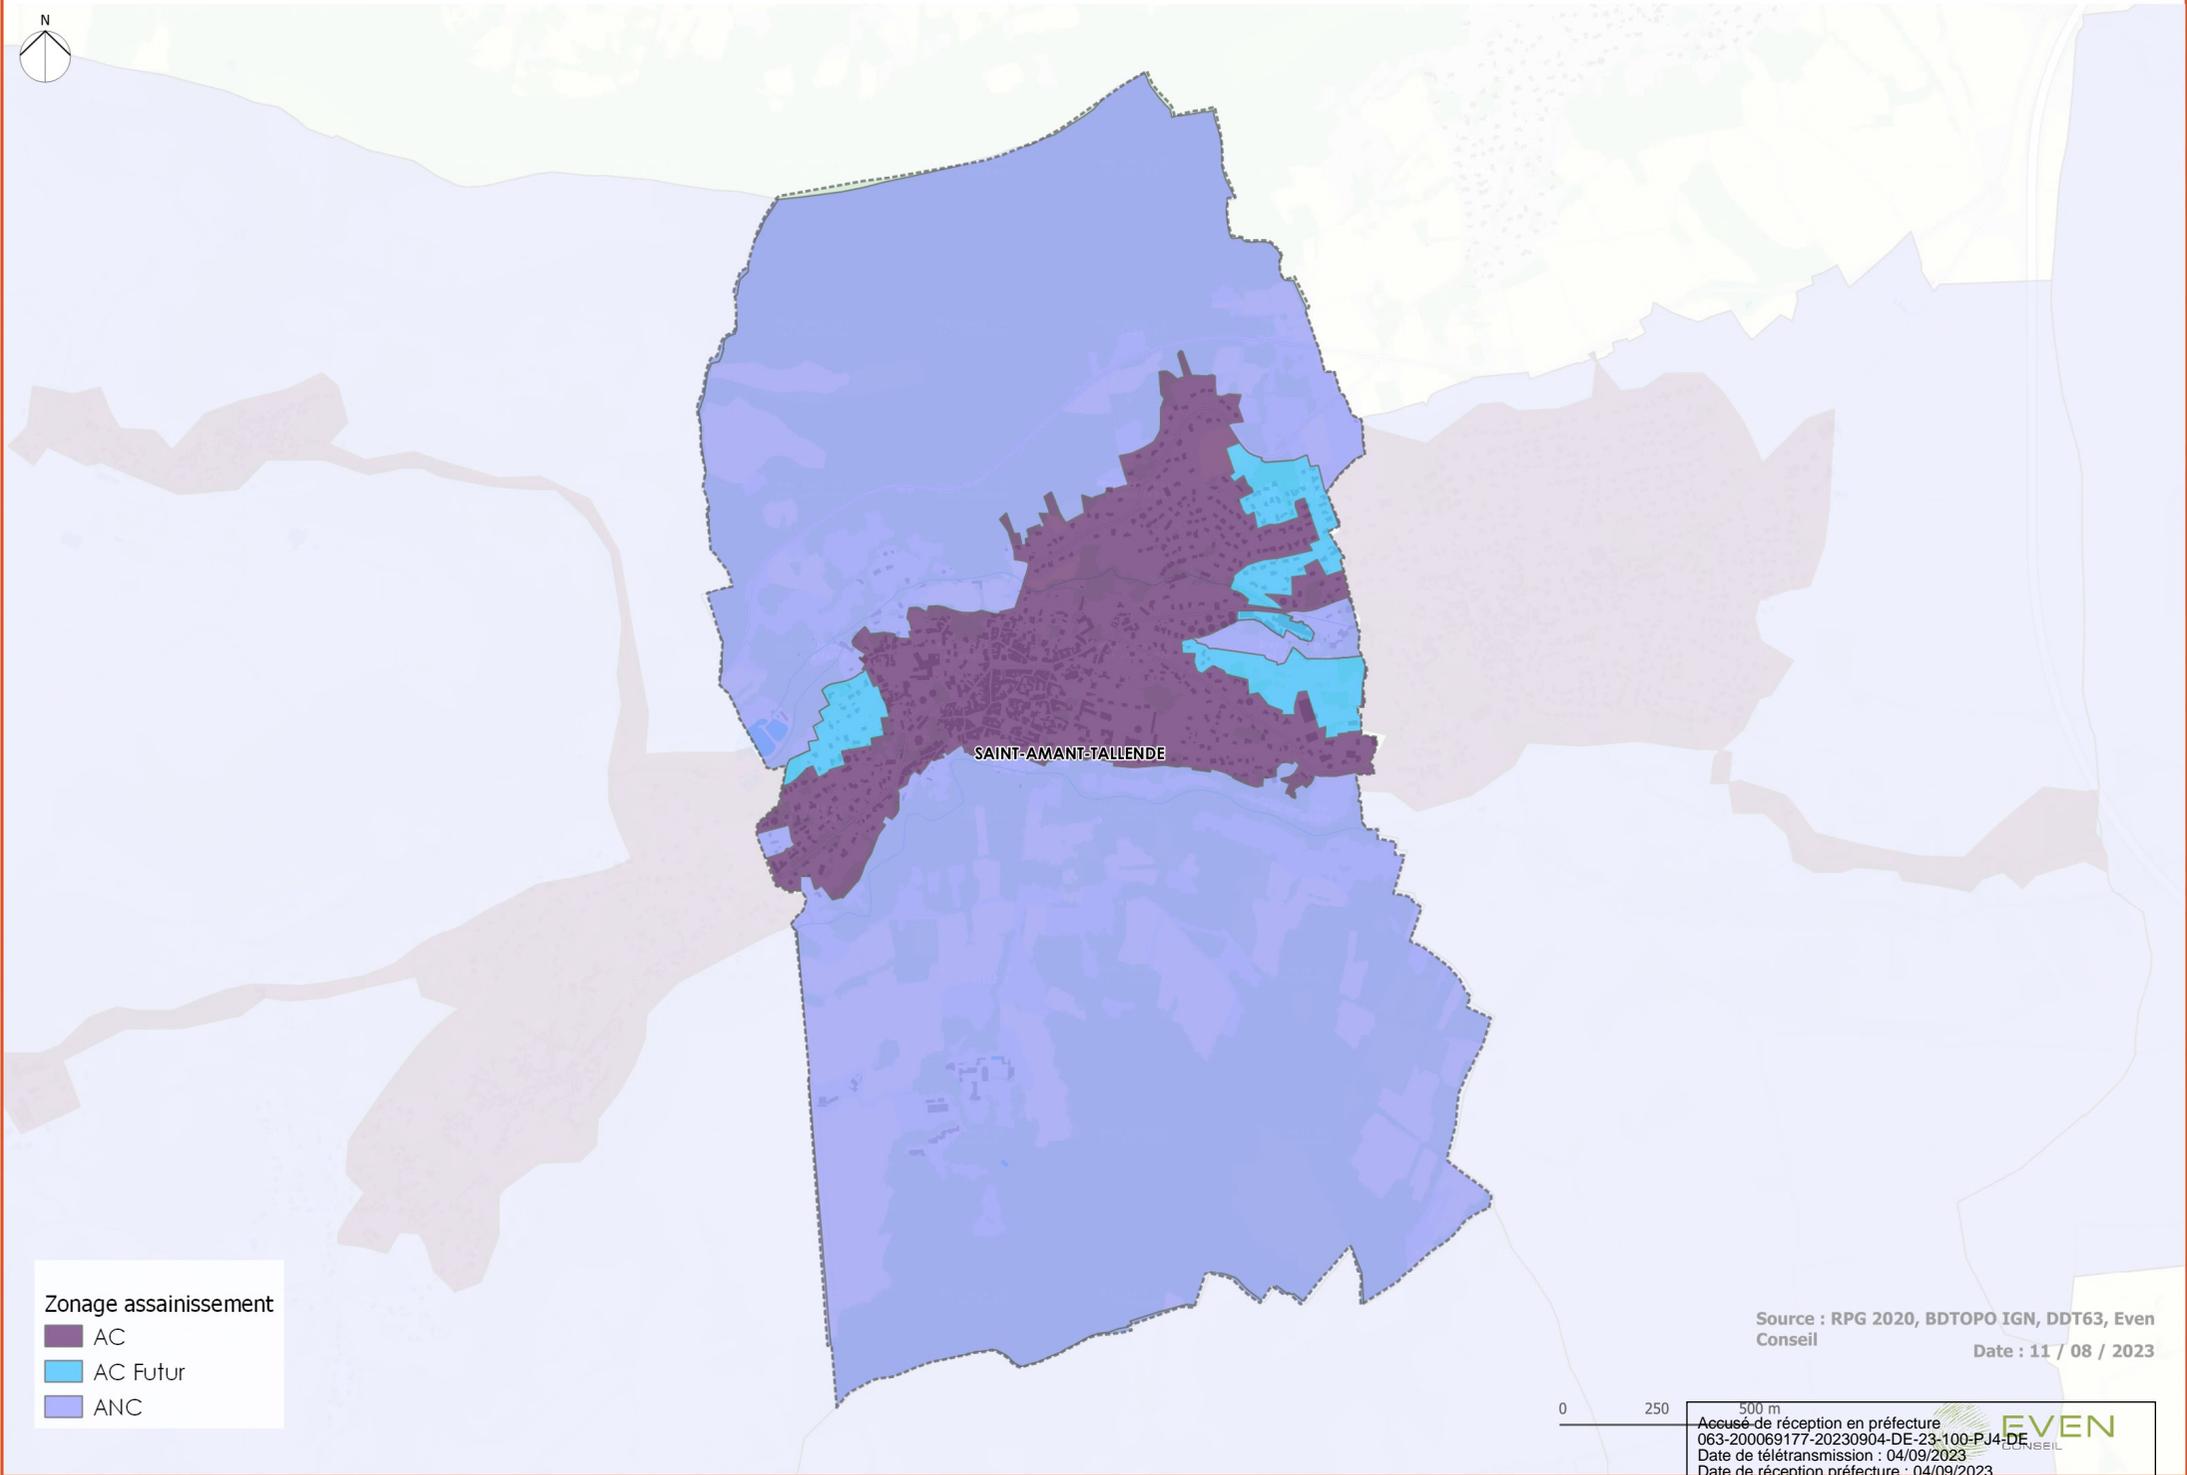

Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC


Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

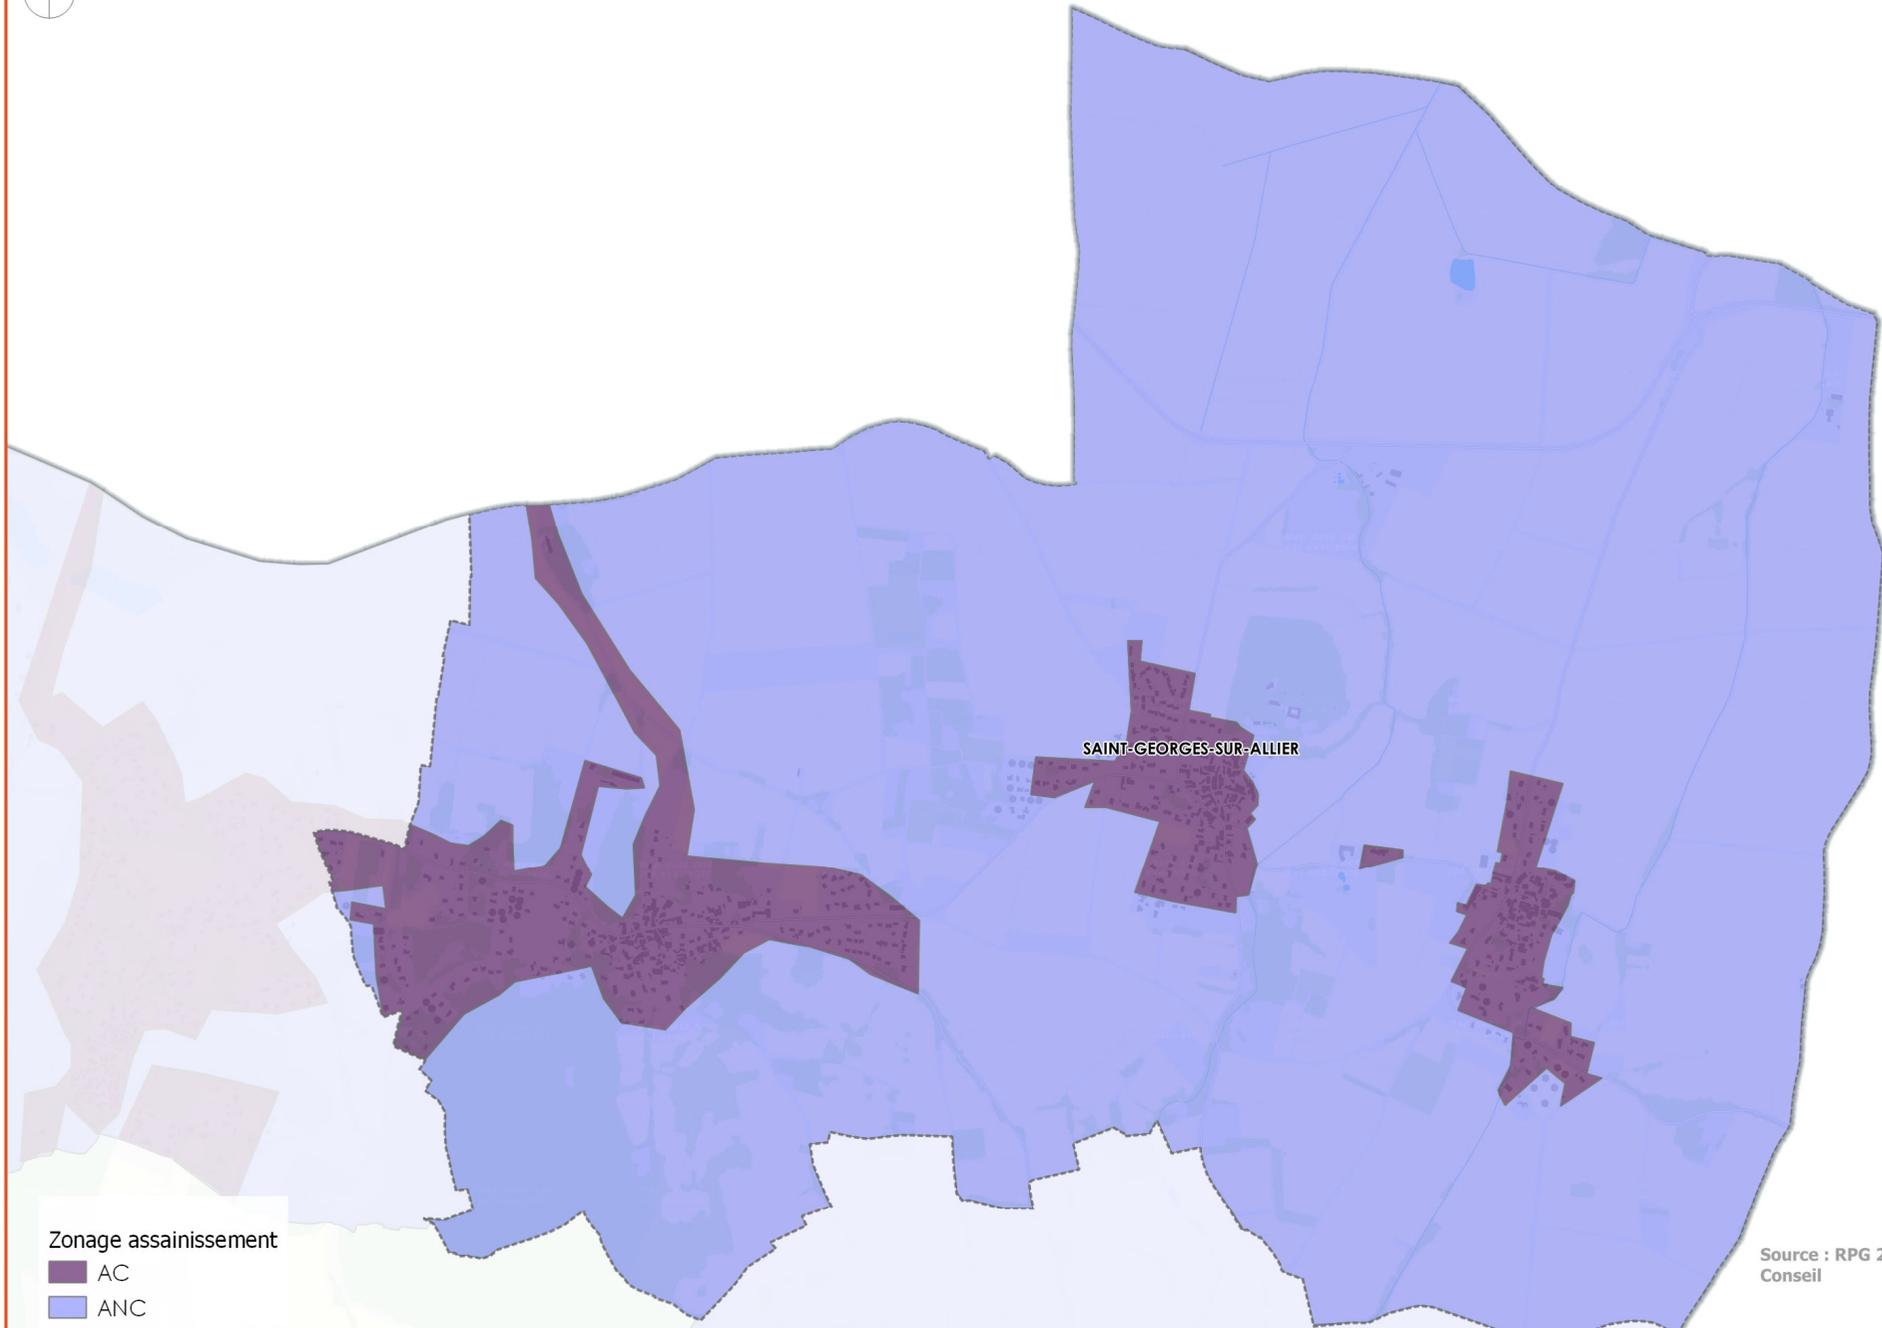

Zonage assainissement

- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023




Zonage assainissement

- AC
- ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

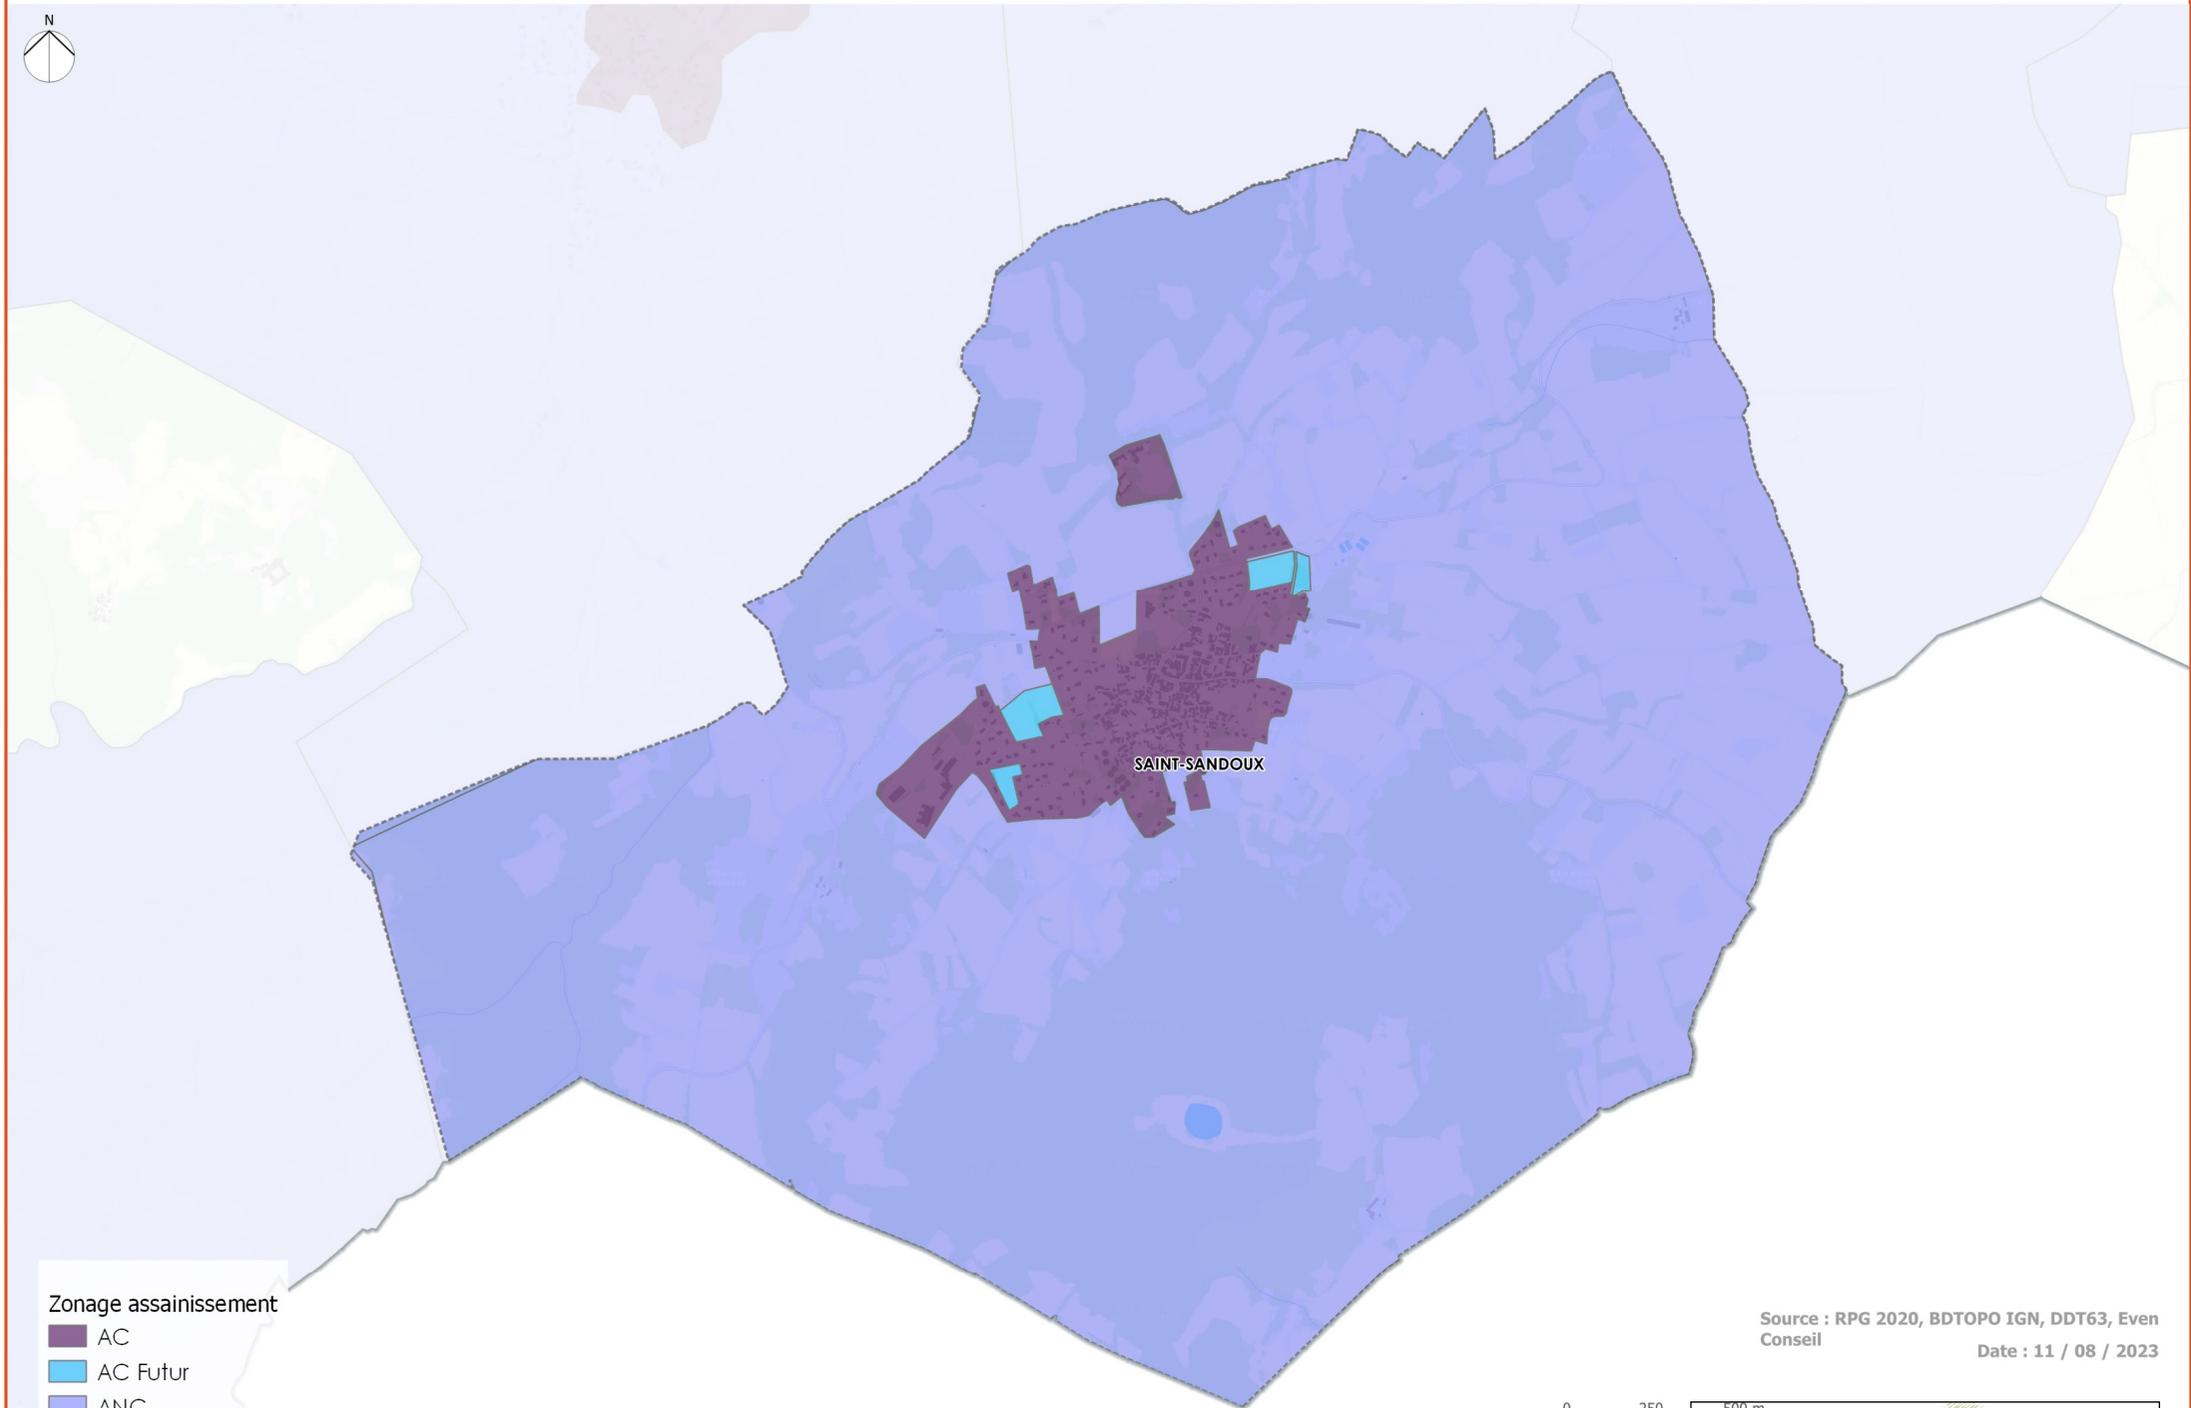

Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC


Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

Zonage d'assainissement

PLUi Mond'Arverne Communauté

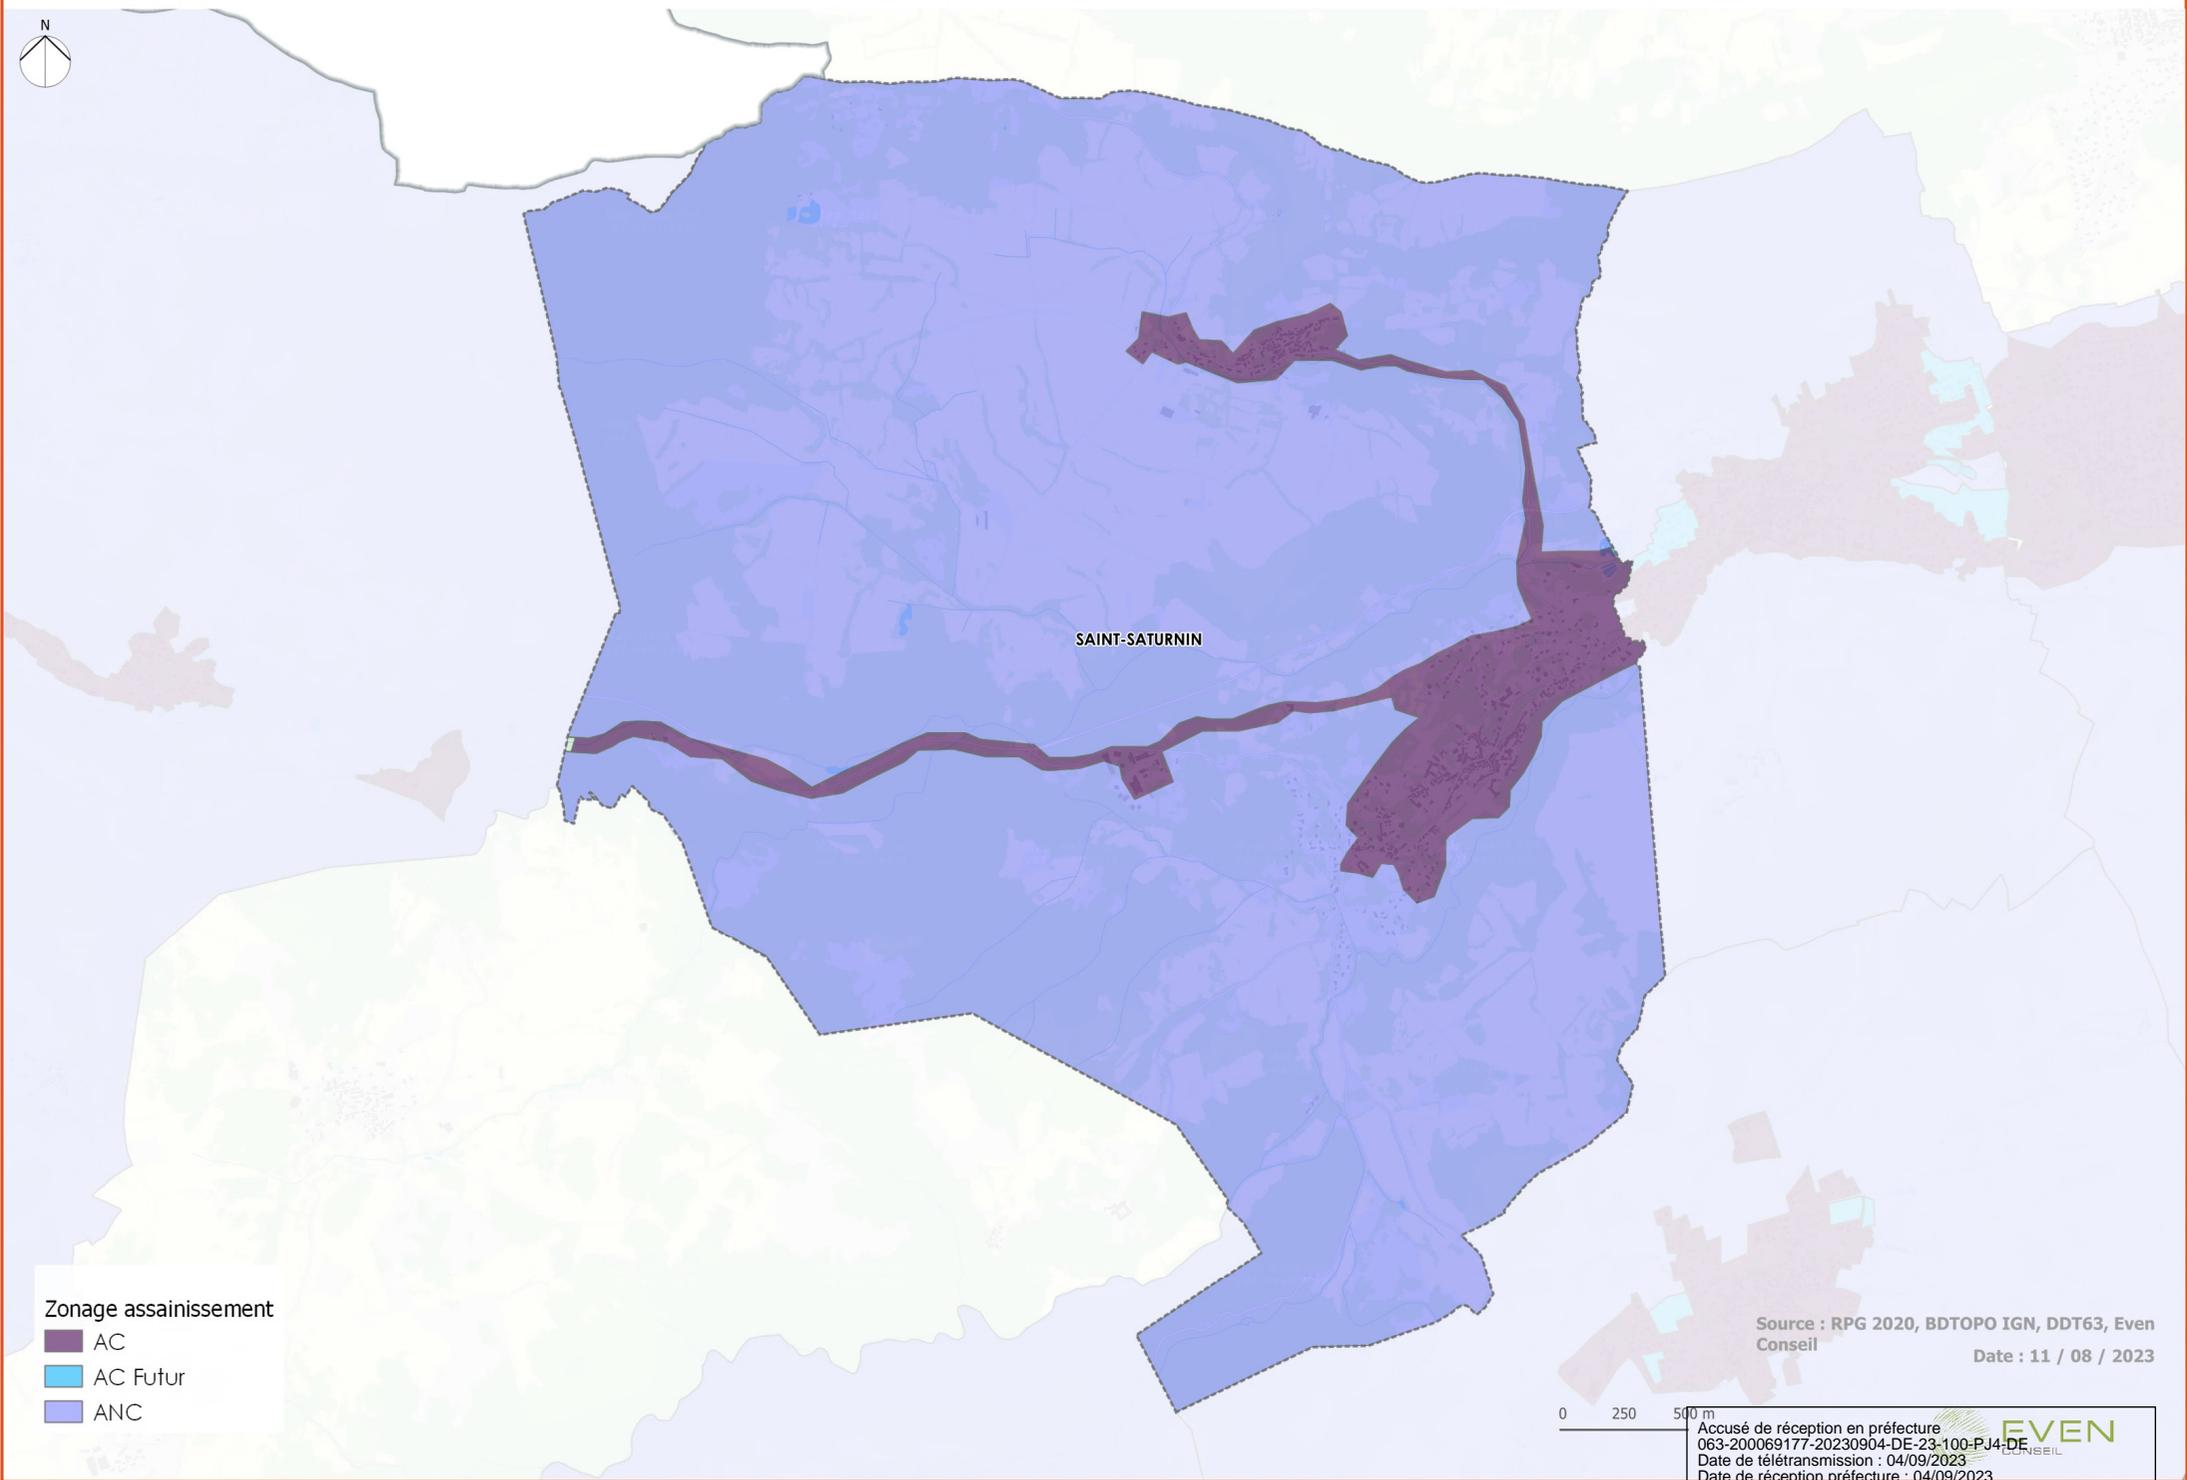

- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC


Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



Zonage d'assainissement


PLUi Mond'Arverne Communauté

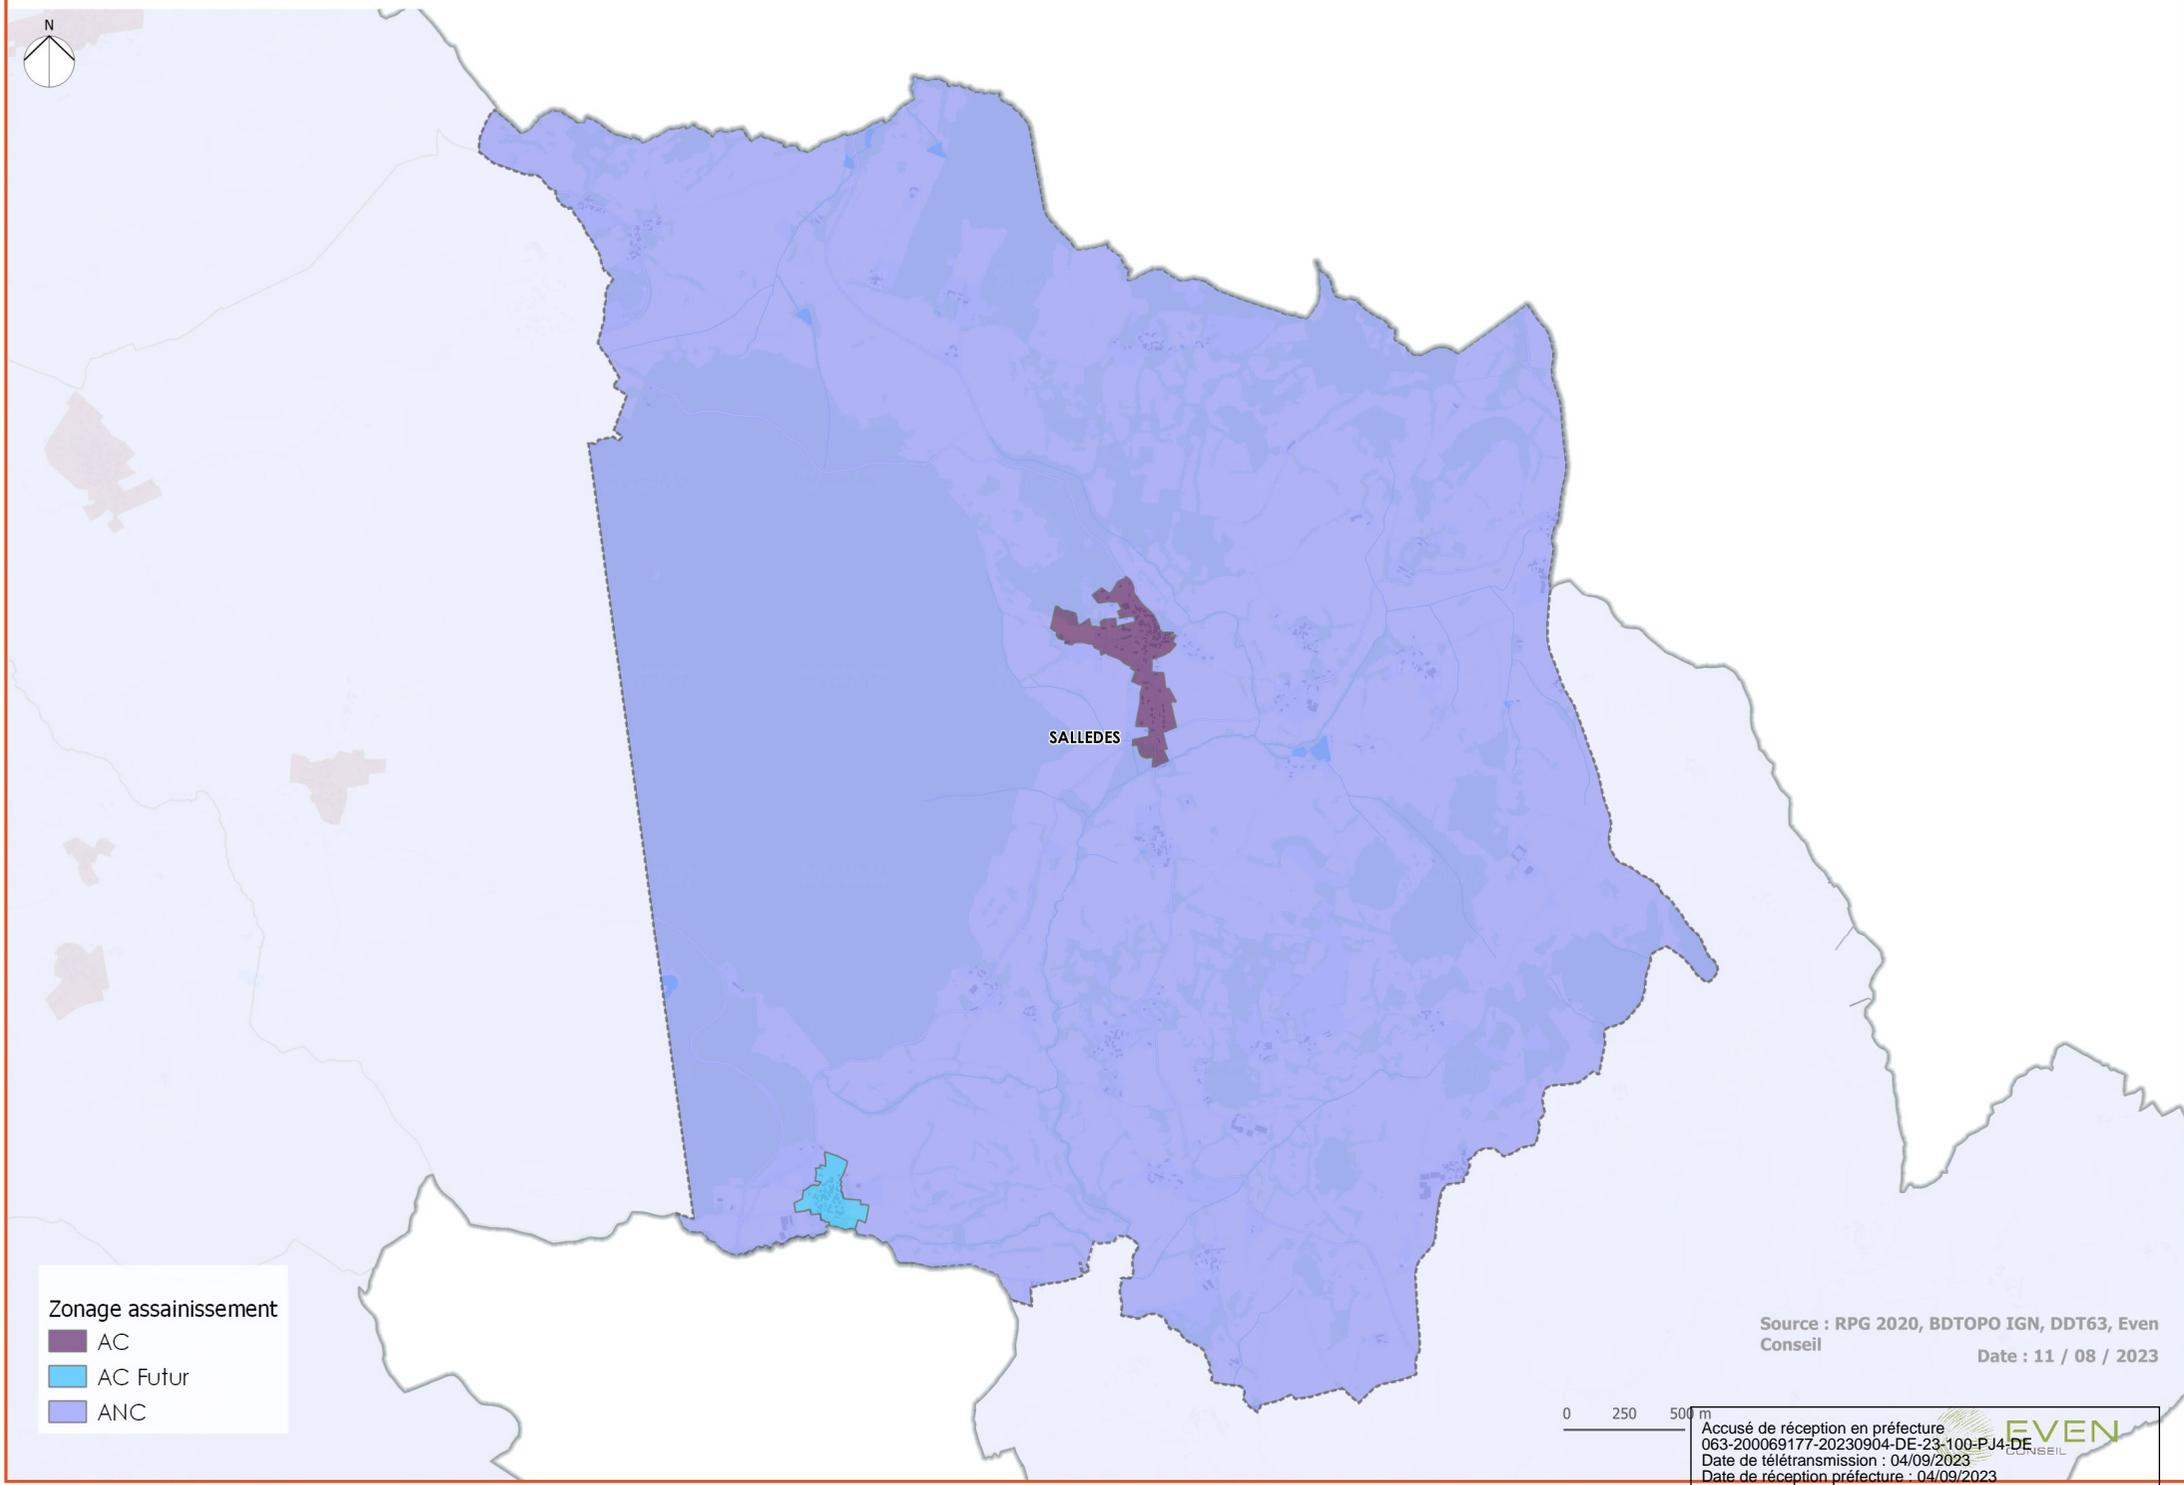


Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even Conseil
Date : 11 / 08 / 2023



Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

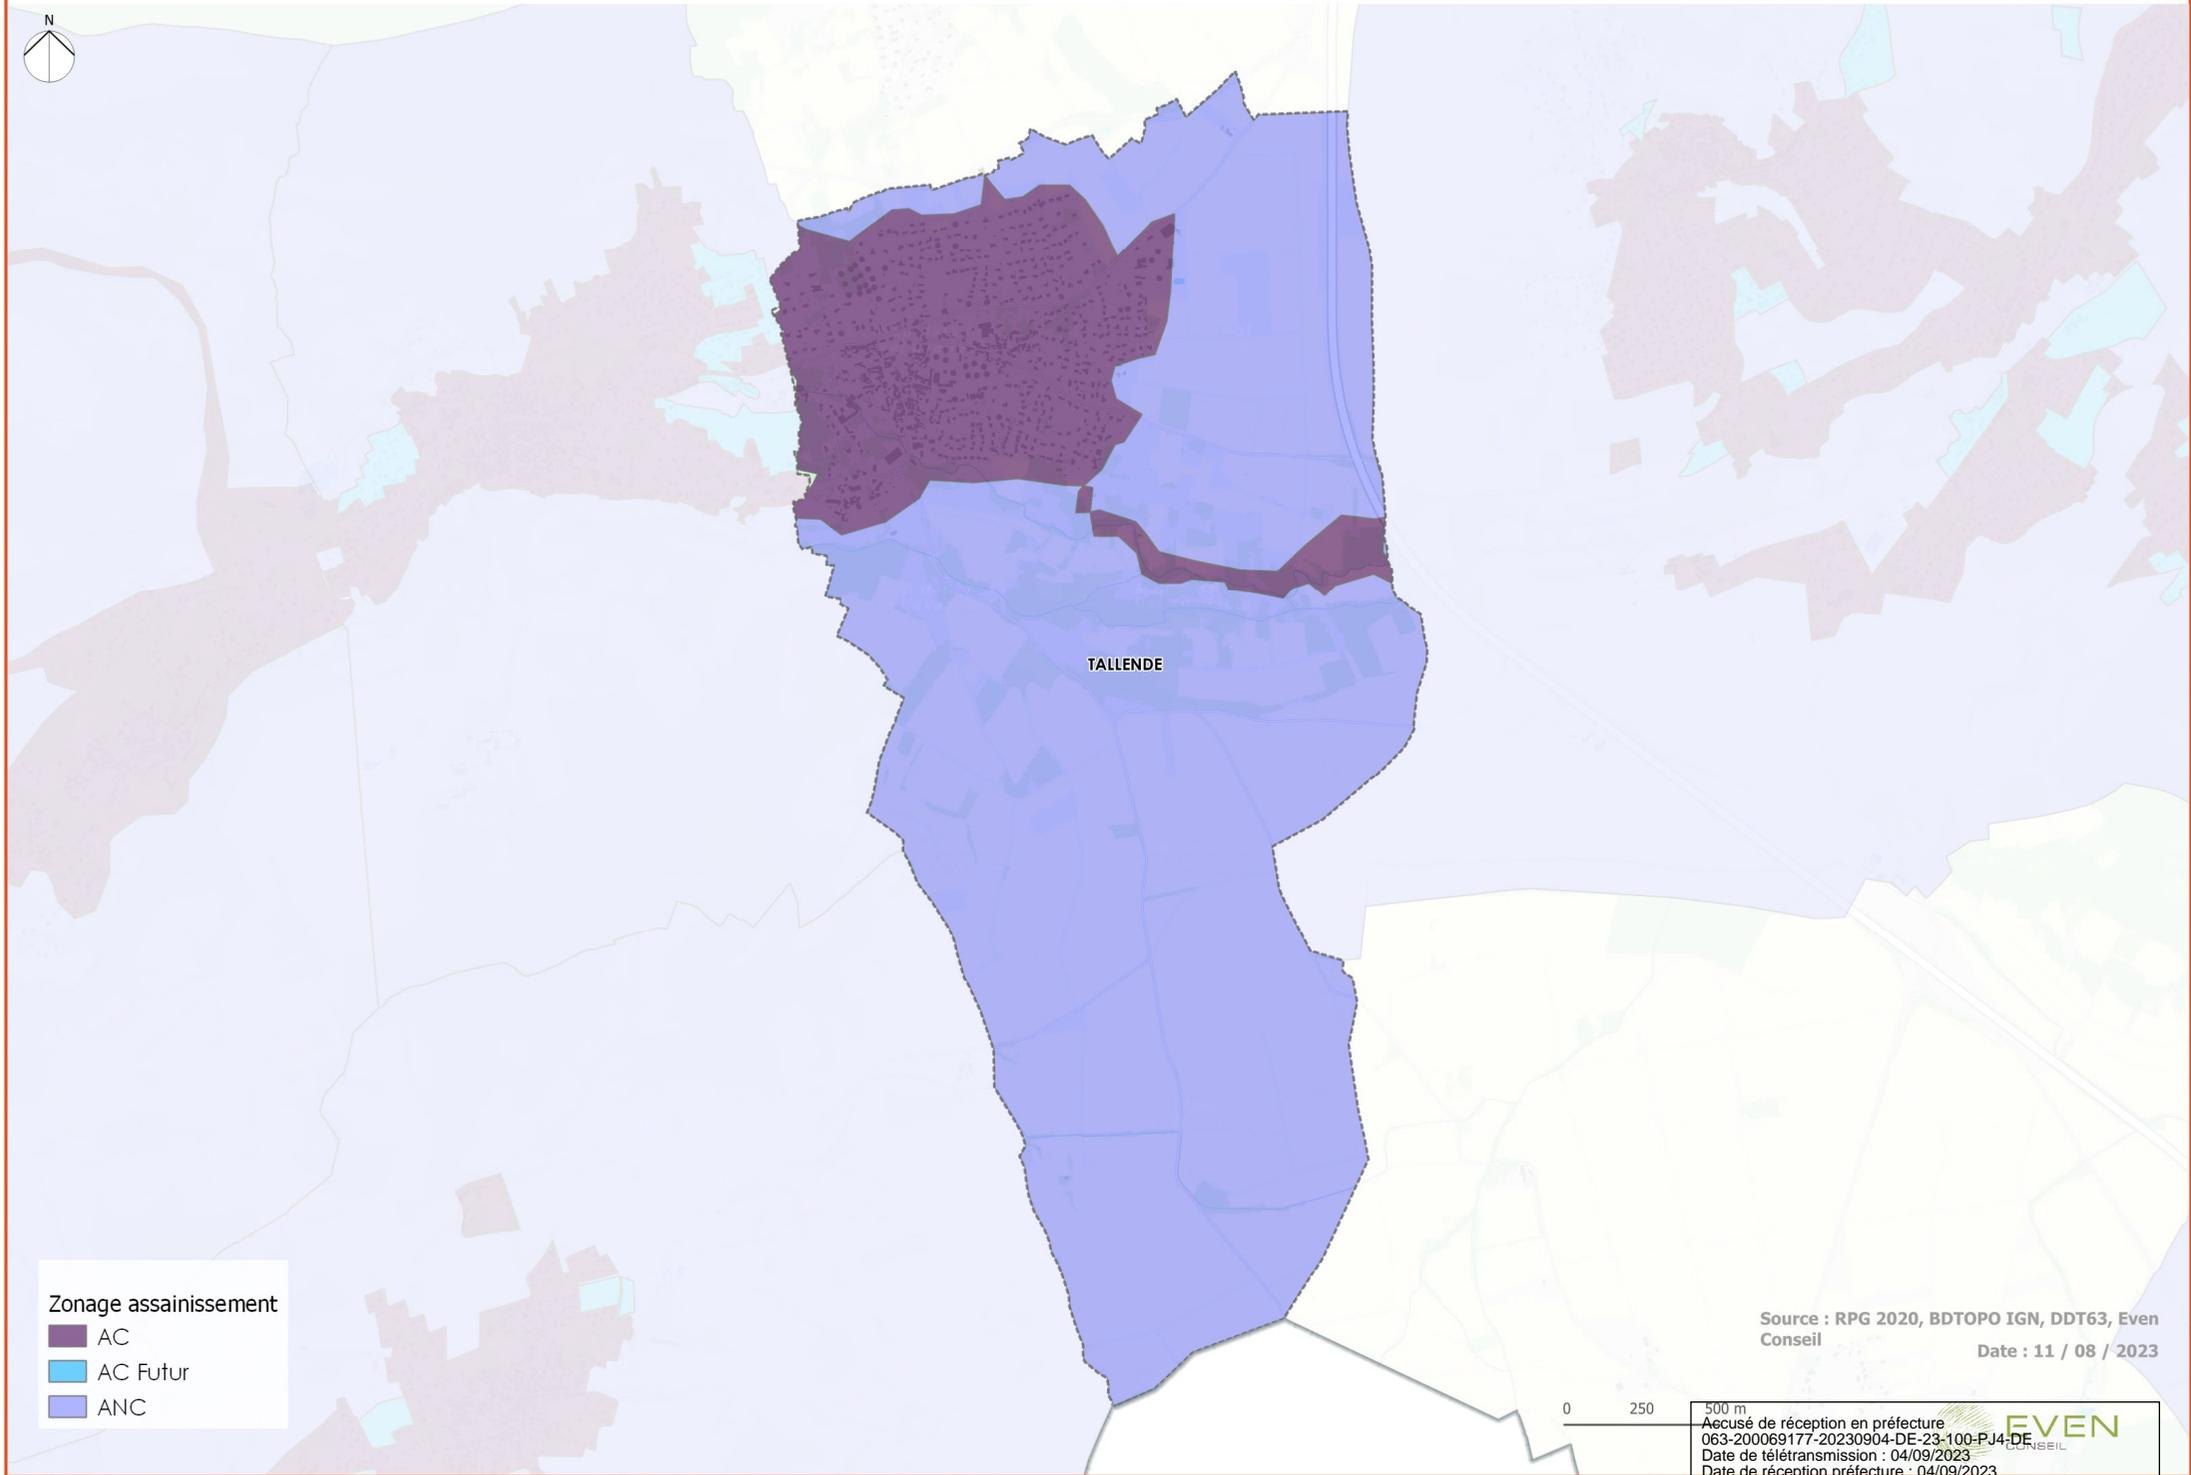

Zonage assainissement


- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023



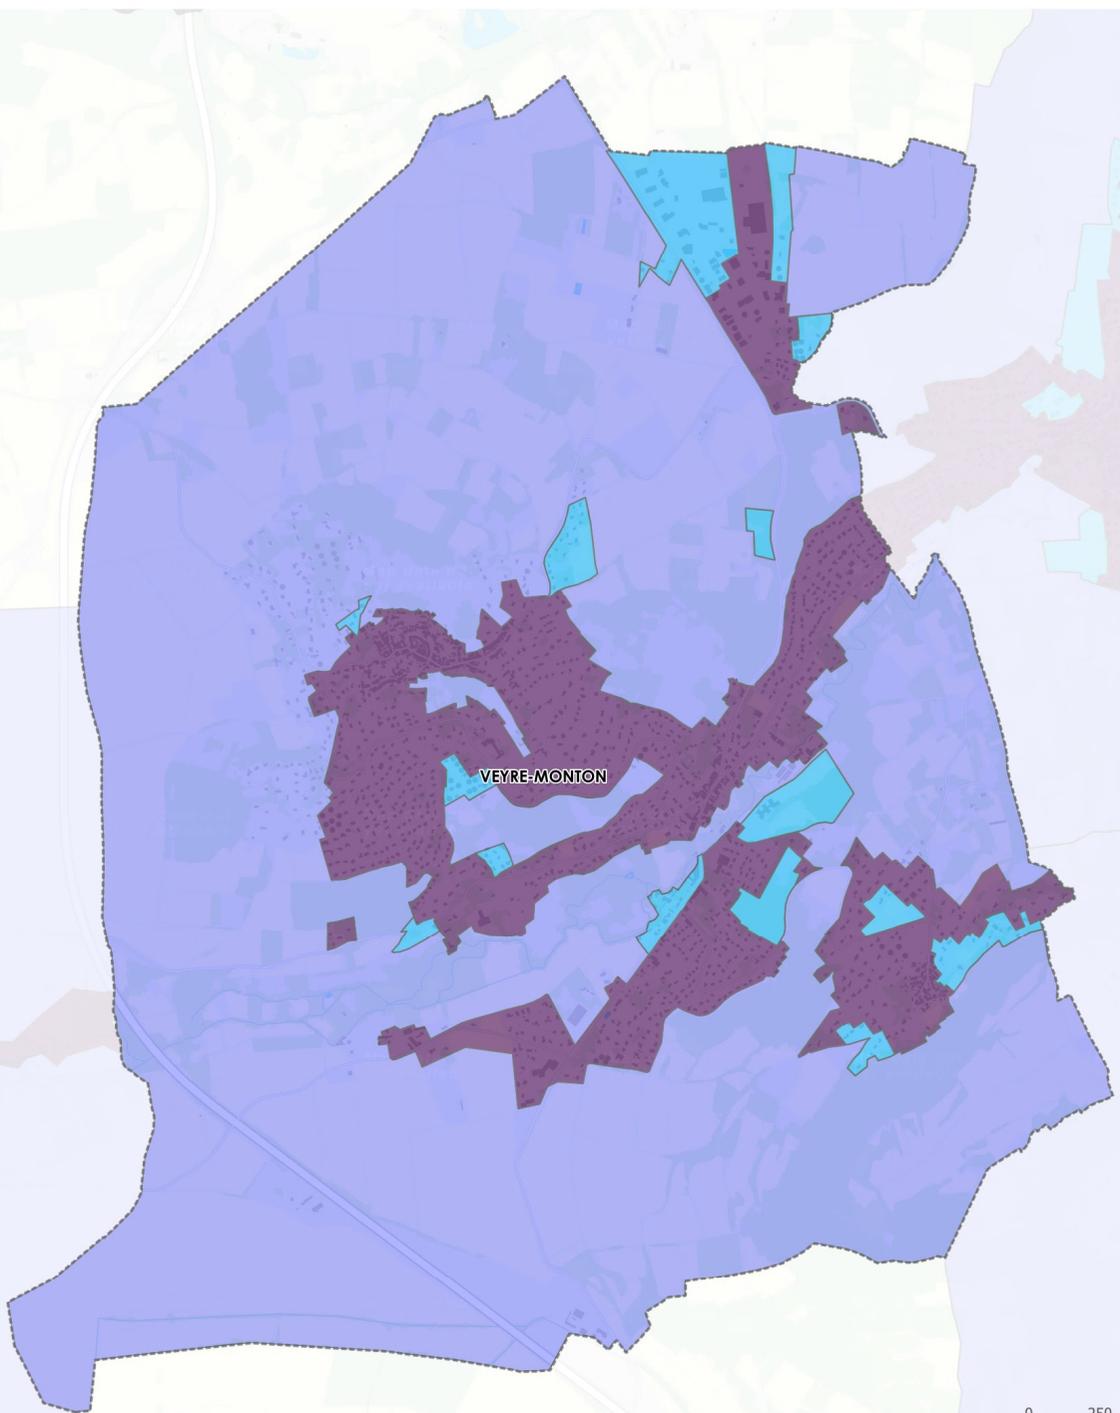


- Zonage assainissement
- AC
 - AC Futur
 - ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 IGN, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250


500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

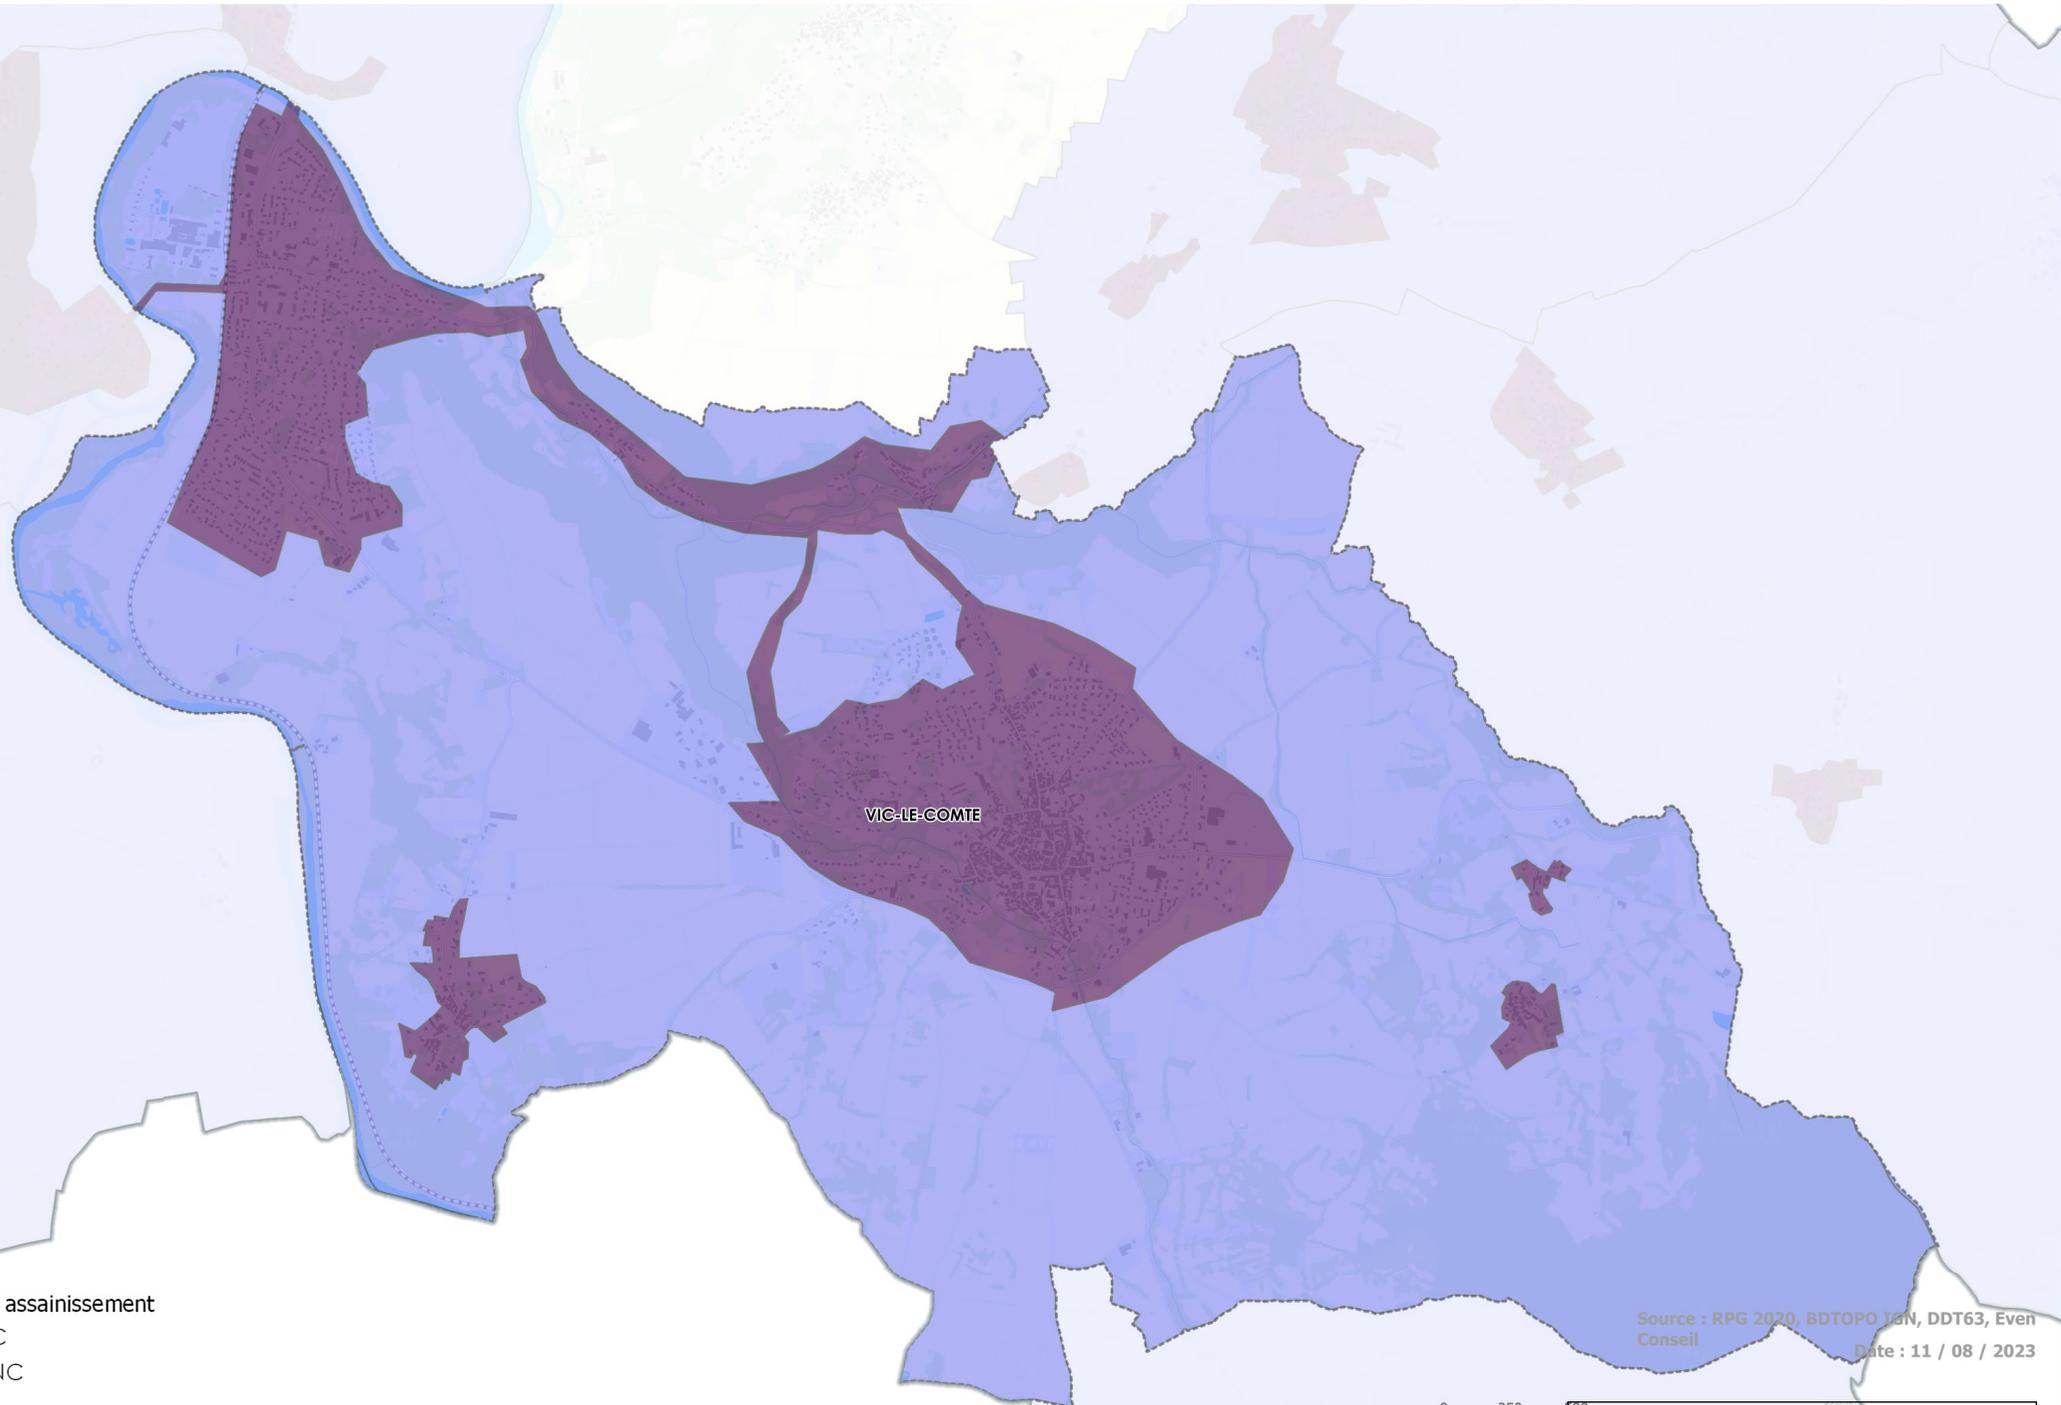

Zonage assainissement
■ AC
■ ANC

Source : RPG 2020, BDTOP0 16N, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250 500 m

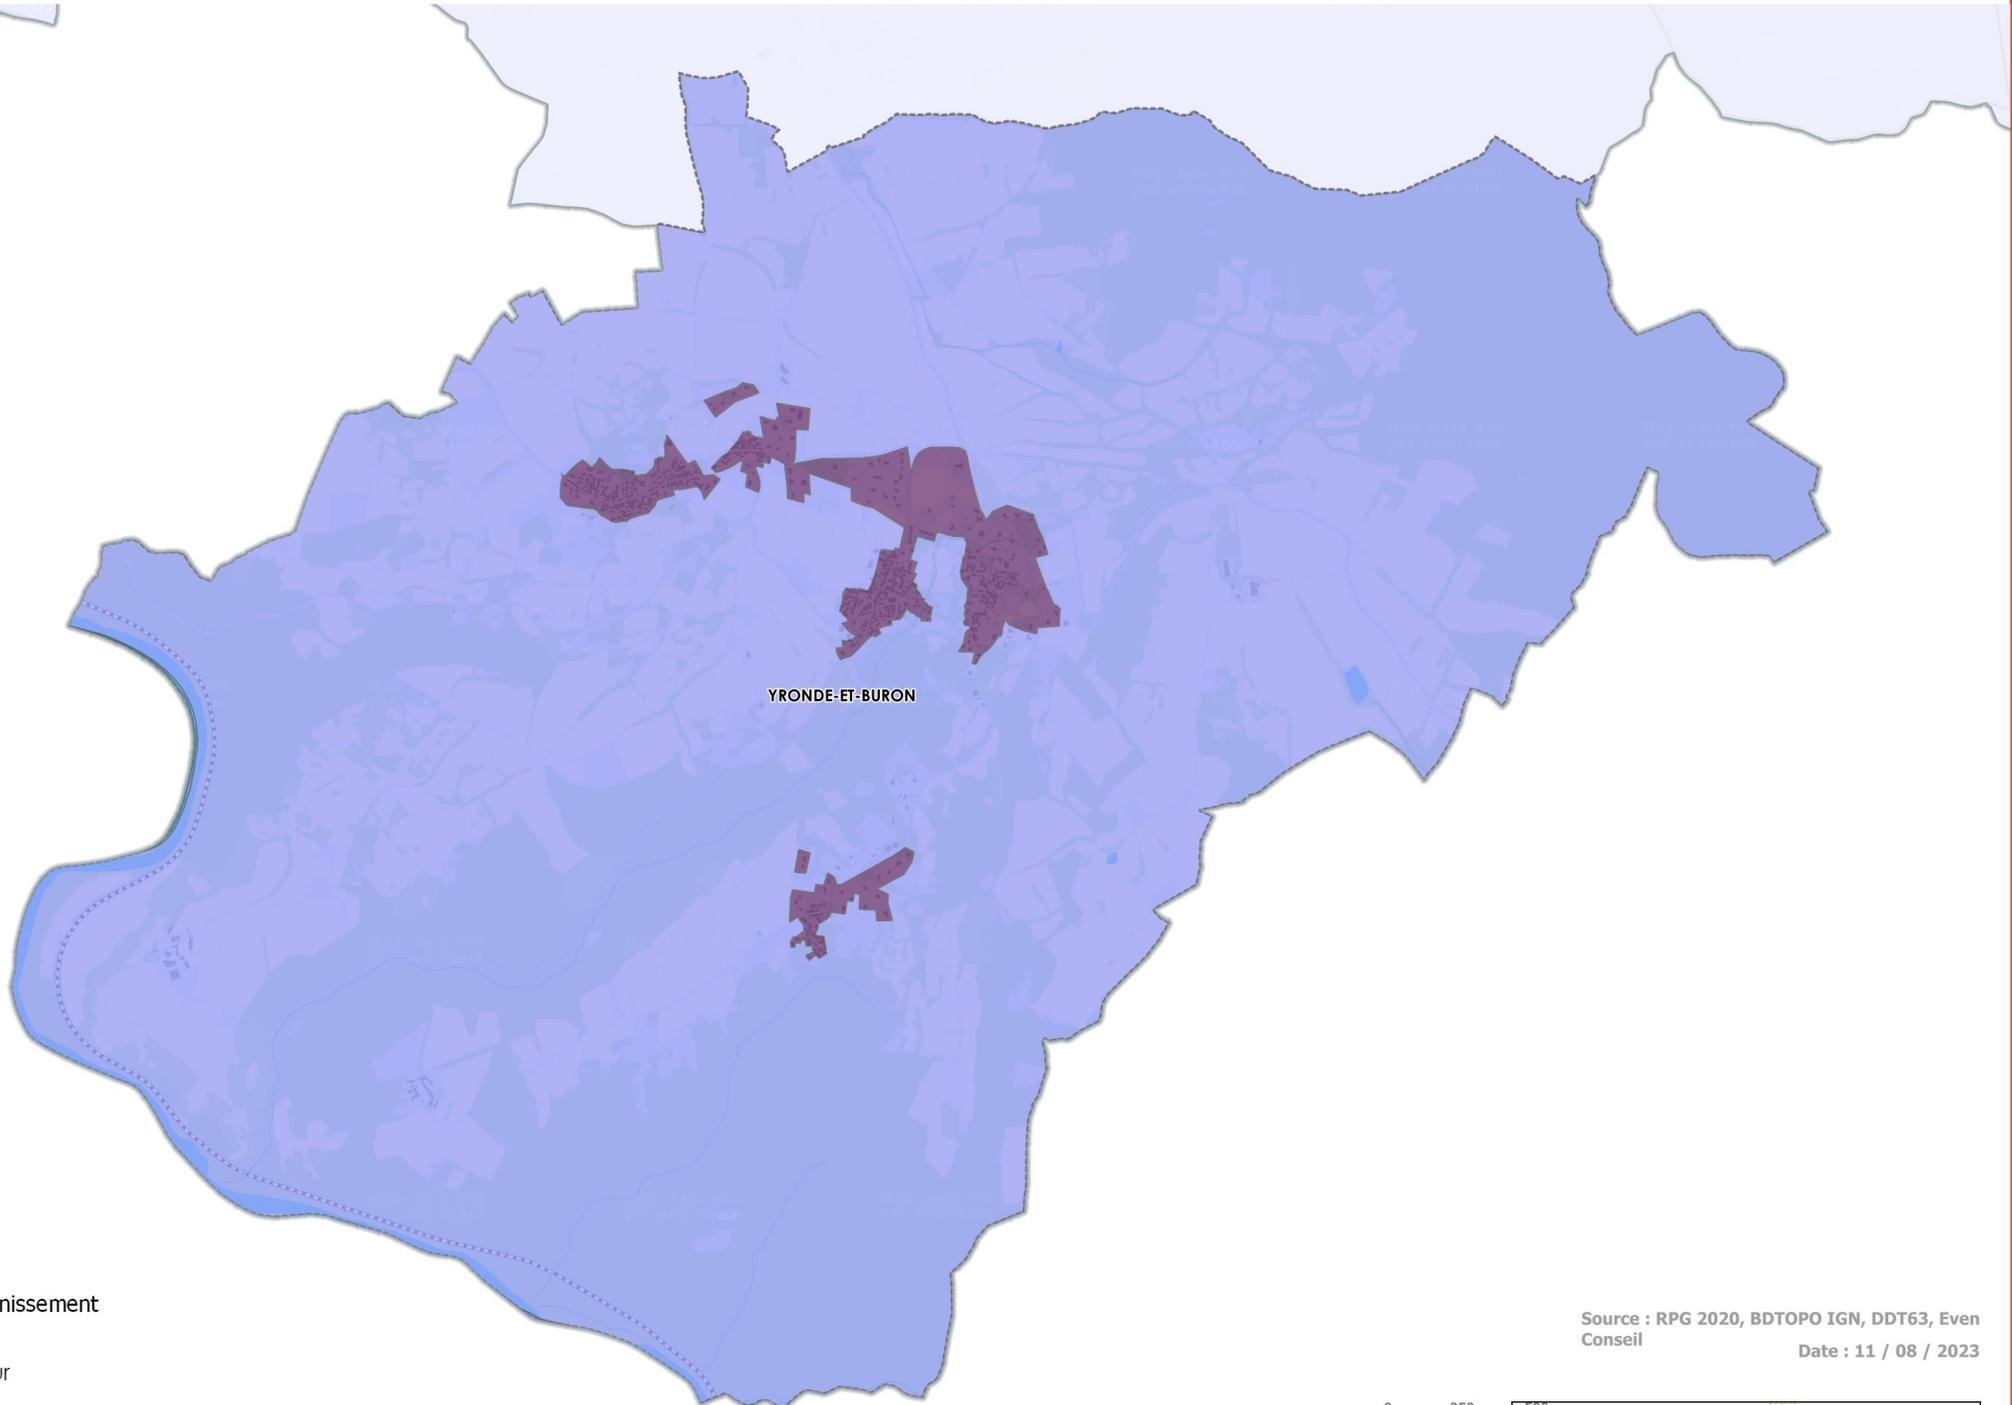

Zonage assainissement

- AC
- AC Futur
- ANC

Source : RPG 2020, BDTPO IG, DDT63, Even
Conseil
Date : 11 / 08 / 2023

0 250

500 m
Accusé de réception en préfecture
063-200069177-20230904-DE-23-100-PJ4-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception préfecture : 04/09/2023

